

监 理 日 志

日期：2017年 06月 18日

天气： 晴

星期： 星期天


气温： 23℃~35℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>汇流箱组串电压检测全部完成，电压正常，没有出现电压不正常现象。</p> <p>敷设直流电缆时，有个别施工人员安全带佩戴不规范，要求施工人员必须正确佩戴安全带。</p> <p>厂房屋顶施工垃圾清理不干净，要求施工人员尽快全部清理。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 接 地 线 制 作 安 装 汇 流 箱 组 串 电 压 检 测 预 制 仓 调 试 箱 逆 变 基 础 回 填 并 夯 实 直 流 电 缆 敷 设 直 流 电 缆 头 制 作 预 制 仓 仓 门 密 封 圈 安 装 预 制 仓 仓 体 刷 漆
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		生 金 文 、 袁 野 、 张 红 军
记 录 人 ： 袁 野		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ） ：



预制仓仓体刷漆

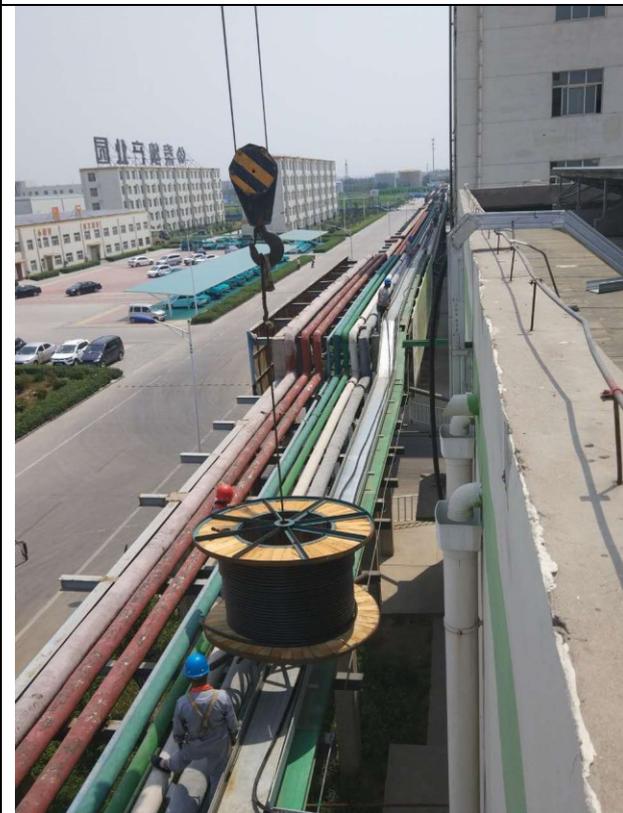

直流电缆敷设