

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 23 日


星期: 二

天气:晴

气温:20°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、按业主要求, 整理所需的监理资料。 2、巡视现场维修马道的安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 华 工 程 建 设 集 团	1、维修通道玻璃栅搬运 8 人, 安装 5 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		马继超
记 录 人: 马继超		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

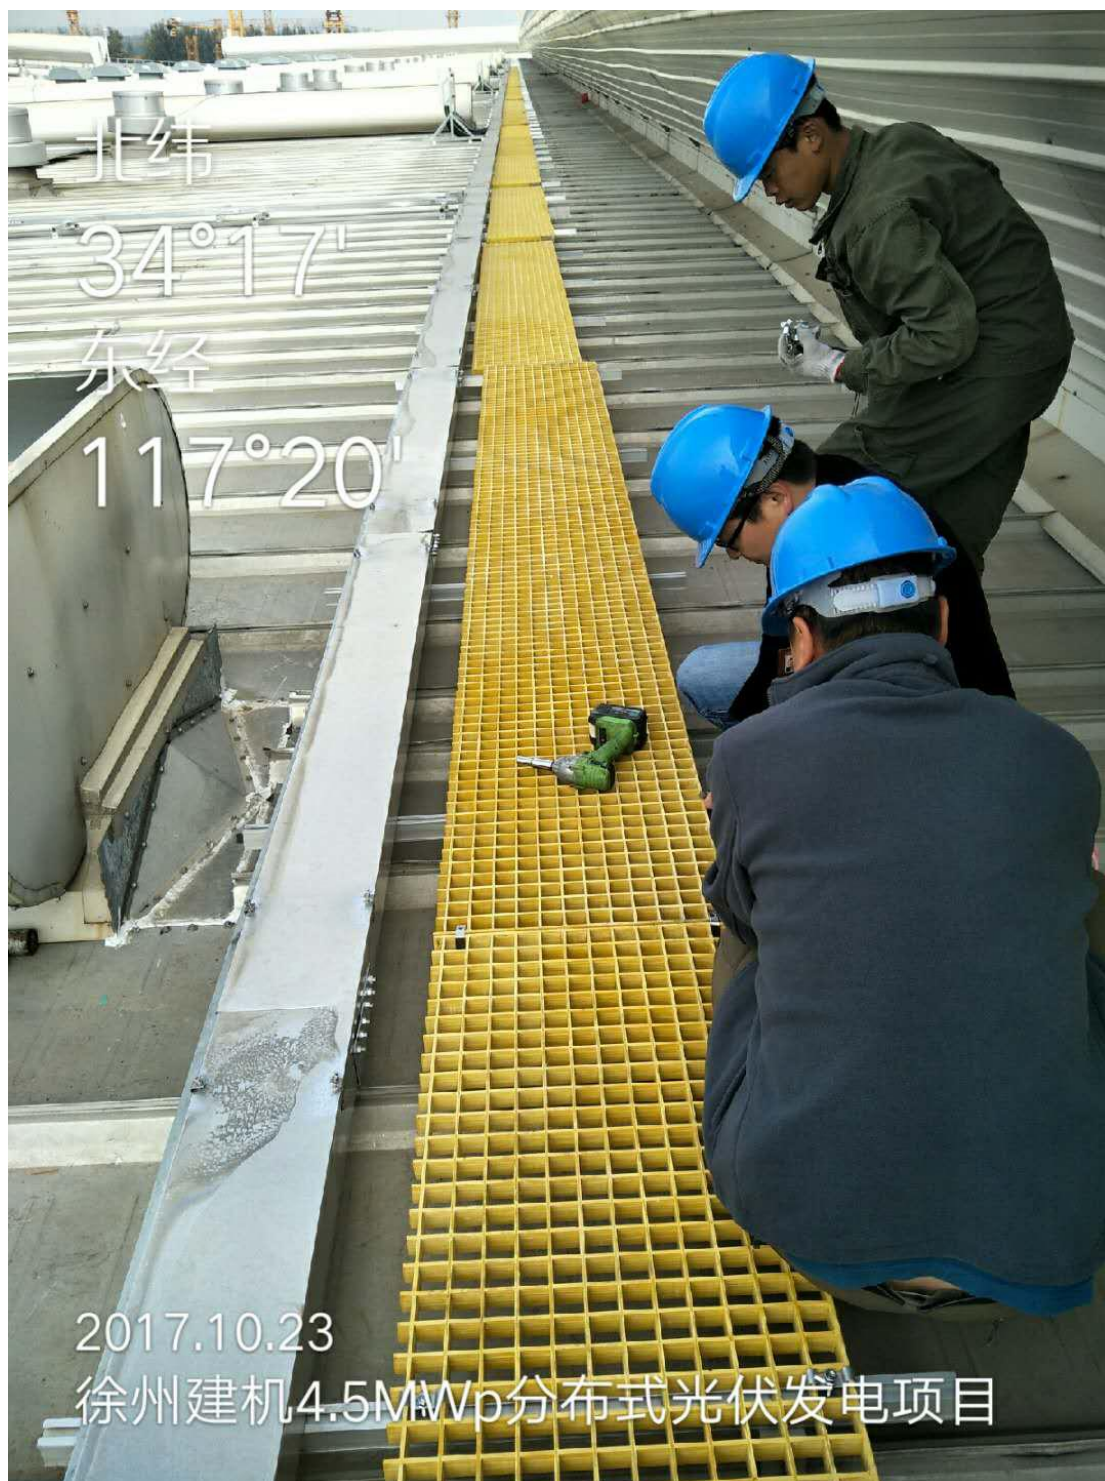

北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.10.23

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目