

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 26 日


星期：星期五

天气：晴

气温：15~31℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、 现场并网柜到货一台，由山东泰开真空开关有限公司提供，现场检查包装完好 2、 屋面 485 通讯电缆敷设检查，电缆规格型号与设计相符，两屋面共敷设六根，电缆水平放置于电缆桥架内，无扭绞、交叉，电缆留长适当，接头位置整齐合理弯曲最小曲率半径大于电缆外径 15 倍，符合要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	并网柜到货，现场屋面 485 通讯电缆敷设
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

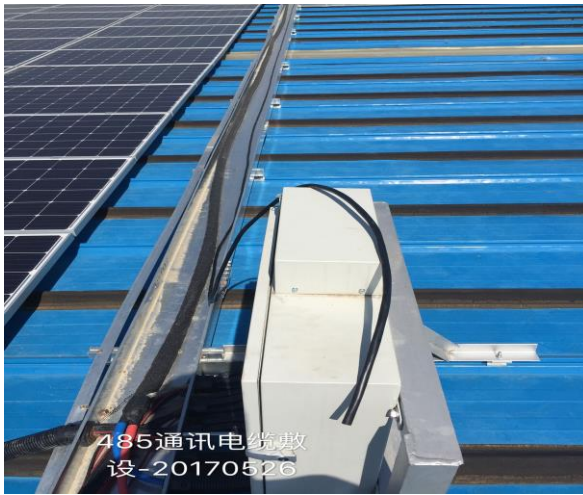

485通讯电缆敷
设-20170526



并网柜到货-20170526