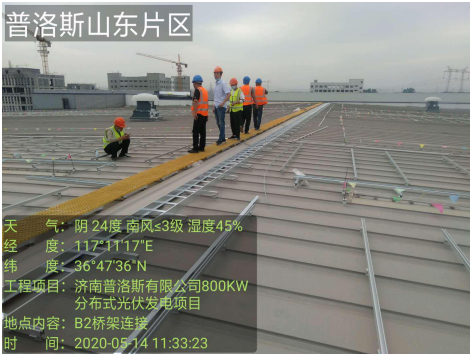
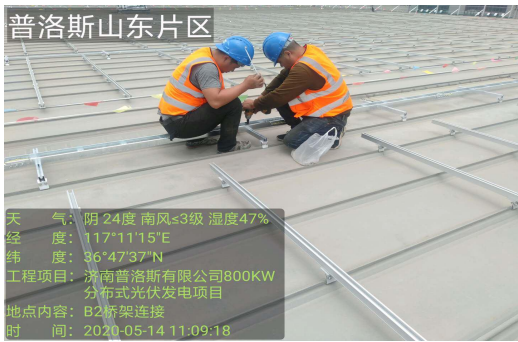
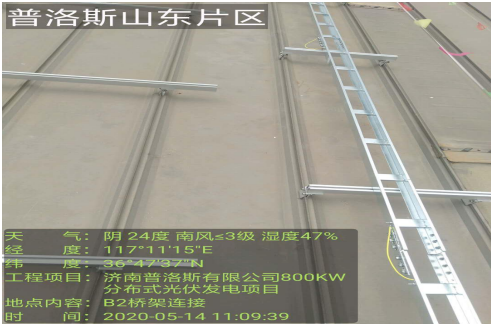


监理日志（ ）

日期： 2020 年 5 月 14 日 星期： 四 天气： 多云 气温： 16-26℃
 工程名称： 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录； 2、巡检发现问题有桥架跨接线连接位置不对，令其整改消缺；    	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 4 人 。 1、B2 库房桥架固定完成；
本日现场 监理员		黎建光
记录人： 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：