

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 01 月 08 日

天气：多云

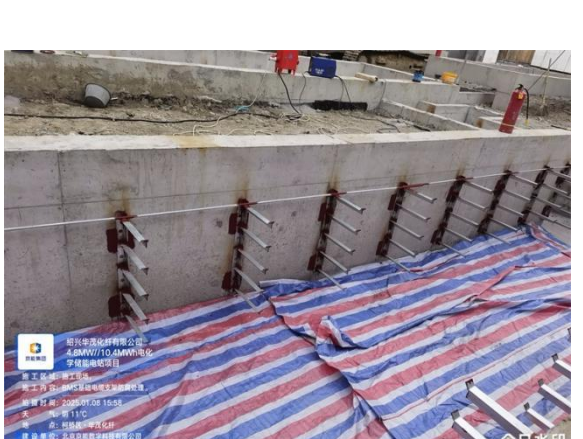
星期：三

气温: 1—10°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查电缆沟及 BMS 基础电缆支架安装施工。检查发现接地镀锌圆钢搭接焊接不满足规范要求，已现场要求补焊处理。 2、检查华茂配电室开关柜基础抹灰情况。 3、陪同京能领导对全站进行安全检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 6 人，管理人员 1。无机械设备投入。 1、BMS 基础内及电缆沟电缆支架安装。 2、华茂 35KV 配电室开关柜基础抹灰施工。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	电缆支架安装	电缆支架安装
照片		
文字描述	华茂配电室开关柜基础抹灰	电缆沟电缆支架防腐涂刷
照片		
文字描述	京能领导到现场检查指导工作	京能领导到现场检查指导工作
照片		