

## 监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 23 日

天气：全天小雨

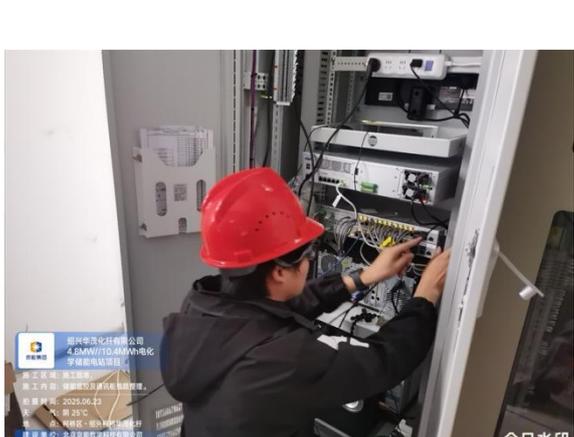
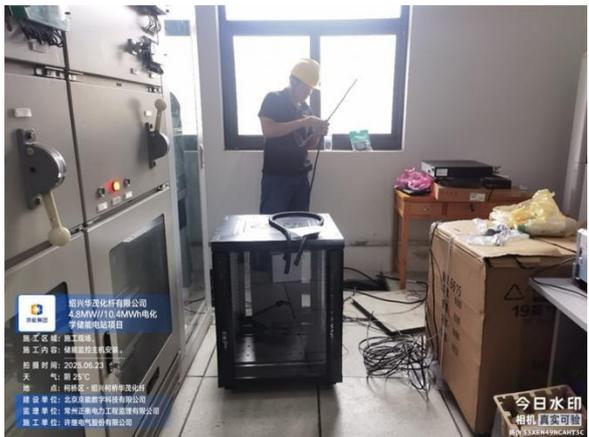
星期：一

气温：23-30℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、旁站监控设备及主机安装。</li><li>2、旁站储能监控及通讯柜调试。</li><li>3、检查交直流柜海关命名。</li><li>4、检查储能设备电缆防火涂料涂刷情况。</li></ol>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 5 人在施工，管理人员 3 人 <ol style="list-style-type: none"><li>1、储能交直六柜开关命名。</li><li>2、储能设备电缆防火涂料涂刷。</li><li>3、储能监控及通讯调试。</li><li>4、储能监控设备及主机安装。</li></ol>
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

<p>文字描述</p>	<p>储能设备电缆防火涂料涂刷</p>	<p>储能设备电缆防火涂料涂刷</p>
<p>照片</p>	 <p>储能设备电缆防火涂料涂刷</p> <p>郑州华英化工有限公司 4.5MW/10.5MWh电化学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工班组 施工内容: 储能设备电缆防火涂料涂刷</p> <p>拍摄时间: 2025.06.23 天气: 晴 24℃ 地点: 郑州市-郑州新郑华英化研</p> <p>建设单位: 北京华英数字科技有限公司 监理单位: 郑州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信</p>	 <p>储能设备电缆防火涂料涂刷</p> <p>郑州华英化工有限公司 4.5MW/10.5MWh电化学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工班组 施工内容: 储能设备电缆防火涂料涂刷</p> <p>拍摄时间: 2025.06.23 天气: 晴 23℃ 地点: 郑州市-郑州新郑华英化研</p> <p>建设单位: 北京华英数字科技有限公司 监理单位: 郑州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信</p>
<p>文字描述</p>	<p>储能交直流柜开关命名</p>	<p>储能监控及通讯柜调试</p>
<p>照片</p>	 <p>储能交直流柜开关命名</p> <p>郑州华英化工有限公司 4.5MW/10.5MWh电化学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工班组 施工内容: 储能设备交直流屏开关命名</p> <p>拍摄时间: 2025.06.23 天气: 晴 24℃ 地点: 郑州市-郑州新郑华英化研</p> <p>建设单位: 北京华英数字科技有限公司 监理单位: 郑州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信</p>	 <p>储能监控及通讯柜调试</p> <p>郑州华英化工有限公司 4.5MW/10.5MWh电化学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工班组 施工内容: 储能设备监控及通讯柜调试</p> <p>拍摄时间: 2025.06.23 天气: 晴 23℃ 地点: 郑州市-郑州新郑华英化研</p> <p>建设单位: 北京华英数字科技有限公司 监理单位: 郑州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信</p>
<p>文字描述</p>	<p>储能通讯设备及主机安装</p>	
<p>照片</p>	 <p>储能通讯设备及主机安装</p> <p>郑州华英化工有限公司 4.5MW/10.5MWh电化学储能电站项目</p> <p>施工区域: 施工班组 施工内容: 储能设备通讯设备及主机安装</p> <p>拍摄时间: 2025.06.23 天气: 晴 25℃ 地点: 郑州市-郑州新郑华英化研</p> <p>建设单位: 北京华英数字科技有限公司 监理单位: 郑州正源电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司</p> <p>今日水印 相机 真实可信</p>	