

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 13 日

天气：多云

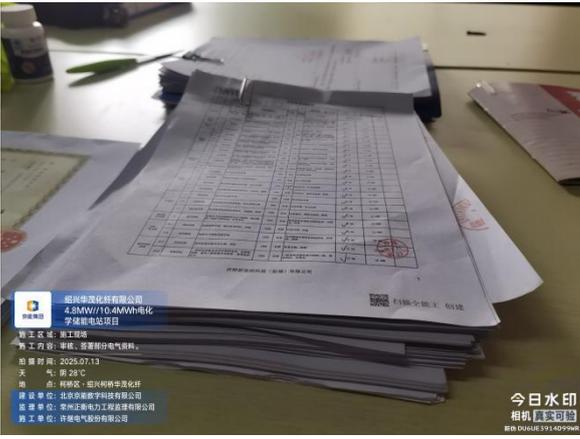
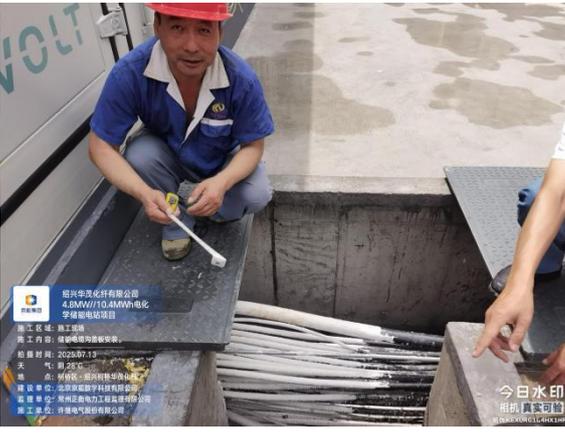
星期： 日

气温： 27-36℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、审核部分电气设备进场报验资料。 2、检查储能电缆沟盖板安装情况。 3、检查储能设备基础通风口安装情况。 4、陪同总包公司领导对现场进行质量检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现共有 2 人施工管理人员 1 人。 1、储能电缆沟盖板安装。 2、储能设备基础通风口安装。
其 他 项	无	
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

<p>文字描述</p>	<p>审核电气设备进场资料</p>	<p>储能设备基础通风口安装</p>
<p>照片</p>	 <p>  绍兴华晟化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 审核、整理部分电气资料。 拍摄时间: 2025.07.13 天气: 晴 28℃ 地点: 绍兴区、绍兴柯桥华晟化纤 建设单位: 北京中能数字科技有限公司 监理单位: 常州正鼎电力工程监理咨询有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 ID: D4U6E391489968 </p>	 <p>  绍兴华晟化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 储能设备基础通风口安装。 拍摄时间: 2025.07.13 天气: 晴 28℃ 地点: 绍兴区、绍兴柯桥华晟化纤 建设单位: 北京中能数字科技有限公司 监理单位: 常州正鼎电力工程监理咨询有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 ID: 8748P8M1C6L6C836C </p>
<p>文字描述</p>	<p>储能设备基础通风口安装</p>	<p>储能电缆沟盖板安装</p>
<p>照片</p>	 <p>  绍兴华晟化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 储能设备基础通风口安装。 拍摄时间: 2025.07.13 天气: 多云 28℃ 地点: 绍兴区、绍兴柯桥华晟化纤 建设单位: 北京中能数字科技有限公司 监理单位: 常州正鼎电力工程监理咨询有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 ID: 81B1P6NEX8L6C3183H </p>	 <p>  绍兴华晟化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 储能设备基础通风口安装。 拍摄时间: 2025.07.13 天气: 晴 28℃ 地点: 绍兴区、绍兴柯桥华晟化纤 建设单位: 北京中能数字科技有限公司 监理单位: 常州正鼎电力工程监理咨询有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 ID: 81B1P6NEX8L6C3183H </p>
<p>文字描述</p>	<p>储能电缆沟盖板安装</p>	<p>总包公司领导到现场进场施工质量</p>
<p>照片</p>	 <p>  绍兴华晟化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 储能设备基础通风口安装。 拍摄时间: 2025.07.13 天气: 多云 29℃ 地点: 绍兴区、绍兴柯桥华晟化纤 建设单位: 北京中能数字科技有限公司 监理单位: 常州正鼎电力工程监理咨询有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 ID: 81B1P6NEX8L6C3183H </p>	 <p>  绍兴华晟化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 储能设备基础通风口安装。 拍摄时间: 2025.07.13 天气: 多云 33℃ 地点: 绍兴区、绍兴柯桥华晟化纤 建设单位: 北京中能数字科技有限公司 监理单位: 常州正鼎电力工程监理咨询有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印 ID: 81B1P6NEX8L6C3183H </p>