

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 14 日

天气：多云

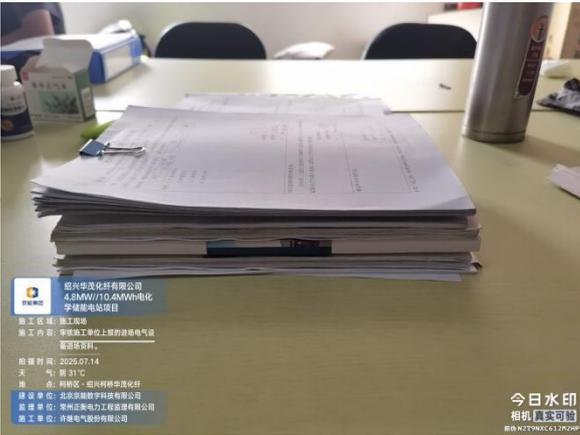
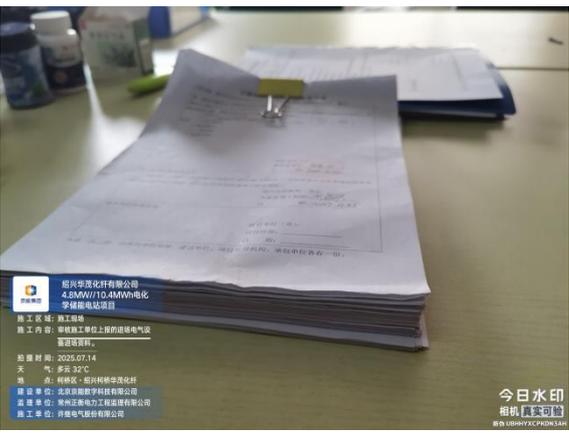
星期：一

气温：27-35℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、审核部分电气设备进场报验资料。 2、全程旁站拆卸 PT 柜、计量柜互感器送检。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场无人施工
其 他 项	无	
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	审核电气设备进场资料	审核电气设备进场资料
照片	 <p> 绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域: 施工工地 施工内容: 审核施工单位上报的进场电气设 备资料。 拍摄时间: 2025.07.14 天气: 多云 31°C 摄: 杨朝霞、绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: N279KXG612925P </p>	 <p> 绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域: 施工工地 施工内容: 审核施工单位上报的进场电气设 备资料。 拍摄时间: 2025.07.14 天气: 多云 31°C 摄: 杨朝霞、绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: L83H7ACF020334H </p>
文字描述	一次电气设备 PT 柜、计量柜互感器拆卸送检	一次电气设备 PT 柜、计量柜互感器拆卸送检
照片	 <p> 绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域: 施工工地 施工内容: 拆卸互感器拆卸送检。 拍摄时间: 2025.07.14 天气: 多云 32°C 摄: 杨朝霞、绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: M8B N279KXG612925P </p>	 <p> 绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域: 施工工地 施工内容: 拆卸互感器拆卸送检。 拍摄时间: 2025.07.14 天气: 多云 32°C 摄: 杨朝霞、绍兴柯桥华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 水印: T8C389KXG612925P </p>
文字描述		
照片		