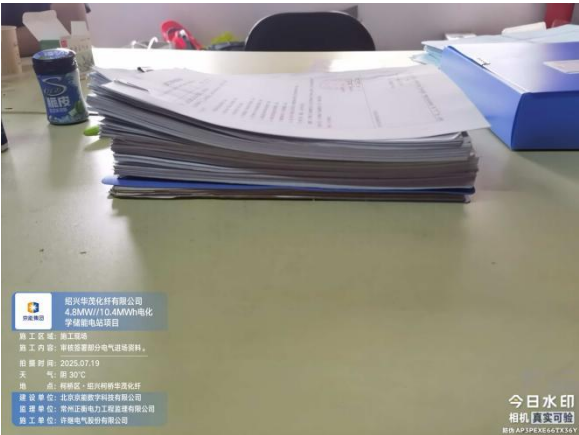
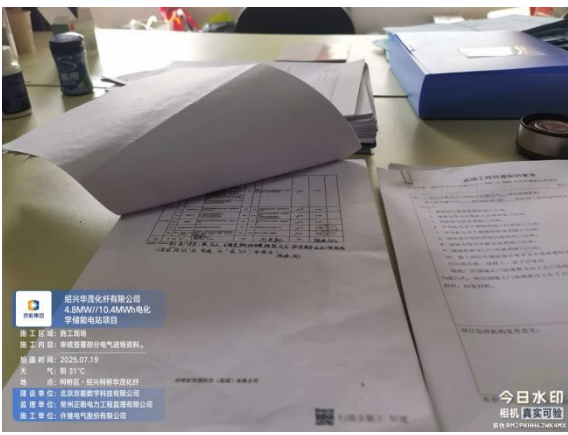
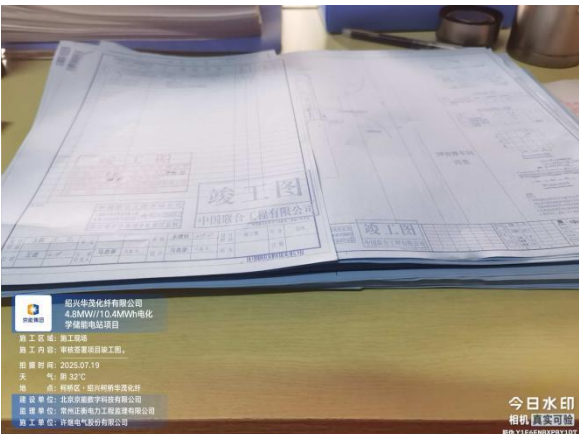


监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 19 日 天气：多云转小雨
 星期： 六 气温： 27-36℃
 工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、审核、签署部分电气设备进场资料。 2、审核、签署项目竣工图。 3、检查、验收到场的消防呼吸器。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场无人施工。
其 事 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	审核、签署部分电气设备进场资料	
照片	 绍兴华流化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 审核签署部分电气设备进场资料。 拍摄时间: 2025.07.19 天气: 晴 30℃ 地点: 绍兴区、绍兴柯桥华流化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 颜色 AP3PEX66TX5Y	 绍兴华流化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 审核签署部分电气设备进场资料。 拍摄时间: 2025.07.19 天气: 晴 31℃ 地点: 绍兴区、绍兴柯桥华流化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 颜色 BHT3PHQ2_ZJ64X5
文字描述	审核、签署项目竣工图	
照片	 绍兴华流化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 审核签署项目竣工图。 拍摄时间: 2025.07.19 天气: 晴 32℃ 地点: 绍兴区、绍兴柯桥华流化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 颜色 Y1E6R80XPRV10T	 绍兴华流化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 审核签署项目竣工图。 拍摄时间: 2025.07.19 天气: 晴 33℃ 地点: 绍兴区、绍兴柯桥华流化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 颜色 P6YAHATC23M
文字描述	储能消防呼吸器到场检查验收	
照片	 绍兴华流化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 储能消防呼吸器到场检查验收。 拍摄时间: 2025.07.19 天气: 晴 32℃ 地点: 绍兴区、绍兴柯桥华流化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 颜色 D5YER80XPRV10T	 绍兴华流化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域: 施工区域 施工内容: 储能消防呼吸器到场检查验收。 拍摄时间: 2025.07.19 天气: 晴 32℃ 地点: 绍兴区、绍兴柯桥华流化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 颜色 LPKCT2AHY1100L5