

安全生产月报


(2019 年 5 月)

编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司

签发人

编制日期：2019年5月31日

监理项目部



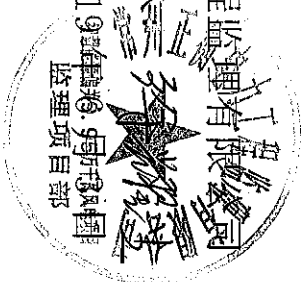


安全生产工作月度总结

一、安全事故情况：本月未发生各类生产安全事故。

二、安全生产检查情况


每周二由监理项目部安全管理人员组织各施工单位负责人参加共同对升压站生活区和施工区及风场设备卸货区域进行了全面检查，分别从临时用电、消防设施及现场坑、井、孔、洞临边防护等几方面进行检查。对检查过程中发现的安
全隐患，立即下发安全隐患整改通知单，并限期整改完毕后复查验收合格。本月共下发安全隐患整改通知单 5 份，完成
隐患整改 5 份。下发工作联系单 2 份，要求施工单位整改并落实。

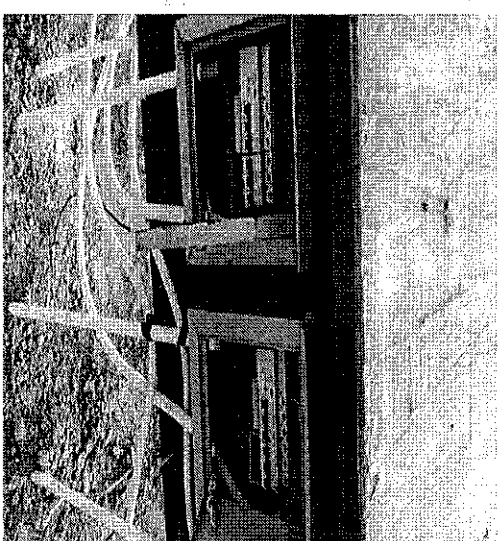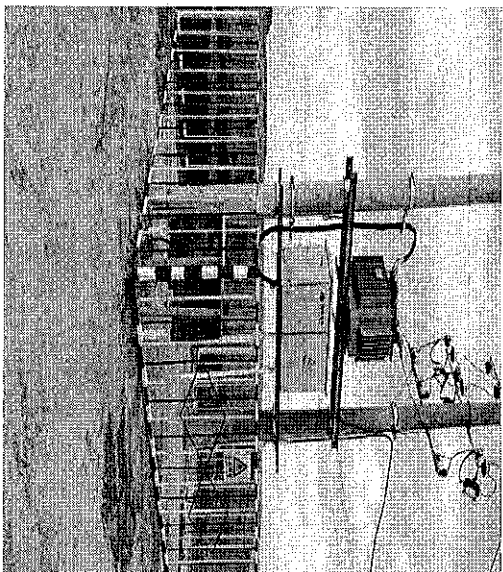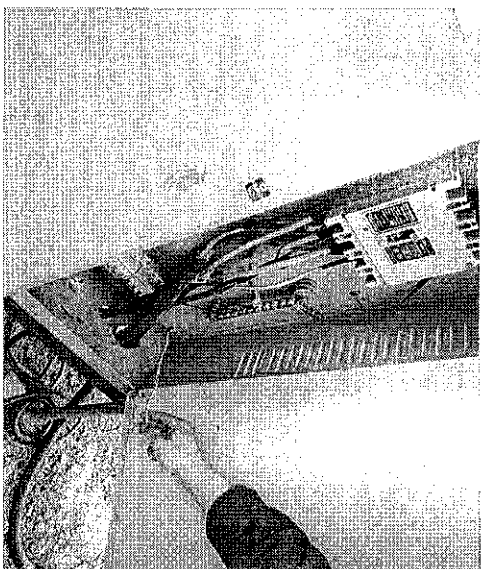

三、安全生产培训情况

本月对土建施工单位后续进场施工人员进行安全教育培训，主要从项目特点、现场环境、安全用电及所从事土建

工作中的安全操作知识进行学习并考试合格，考试合格才能上岗工作，杜绝安全事故发生，发现问题四不放过。

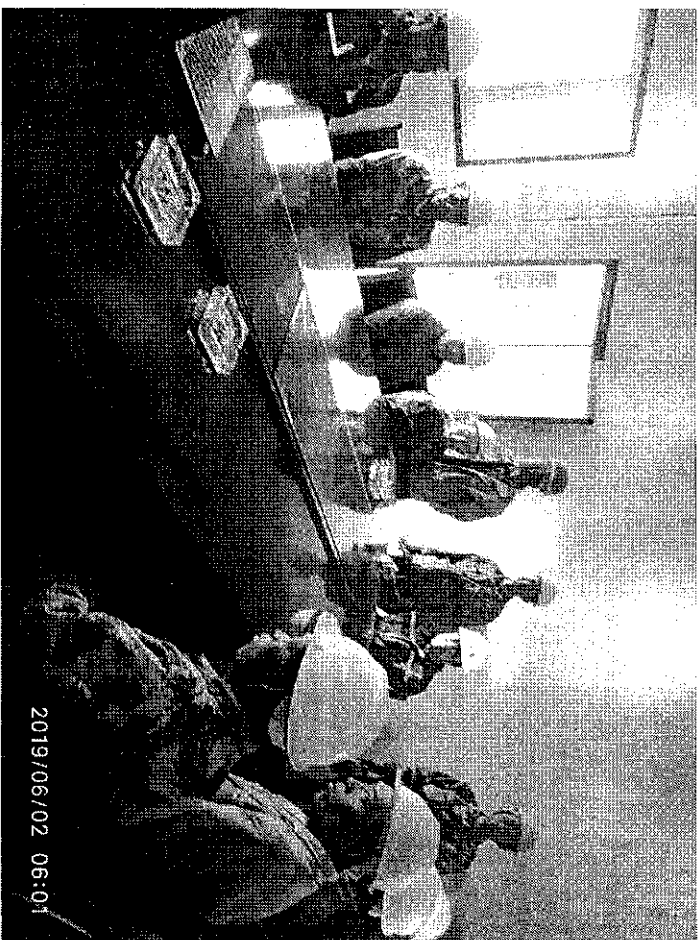

四、施工中的安全管理和控制措施

- 1、监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业。
- 2、对施工过程中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次。发现严重违规施工和存在安全事故隐患的，应当要求施工承包单位整改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严重的，由总监下达工程暂停施工令并报告建设单位；施工承包单位不停止施工或拒不整改的应及时向安全监督部门报告。

3、督促施工承包单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全生产检查。

4、复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。

5、安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。

6、安全监理工作按照“统一领导、分级管理、专人负责”的原则进行网络化管理。

8、公司工程技术部负责对项目监理部按照本作业指导书的各项规定实施安全监理工作进行业务上的指导及监督检查工作。

9、各事业中心部应负责配备符合条件的安全监理人员和与安全监理工作相关的法律、法规、规范和标准，并定期监督检查项目监理部按照本作业指导书的各项规定实施安全监理工作的情况，定期向监理部汇报所属项目监理部安全监理工作情况。

10、工程建设监理现场监理工作实行总监理工程师负责制，由公司正式任命的项目总监全面负责监理项目的安全监理工作，并严格按照本作业指导书的规定落实各项安全监理工作。

11、项目监理部应设立专职或兼职的安全监理工程师，在项目总监的领导下开展安全监理工作。

五、安全生产标准化建设


为了加强安全文明施工管理，确保设备完好无损，做好成品保护，施工单位对进场设备采取防尘保护措施。

六、专项安全活动情况

针对现场安全用电情况组织专业电工进行安全用电专项检查，及时处理发现的不安全隐患。

七、应急管理工作情况

针对春季气候干燥、风沙较大，容易引起火灾，由项目部安全员组织对现场灭火器逐一检查，发现不合格的及时更换

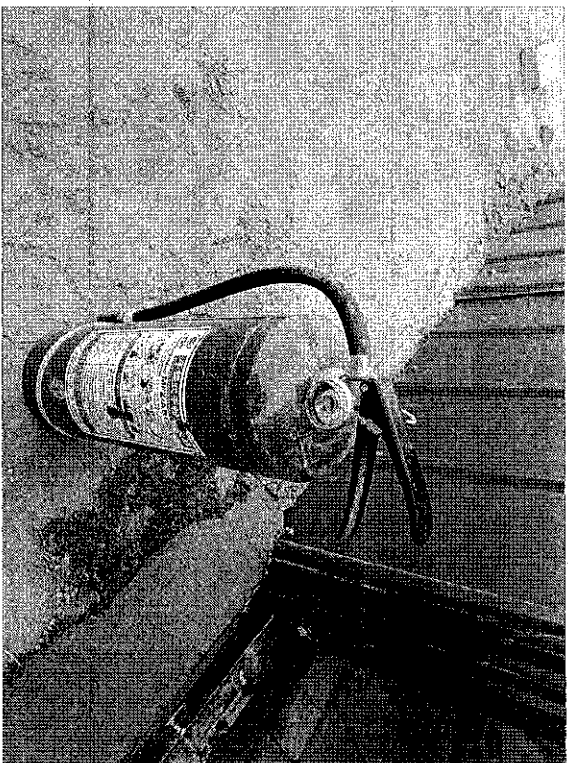

八、机构人员变化及获得荣誉情况

无


编制人：赵焕柱

安全生产部门负责人：徐耀生

安全生产月报

(2019 年 6 月)

编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司偏安 95 万千瓦风电项目部

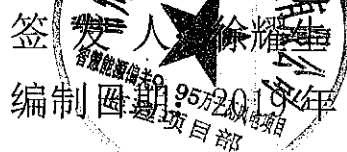

签发人 徐耀华

编制日期 2019 年 6 月 30 日


安全生产工作月度报

一、安全事故情况

本月未发生各类生产安全事故


二、安全生产检查情况

每周二由监理项目部安全管理人员，组织各施工单位现场安全人员，参加安全检查对升压站及生活区和风场施工现场进行了全面检查，分别从临时用电、消防设施及现场基坑、临边防护，高空作业等几方面进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，立即下发安全隐患整改通知单，并限期整改完毕后复查验收合格。本月共下发安全隐患整改通知单两份，完成隐患整改 2 项。下发监理检查记录单 4 份，已经按要求整改完成。

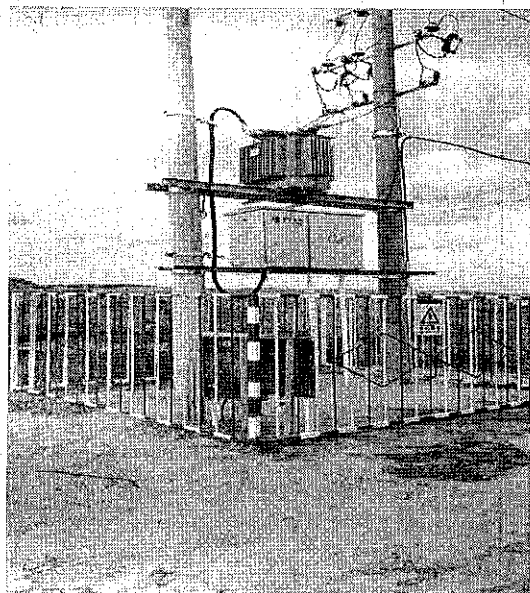


施工电力变压器安装防护围栏

整改后

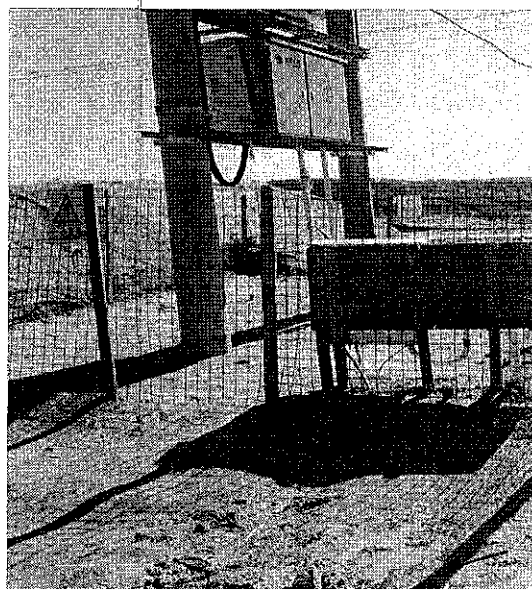


施工电力变压器五防护围栏

整改前

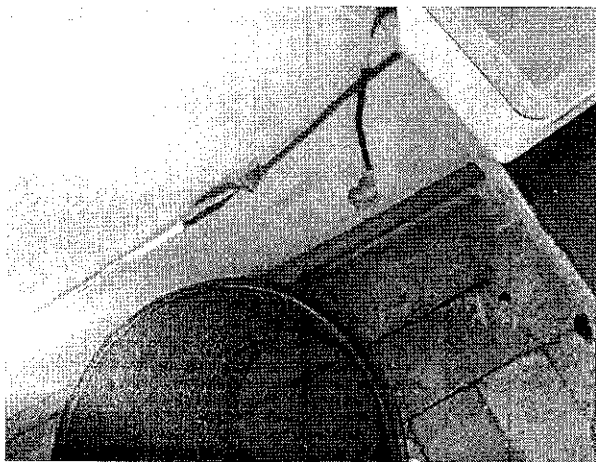

职工食堂电线不符合安全用电要求

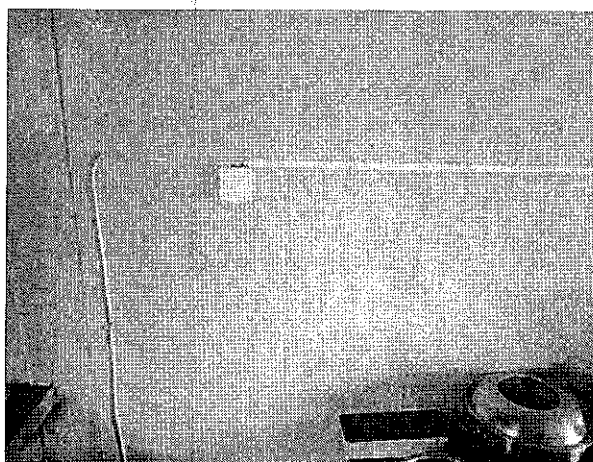

职工食堂电线整改后

三、安全生产培训情况

本月对土建施工单位后续进场施工人员进行安全教育培训，主要从项目特点、现场环境、安全用电及所从事土建工作中的安全操作知识进行培训学习并考试合格，六月一号在项目部会议室共培训十二人、考试合格十二人。




进场人员安全教育培训学习

四、每周二由监理项目部组织安全例会并布置的安全工作计划完成情况由各施工单位进行汇报，未完成的是什么原因及对此应采取何种补救措施，同时通报本周安全检查情况，最后布置下周安全工作计划并责任到人。



主持人：赵焕柱

参加人员：业主，监理，陈龙，陈立，鲁刚，刘克鹏等共七人。

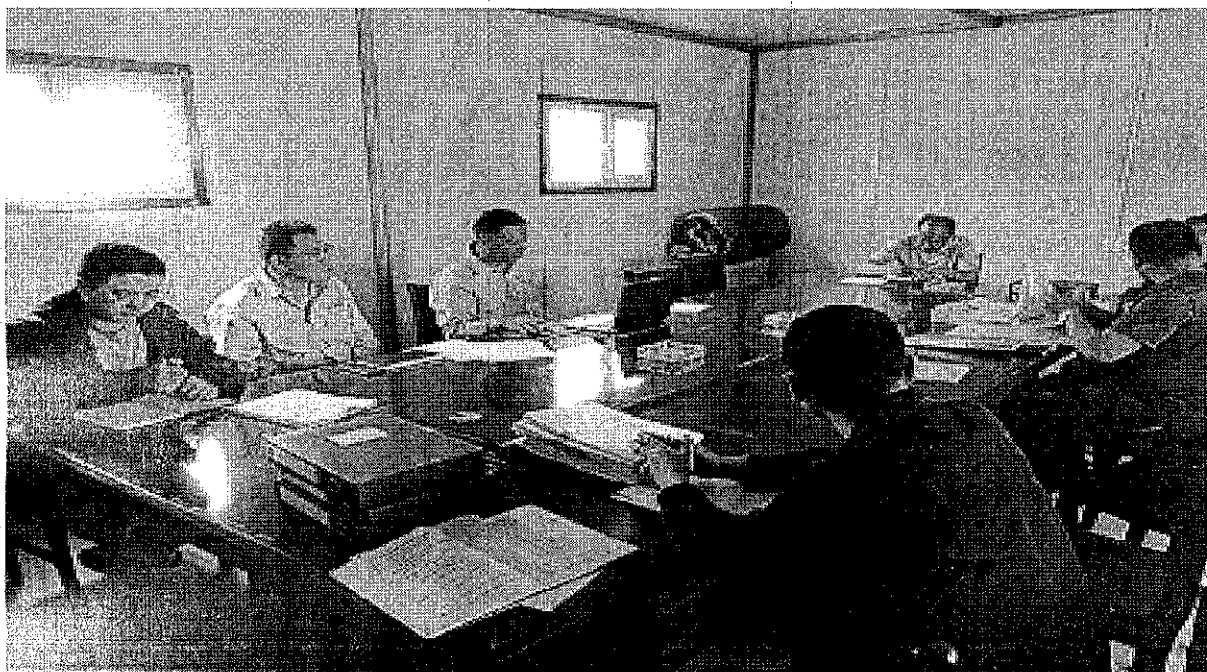

五、安全生产标准化建设

为了加强安全文明施工管理，确保设备完好无损，做好成品保护，施工单位对进场设备采取防尘保护措施。钢筋班组的文明施工经验，作为文明施工的亮点向各班组推广。

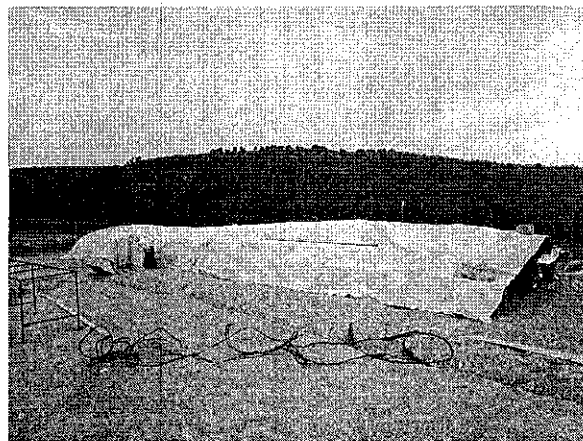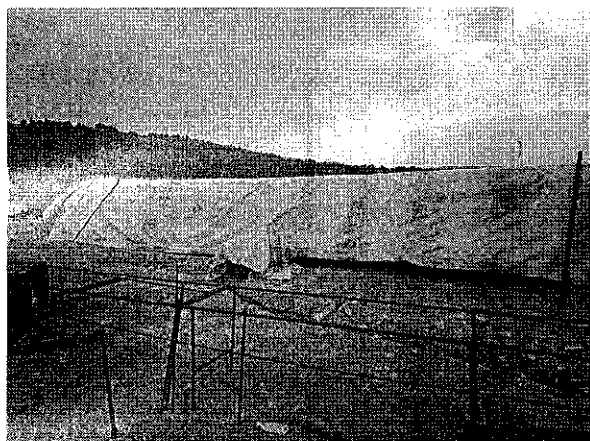



六、专项安全月活动情况

六月是全国安全生产月，监理项目部在上级部门的指导下，进行了多次安全教育活动。



安全月签名活动大家积极参与 时间：2019.6.2 地点：偏关项目部。


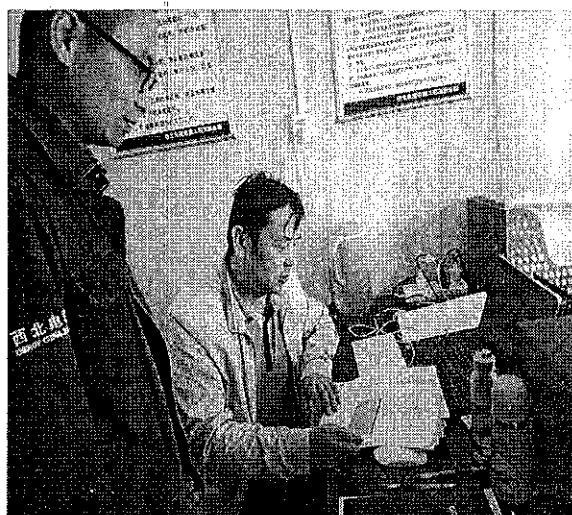


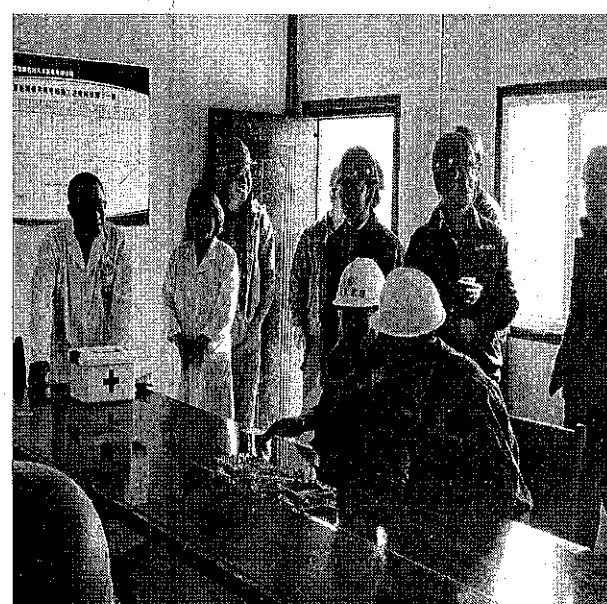

时间 2019.06.11 地点 偏关项目部会议室 参演人数 20 人

总结，通过此次活动的急救知识培训，项目部进一步完善了急救应急预案。

所有管理人员对突发事件的处理有了新的认识，通过此次活动提高了参演人员的应急处置突发事件的能力。

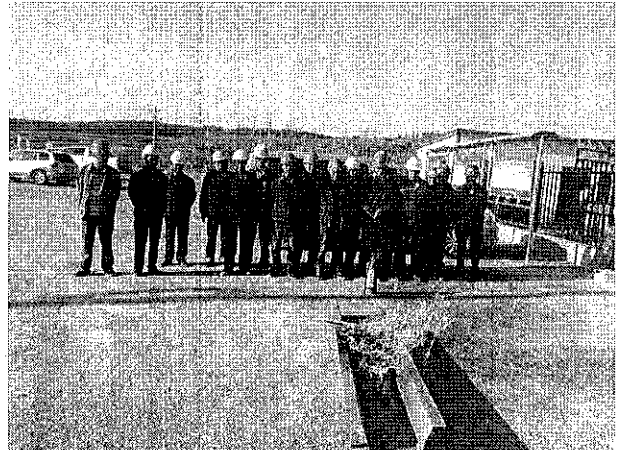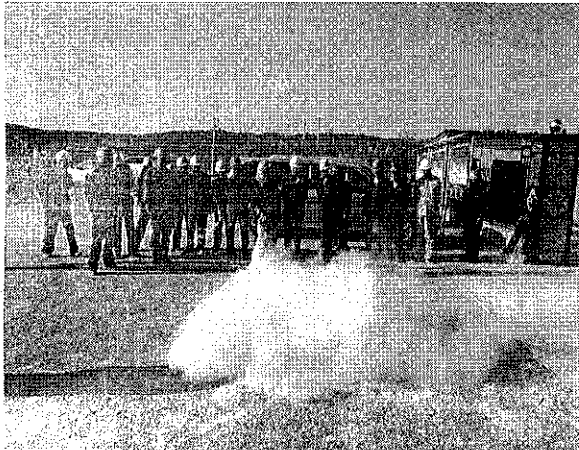

消防演练时间 2019 6 12 地点 偏关项目部升压站工作区域。参演人数 20 人

总结 通过此次消防知识的培训和演练，安监部将进一步完善消防应急预案。

全面提高了参演人员的的实战水平达到了消防演习的预期目的。

九、其他安全生产工作情况

无

- 附件：1. 安全事故月报表
2. 安全生产事故隐患排查治理情况统计表
3. 重大事故隐患排查治理汇总表
4. 重大危险源控制统计表

编制人：赵焕柱

安全生产部门负责人：徐耀生

安全生产月报

(2019 年 7 月)

编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司偏关 9.95 万千瓦风电项目部

签 发 人：徐耀生

编制日期：2019 年 7 月 30 日


安全生产工作月度报



一、安全事故情况

本月未发生各类生产安全事故

二、安全生产检查情况


每周二由监理项目部安全管理人员，组织各施工单位现场安全人员，参加安全检查对升压站及生活区和风场施工现场进行了全面检查，分别从临时用电、现场设备吊装卸车及现场基坑临边防护，高空作业等几方面进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，立即下发安全隐患整改通知单，并限期整改完毕后复查验收合格。本月共下发安全隐患整改通知 4 份，完成隐患整改 4 项。下发监理检查记录单 4 份，已经按要求整改完成。

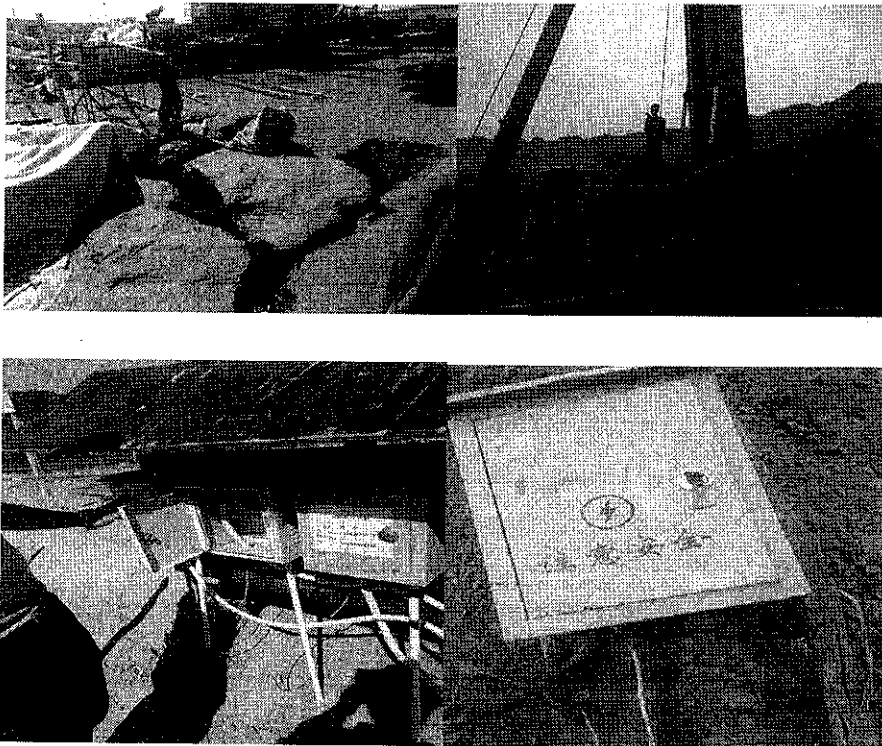


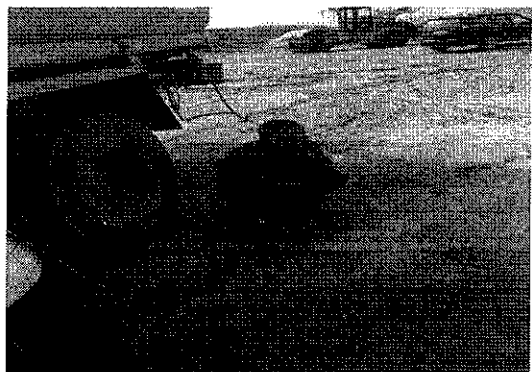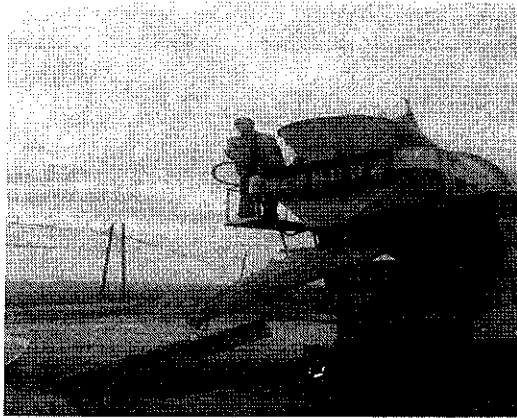

三、安全生产培训情况

本月对设备吊装施工单位进场施工人员进行了吊装技术交底，主要从项目设备的特点、现场吊装环境、对设备安全吊装知识进行培训学习，并进行技术交底。

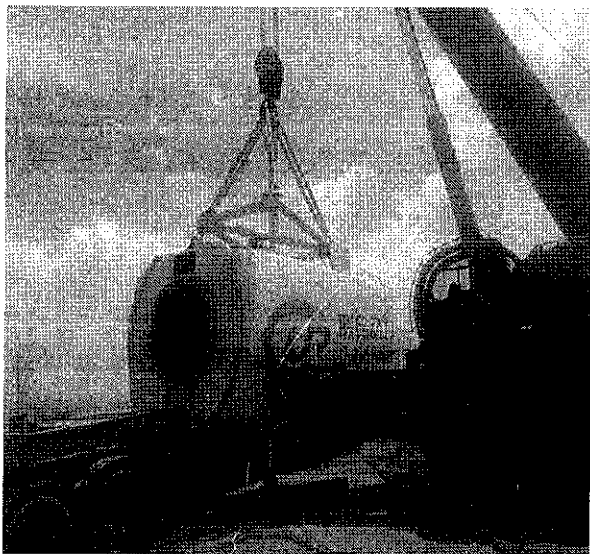

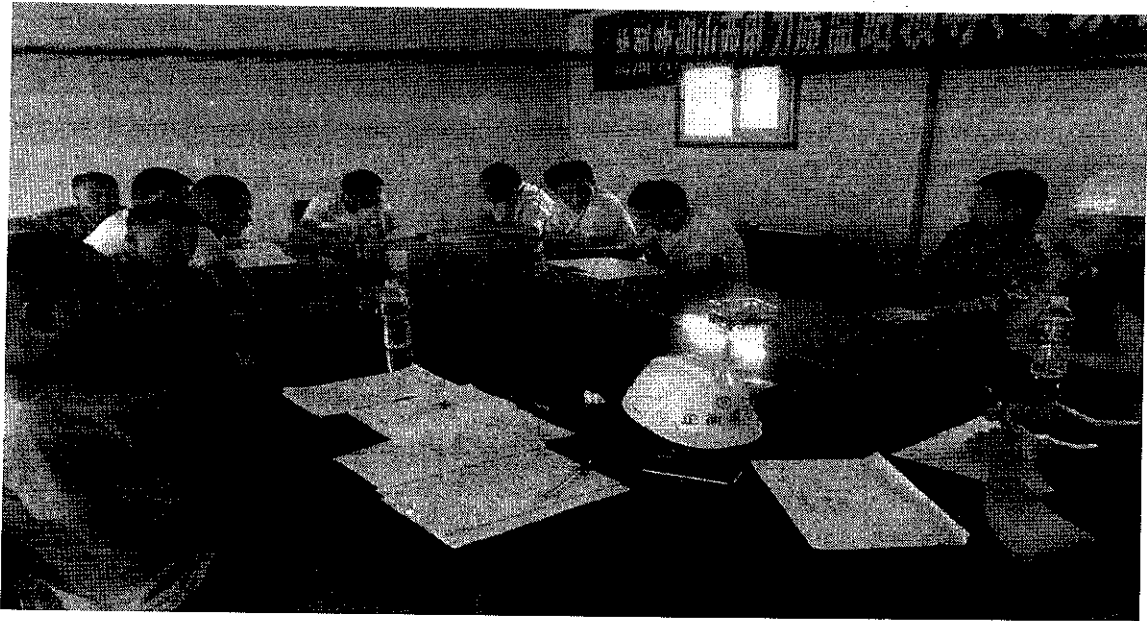

四、每周二由监理项目部组织安全例会并布置的安全工作计划完成情况由各施工单位进行汇报，未完成的是什么原因及对此应采取何种补救措施，同时通报本周安全检查情况，最后布置下周安全工作计划并责任到人。

安全监理主持人：赵焕柱

参加人员：建设单位、施工单位、监理单位。



五、安全生产标准化建设

为了加强安全文明施工管理，确保设备完好无损，做好成品保护，施工单位对进场设备采取防尘、防雨、防火等保护措施。

六、其他安全生产工作情况

无

- 附件：
1. 安全事故月报表
 2. 安全生产事故隐患排查治理情况统计表
 3. 重大事故隐患排查治理汇总表
 4. 重大危险源控制统计表

编制人：赵焕柱

安全生产部门负责人：徐耀生

附件 1

安全事故月报表

填报单位： 偏关 99.5MW 风电工程

填报时间： 2019 年 7 月

序 号	事故 日期	事故 时间	事故 地点	事故单 位名称	事故概况	事故原因	事故类别	死亡人数 (含失踪)	重伤人数	轻伤人数	直接经济损 失 (万元)	备注
1	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
2	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
3	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

备注：表中事故类别按以下分类填写 1、物体打击 2、车辆伤害 3、机械伤害 4、起重伤害 5、触电 6、淹溺 7、灼烫 8、火灾 9、高处坠落 10、坍塌 11、冒顶片帮 12、透水 13、放炮 14、火药爆炸 15、瓦斯爆炸 16、锅炉爆炸 17、容器爆炸 18、其它爆炸 19、中毒窒息 20、其它。

附表 2

安全生产事故隐患排查治理情况统计表

一、隐患排查治理次数												
隐患排查总次数	其中											
	项目（工厂）级				所属单位级				子集团级			
	项目数		隐患排查次数		项目数		次数		项目数		次数	
2	2		2						2			
二、一般事故隐患数量												
一般事故隐患总数 (条)	其中:											
	安全生产责任制落实方面隐患数 (条)	安全教育培训方面隐患数 (条)	承(分)包安全管理方面隐患数 (条)	基础管理资料方面隐患数 (条)	现场设备设施方面隐患数 (条)	作业场所安全环境方面隐患数 (条)	安全防护设施方面隐患数 (条)	作业人员行为方面隐患数 (条)	其他隐患数 (条)			
2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1		
三、重大事故隐患情况												
隐患编号	隐患所在单位	发现日期	隐患内容	可能导致后果	评估等级	评估负责人	评估日期	治理期限	治理情况	验收结论	验收负责人	验收日期
无												

说明:隐患排查治理次数中项目（工厂）级由公司直管项目、分（子）公司进行填写，项目数、隐患排查次数、一般事故隐患数量填写时必须与实际相符。

重大事故隐患排查治理汇总表

序号	隐患名称	隐患概况				列入治理计划的重大隐患						
		具体位置	隐患类型	隐患形成原因	可能影响范围、造成的人员死亡、直接经济损失	是否整改（是/否）	治理资金（万元）	有无防范措施	有无应急预案或措施	落实治理时间要求	责任部门	责任人
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

填表说明：1、隐患类型是指可能造成事故类别，如起重伤害、坍塌、火灾、爆炸等。2、表中“列入治理计划的重大隐患”，是指在排查出的重大隐患中，一时难以整改，需要在以后全部或者局部停业停产治理，且已经列入治理计划的隐患。

附件 4

重大危险源控制统计表

序号	工程项目或 单位名称	重大危险源名称	重大危险源级别	具体部位 或位置	危险源概 况及状态	可能导致的重大 风险或危害事件	现有控制措施	项目（单位） 负责人	监 控 责 任 部 门
1	基坑开挖	塌方	项目级	现场	正常	塌方机械伤害	严格按照施工方案进行施工	王文华	鲁刚
2	锚栓吊装	起重伤害 高空坠落	项目级	现场	正常	断绳、构架滑落 高空坠落	采用足够安全系数吊具，正确使用安全防护用具	王文华	鲁刚

填表说明：危险源概况及状态主要描述危险作业活动和不安全的环境条件、能量载体、主要技术参数、储存量等。

安全生产月报

(2019 年 8 月)

编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司偏关 9.95 万千瓦风电项目部

签 发 人：徐耀生

编制日期：2019 年 8 月 30 日




安全生产工作月度报




一、安全事故情况

本月未发生各类生产安全事故

二、安全生产检查情况



每周二由监理项目部安全管理人员，组织各施工单位现场安全人员，参加安全检查对升压站及生活区和风场施工现场进行了全面检查，分别从临时用电、现场设备吊装卸车及现场基坑临边防护，高空作业等几方面进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，立即下发安全隐患整改通知单，并限期整改完毕后复查验收合格。本月共下发安全隐患整改通知 3 份，完成隐患整改 3 项，下发监理检查记录单 4 份，已经按要求整改完成，下发罚款单 1 份

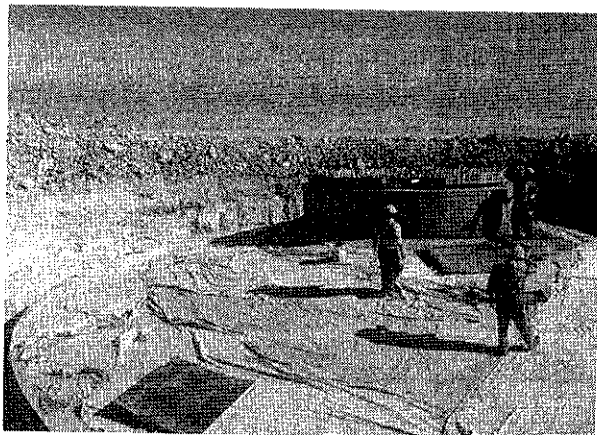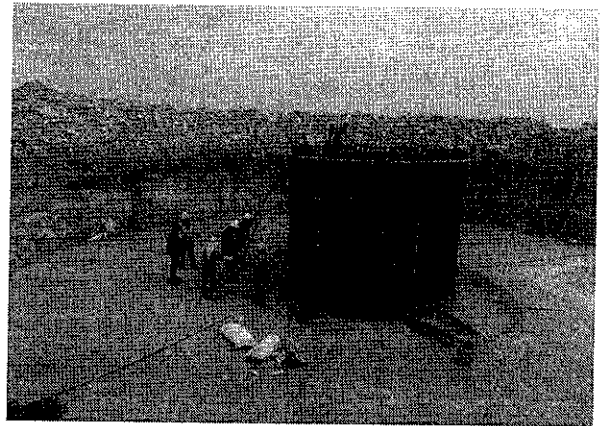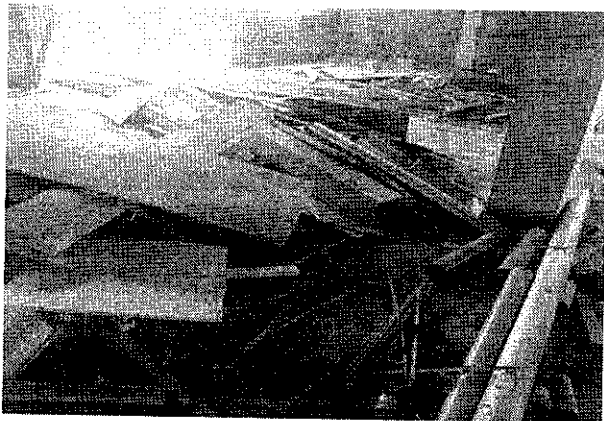

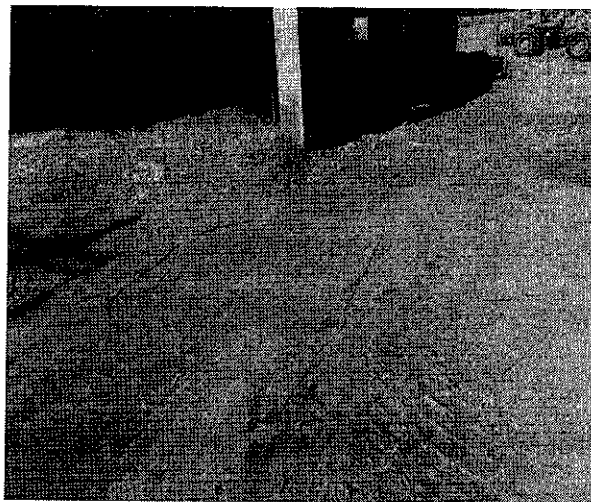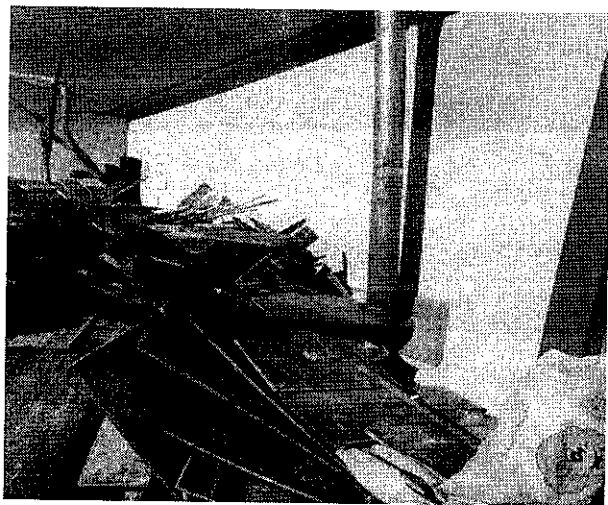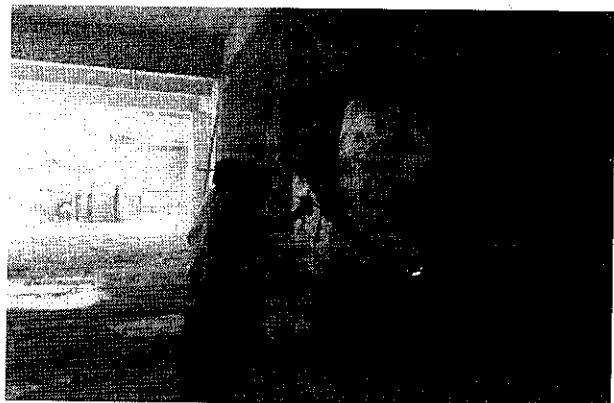

三、安全生产培训情况

本月对设备吊装施工单位进场施工人员进行吊装技术交底，主要从项目设备的特点、现场吊装环境、对设备安全吊装知识进行培训学习，并进行技术交底。

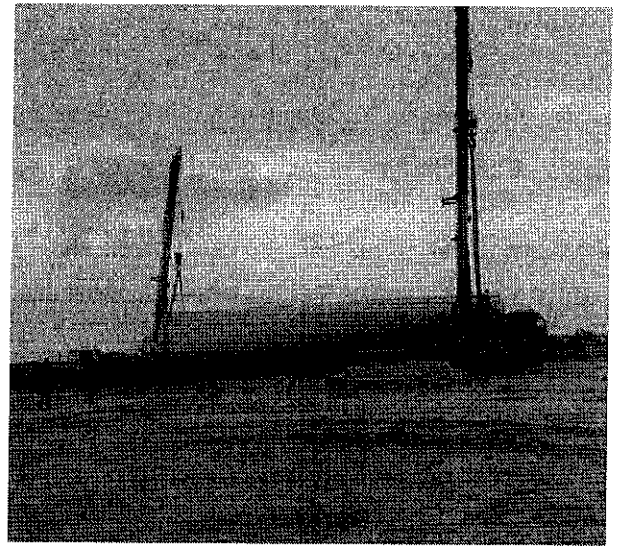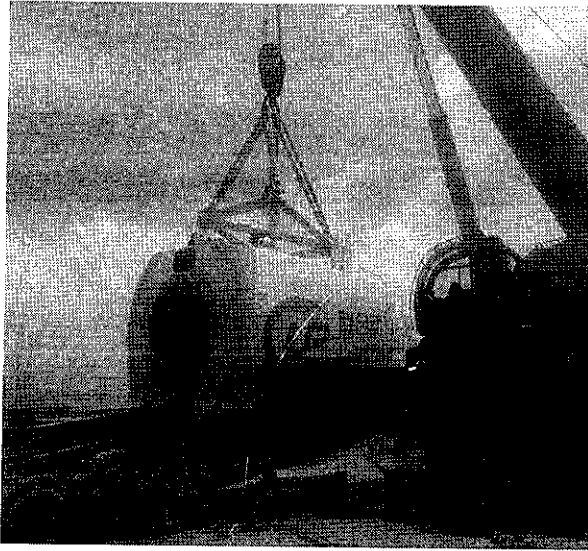

四、每周二由监理项目部组织安全例会并布置的安全工作计划完成情况由各施工单位进行汇报，未完成的是什么原因及对此应采取何种补救措施，同时通报本周安全检查情况，最后布置下周安全工作计划并责任到人。

安全监理主持人：赵焕柱

参加人员：建设单位、施工单位、监理





五、安全生产标准化建设

为了加强安全文明施工管理，确保设备完好无损，做好成品保护，施工单位对进场设备采取防尘、防雨、防火等保护措施。

六、其他安全生产工作情况

无

- 附件：1. 安全事故月报表
2. 安全生产事故隐患排查治理情况统计表
3. 重大事故隐患排查治理汇总表
4. 重大危险源控制统计表

编制人：赵焕柱

安全生产部门负责人：徐耀生

安全生产月报

(2019 年 9 月)

编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司偏关 9.95 万千瓦风电项目部

签 发 人：徐耀生

编制日期：2019 年 9 月 30 日


安全生产工作月度报

一、安全事故情况

本月未发生各类生产安全事故

二、安全生产检查情况


每周二由监理项目部安全管理人员，组织各施工单位现场安全人员，参加安全检查对升压站及生活区和风场施工现场进行了全面检查，分别从临时用电、现场设备吊装卸车及现场基坑临边防护，高空作业等几方面进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，立即下发安全隐患整改通知单，并限期整改完毕后复查验收合格。本月共下发安全隐患整改通知 4 份，完成隐患整改 4 项，下发监理检查记录单 4 份，已经按要求整改完成，下发罚款单 1 份

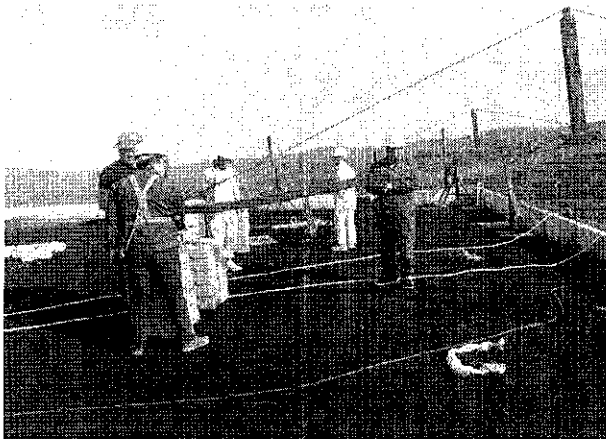


现场安全文明施工检查



安全监理例会

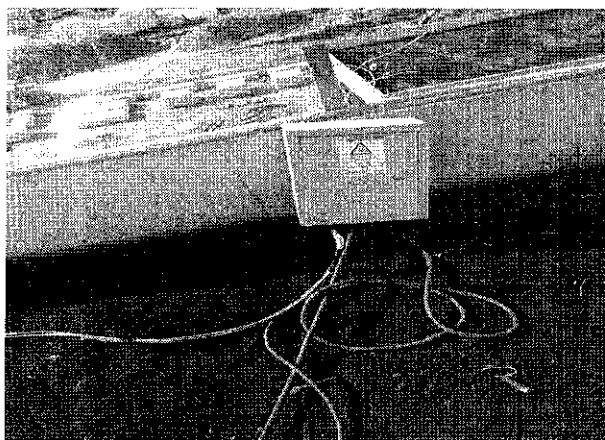

开关箱不符合要求

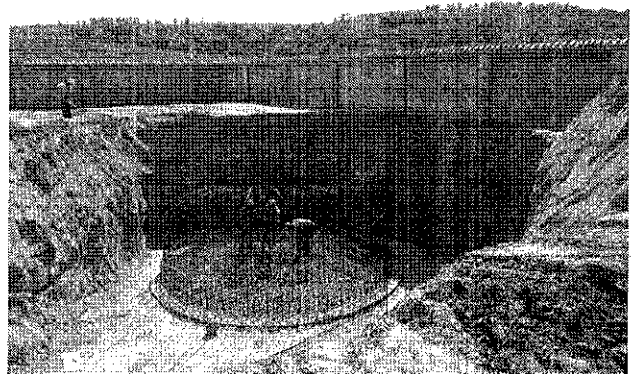


事故油池未设置临边防护




升压站外墙抹灰施工



吊篮卡扣不符合要求

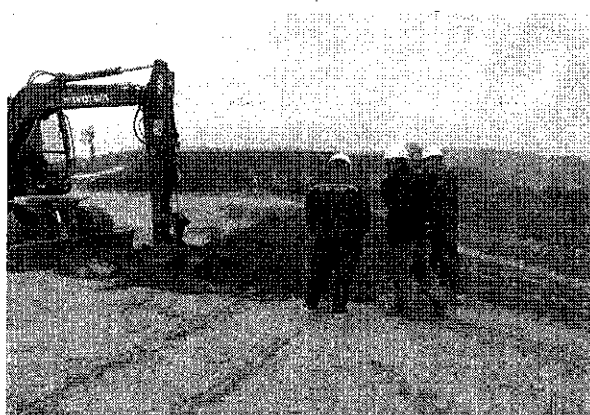

箱变基坑开挖施工

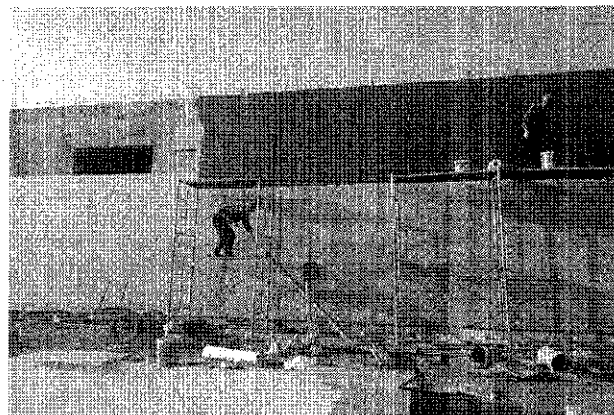

35kv 配电室保温施工脚手架未设防护栏杆

三、安全生产培训情况

本月对施工单位新进场的室内装修施工人员进行安全技术交底及三级安全教育，对现场的安全危险源进行分析和辨识和采取的措施等知识进行培训学习，并进行技术交底。

四、每周二由监理项目部组织安全例会并布置的安全工作计划完成情况由各施工单位进行汇报，未完成的是什么原因及对此应采取何种补救措施，同时通报本周安全检查情况，最后布置下周安全工作计划并责任到人。

安全监理主持人：赵焕柱

参加人员：建设单位、施工单位、监理



五、安全生产标准化建设

为了加强安全文明施工管理，确保设备完好无损，做好成品保护，施工单位对进场设备采取防尘、防雨、防火等保护措施。

六、其他安全生产工作情况

无

附件：1. 安全事故月报表

2. 安全生产事故隐患排查治理情况统计表

3. 重大事故隐患排查治理汇总表

4. 重大危险源控制统计表

编制人：赵焕柱

安全生产部门负责人：徐耀生

安全事故月报表

填报单位：偏关 99.5MW 风电工程

填报时间：2019 年 9 月

序号	事故日期	事故时间	事故地点	事故单位名称	事故概况	事故原因	事故类别	死亡人数 (含失踪)	重伤人数	轻伤人数	直接经济损失 (万元)	备注
1	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
2	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
3	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

备注：表中事故类别按以下分类填写 1、物体打击 2、车辆伤害 3、机械伤害 4、起重伤害 5、触电 6、淹溺 7、灼烫 8、火灾 9、高处坠落 10、坍塌 11、冒顶片帮 12、透水 13、放炮 14、炸药爆炸 15、瓦斯爆炸 16、锅炉爆炸 17、容器爆炸 18、其它爆炸 19、中毒窒息 20、其它。

附表 2

安全生产事故隐患排查治理情况统计表

一、隐患排查治理次数												
隐患排查总次数		其中										
		项目（工厂）级				所属单位级			子集团级			
		项目数	隐患排查次数	项目数	次数	项目数	次数	项目数	次数			
2		2	2									
二、一般事故隐患数量												
其中：												
一般事故隐患总数（条）		安全生产责任制落实方面隐患数（条）	安全教育培训方面隐患数（条）	承包（分）包安全管理方面隐患数（条）	基础管理资料方面隐患数（条）	现场设施设备方面隐患数（条）	作业场所安全环境方面隐患数（条）	安全防护设施方面隐患数（条）	作业人员行为方面隐患数（条）	其他隐患数（条）		
2		2	2	2	1	1	1	1	1	1		
三、重大事故隐患情况												
隐患编号	隐患所在单位	发现日期	隐患内容	可能导致后果	评估等级	评估负责人	评估日期	治理期限	治理情况	验收结论	验收负责人	验收日期
无												

说明:隐患排查治理次数中项目（工厂）级由公司直管项目、分（子）公司进行填写，项目数、隐患排查次数、一般事故隐患数量填写时必须与实际相符。

重大事故隐患排查治理汇总表

序号	隐患名称	隐患概况				是否整改完成 (是/否)	列入治理计划的重大隐患					
		具体位置	隐患类型	隐患形成原因	可能影响范围、造成的人员伤亡、造成的直接经济损失		治理资金(万元)	有无临时防范措施	有无应急预案或措施	落实治理时间要求	责任部门	责任人
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

填表说明：1、隐患类型是指可能造成事故类别，如起重伤害、坍塌、火灾、爆炸等。2、表中“列入治理计划的重大隐患”，是指在排查出的重大隐患中，一时难以整改，需要在以后全部或者局部停业停产治理，且已经列入治理计划的隐患。

安全生产月报

(2019 年 10 月)

编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司偏关 9.95 万千瓦风电项目部

签发人 徐耀生

编制日期：2019 年 10 月 30 日



安全生产工作月度报

一、安全事故情况


本月未发生各类生产安全事故

二、安全生产检查情况

每周二由监理项目部安全管理人员，组织各施工单位现场安全人员，参加安全检查对升压站及生活区和风场施工现场进行了全面检查，分别从临时用电、现场设备吊装卸车及现场基坑临边防护，高空作业等几方面进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，立即下发安全隐患整改通知单，并限期整改完毕后复查验收合格。本月共下发安全隐患整改通知 4 份，完成隐患整改 4 项，下发监理检查记录单 4 份，已经按要求整改完成，下发罚款单 1 份




动火作业区未见灭火器

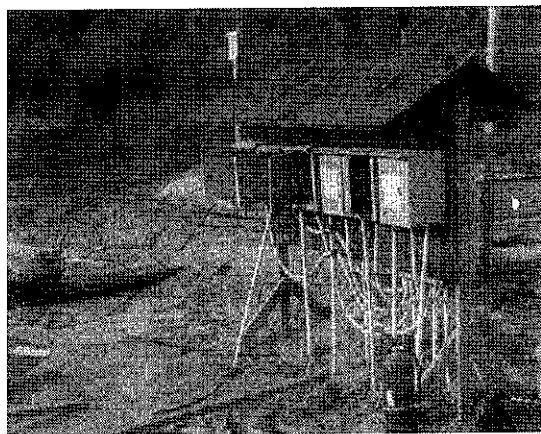

开关箱未上锁




钢筋加工设备未接地

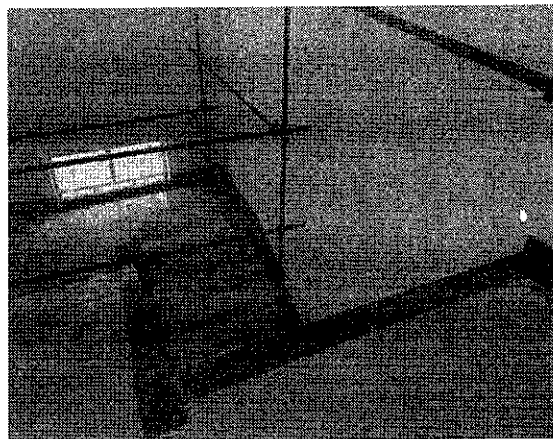

楼梯未做临边防护




现场作业人员未戴安全帽

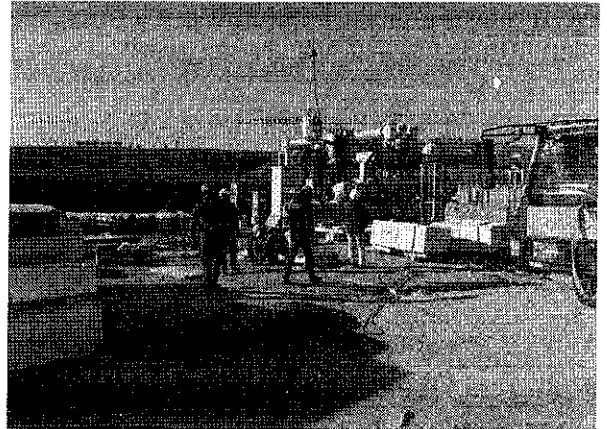


吊装作业区安全检查




现场安全文明施工检查

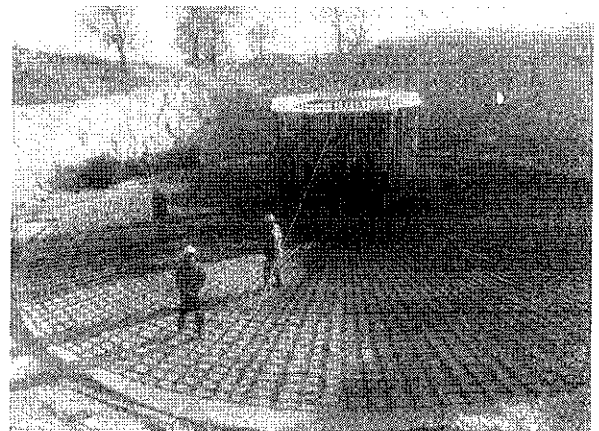

风机基础施工检查

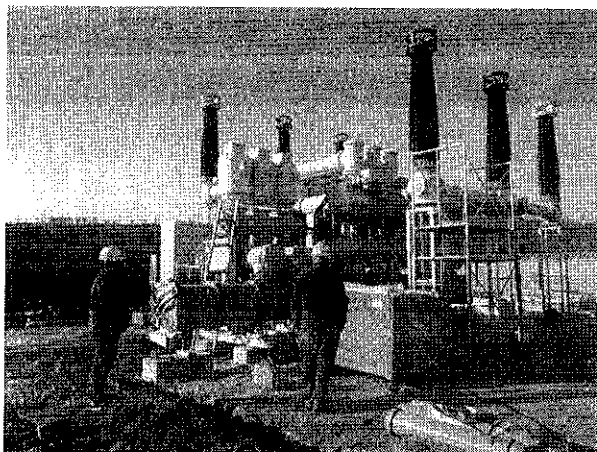

安装现场检查

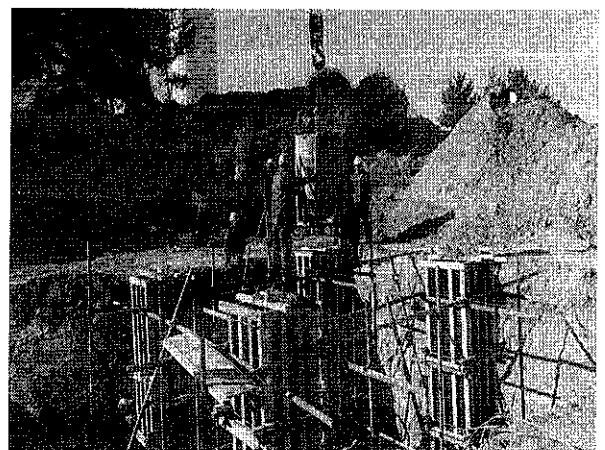

塔基基础浇筑旁站

三、安全生产培训情况

本月对施工单位新进场的室内装修施工人员进行安全技术交底及三级安全教育，

对现场的安全危险源进行分析和辨识和采取的措施等知识进行培训学习，并进行技术交底。

四、每周二由监理项目部组织安全例会并布置的安全工作计划完成情况由各施工单位进行汇报，未完成的是什么原因及对此应采取何种补救措施，同时通报本周安全检查情况，最后布置下周安全工作计划并责任到人。

安全监理主持人：赵焕柱

参加人员：建设单位、施工单位、监理



五、安全生产标准化建设

为了加强安全文明施工管理，确保设备完好无损，做好成品保护，施工单位对进场设备采取防尘、防雨、防火等保护措施。

六、其他安全生产工作情况：无

- 附件：
1. 安全事故月报表
 2. 安全生产事故隐患排查治理情况统计表
 3. 重大事故隐患排查治理汇总表
 4. 重大危险源控制统计表

编制人：赵焕柱

安全生产部门负责人：徐耀生

附件 1

安全事故月报表

填报单位： 偏关 99.5MW 风电工程

填报时间： 2019 年 10 月

序 号	事故 日期	事故 时间	事故 地点	事故单 位名称	事故概况	事故原因	事故类别	死亡人数 (含失踪)	重伤人数	轻伤人数	直接经济损 失 (万元)	备注
1	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
2	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
3	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

备注：表中事故类别按以下分类填写 1、物体打击 2、车辆伤害 3、机械伤害 4、起重伤害 5、触电 6、淹溺 7、灼烫 8、火灾 9、高处坠落 10、坍塌 11、冒顶片帮 12、透水 13、放炮 14、火药爆炸 15、瓦斯爆炸 16、锅炉爆炸 17、容器爆炸 18、其它爆炸 19、中毒窒息 20、其它。

附表 2

安全生产事故隐患排查治理情况统计表

一、隐患排查治理次数													
隐患排查总次数	其中												
	项目（工厂）级				所属单位级				子集团级				
	项目数		隐患排查次数		项目数		次数		项目数		次数		
	2		2		2								
二、一般事故隐患数量													
一般事故隐患总数 （条）	其中：												
	安全生产责任制落实方面 隐患数 （条）	安全教育培训方面 隐患数 （条）	承（分）包安全管理方面 隐患数 （条）	基础管理资料方面 隐患数 （条）	现场设施设备方面 隐患数 （条）	作业场所安全环境方面 隐患数 （条）	安全防护设施方面 隐患数 （条）	作业人员行为方面 隐患数 （条）	其他隐患数 （条）				
	2	2	2	1	1	1	1	1	1				
三、重大事故隐患情况													
隐患编号	隐患所在单位	发现日期	隐患内容	可能导致后果	评估等级	评估负责人	评估日期	治理期限	治理情况	验收结论	验收负责人	验收日期	
无													

说明:隐患排查治理次数中项目（工厂）级由公司直管项目、分（子）公司进行填写，项目数、隐患排查次数、一般事故隐患数按集团统一口径填报。

说明:隐患排查治理次数中项目（工厂）级由公司直管项目、分（子）公司进行填写，项目数、隐患排查次数、一般事故隐患数量填写时必须与实际相符。

重大事故隐患排查治理汇总表

序号	隐患名称	隐患概况				列入治理计划的重大隐患						
		具体位置	隐患类型	隐患形成原因	可能影响范围、造成死亡人数、直接经济损失	是否整改（是/否）	治理资金（万元）	有无防范措施	有无应急预案或措施	落实治理时间要求	责任部门	责任人
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

填表说明：1、隐患类型是指可能造成的事故类别，如起重伤害、坍塌、火灾、爆炸等。2、表中“列入治理计划的重大隐患”，是指在排查出的重大隐患中，一时难以整改，需要在以后全部或者局部停业停产治理，且已经列入治理计划的隐患。

附件 4

重大危险源控制统计表

序号	工程项目或单位名称	重大危险源名称	重大危险源级别	具体部位或位置	危险源概况及状态	可能导致的重大风险或危害事件	现有控制措施	项目（单位）负责人	监控责任单位
1	基坑开挖	塌方	项目级	现场	正常	塌方机械伤害	严格按照施工方案进行施工	王文华	鲁刚
2	吊篮外墙抹灰施工	起重伤害 高空坠落	项目级	现场	正常	断绳、构架滑落 高空坠落	采用足够安全系数吊带，正确使用安全防护用具	王文华	鲁刚

填表说明：危险源概况及状态主要描述危险作业活动和不安全的环境条件、能量载体、主要技术参数、储存量等。