

监 理 月 报

工程名称: 普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp
分布式光伏发电项目

2020 年 05 月 第 1 期

总监理工程师: 徐耀生

监理项目部(章):




报告日期: 2020 年 5 月 29 日

监理月报

1. 本月工程实施情况

工程名称	普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目
项目地址	成都龙泉驿物流园
建设单位	成都普蓝新能源有限公司
设计单位	浙江恒欣建筑设计股份有限公司 信息产业电子第十一设计研究科技工程股份有限公司
总包单位	阳光电源股份有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
工程概况	整个项目选用400W单晶硅组件1000块，3台100kw组串式逆变器，1台50kw组串式逆变器，共一个并网点。项目建成后，年发电量32万度，上网模式为自发自用、余电上网。
工程实施情况	龙泉屋面逆变器、维修通道、围栏、夹具导轨已全部安装完成，桥架安装完成 90%。 屋面加固已全部完成。 并网柜已到现场，接地扁钢在新都，光伏电缆、低压电缆货已发。 组件到货37箱（999块）  普洛斯成都龙泉驿物流园 400KWp分布式光伏发电项目 施工内容: 斜撑安装 拍摄时间: 2020.05.04 13:17 地点: 成都市·普洛斯维龙龙泉驿物流园 今日水印 - 相机 -



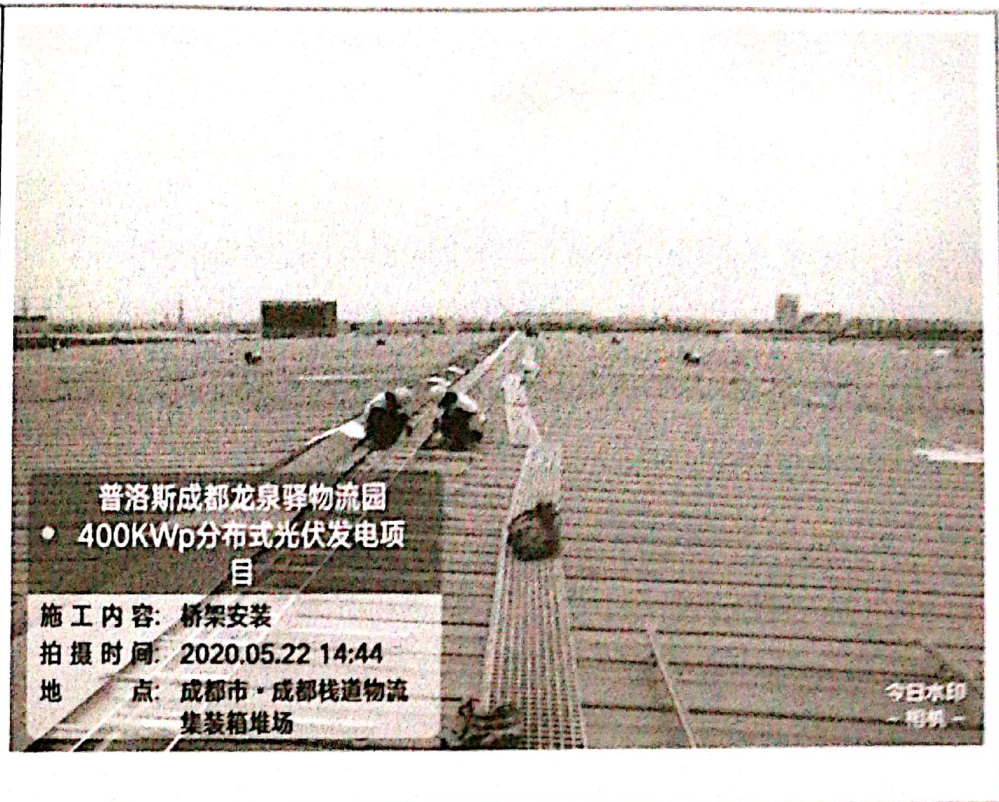

2. 本月监理工作情况

1) 本月下发 1 份关于开工前的准备工作监理联系单; 1 份会议纪要(安全); 1 份施工质量监理通知单。

2) 项目施工期间到现场巡视检查, 对施工的临时用电及工人是否按照安全文明施工要求进行操作。

3) 利用测量器具对现场安装质量进行检查。

4) 对到场设备、材料进行开箱检查。

3. 工程存在问题及建议

尽快确定屋面到并网柜桥架的走向。

4. 下月监理工作重点

加强对现场的巡视力度, 杜绝不文明施工的发生。要求总包单位负责人要每天到现场做好安全班会、技术交底, 确保工程保安全、保质量的情况下顺利完成。

督促总包单位施工资料要同步进行。

加固资料尽快提交。