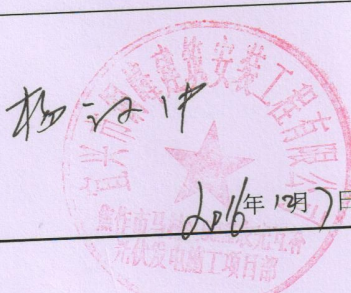


JXM18

工程施工强制性条文执行检查表

编号: JL-006-03

工程名称		焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目	
单位(子单位)工程名称		主控楼	分部(子分部)工程名称 建筑电气 (盘、柜基础型钢安装)
施工单位		宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司	项目经理 杨汉中
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011			
1	3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。		与干线连接 检查记录
2	12.1.1 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小4mm ² ; 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。		接地情况良好 检查记录
3	24.1.2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。		实测接地电阻 接地电阻测试记录
项目总工:		总监理工程师(副总监理工程师):	
 2016年12月7日		 2016年12月7日	