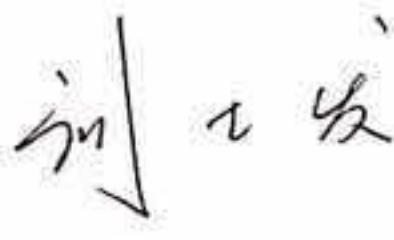


工程施工强制性条文执行检查表

编号: 002

工程名称	河南驻马店华源 4MW 分布式光伏发电项目		
单位 (子单位) 工程名称	电气装置安装工程	分部 (子分部) 工程名称	电缆敷设
施工单位	河南省神华建安有限责任公司	项目经理	郑萍光
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
电缆线路施工及验收规范 GB 50168-2006			
1	GB 50303-201112 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 12.1 主控项目 12.1.1 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地 (PE) 或接零 (PEN) 可靠, 且必须符合下列规定: 1. 金属电缆桥架及其支架全长不少于 2 处与接地 (PE) 或接零 (PEN) 干线相 2. 镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线, 接地线最小允许截面积不小于 4mm ² . 3. 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线, 但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。	已执行	安装记录
2	13 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 13.1 主控项目 13.1.1 金属电缆支架、电缆导管必须接地 (PE) 或接零 (PEN) 可靠。 14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接; 镀锌和壁厚小于等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。	已执行	安装记录
项目总工:  2017年5月14日		总监理工程师或副总监理工程师  2017年5月14日	