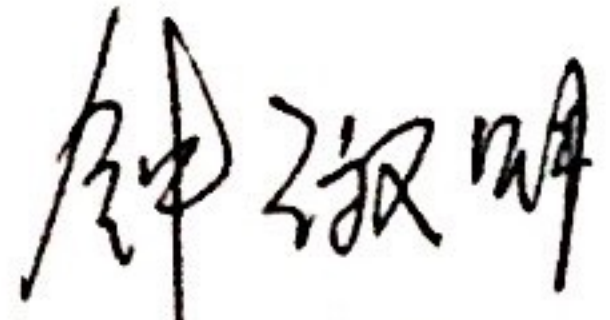
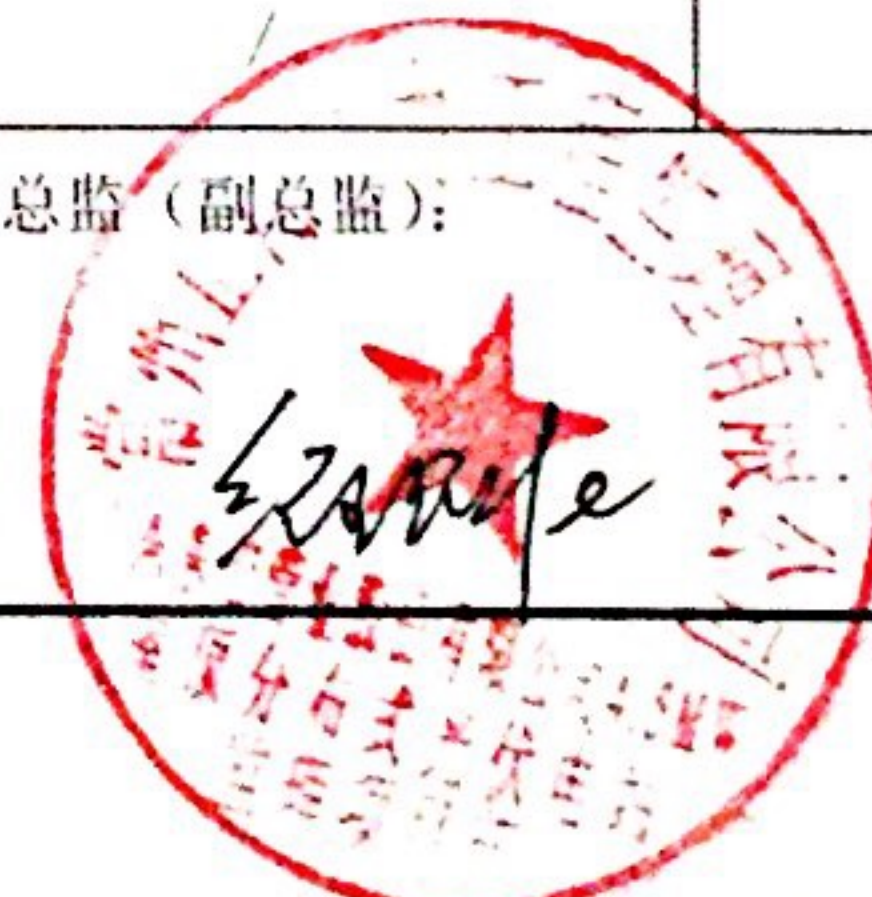


强制性条文执行检查表

编号: 01000123

表 3.4.2

工程名称	山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目		
单位(子单位)工程名称	箱逆、变系统设备安装	分部(子分部)工程名称	#3 箱逆、变安装
施工单位	山东福源设备安装有限公司	项目经理	赵友福
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148 — 2010)		已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 1-1.3-1、1-1.3-2 、 1-1.3-3 、 1-1.3-4、1-1.3-5
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
项目总工:  2017年4月10日		项目总监(副总监):  2017年4月10日	