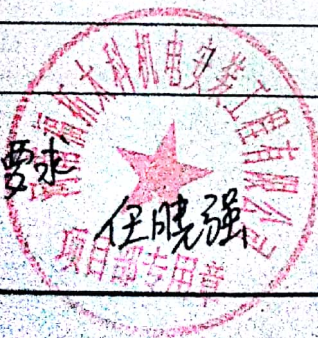
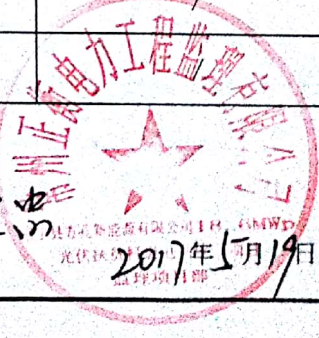


#

土建工程强制性条文执行检查表（续表）

表 4、5

编号：FK-FT-02-01-002

工程名称	洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站		
单位（子单位）工程名称	洛宁县光伏扶贫村级电站	分部（子分部）工程名称	电缆沟土石方工程（小街村）
施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	项目经理	盛培
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表：0100010201	
《建筑地基处理技术规范》JGJ79 -2012	已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表：0100010202	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
项目总工：  符合要求 任晓强 2017年5月17日	总监理工程师：  李金忠 2017年5月19日		



由 扫描全能王 扫描创建

#

强制性条文执行检查表

表 14、表 28、表 29

编号: FK-FT-02-02-001

工程名称	洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站		
单位 (子单位) 工程名称	洛宁县光伏扶贫村级电站	分项 (子分项) 工程名称	全站电缆敷设 (小街村)
施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	项目经理	盛培
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168 — 2006) 电缆管配制及敷设		已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 7-1-1
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169 —2006) 电力电缆终端制作		已执行	电力工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 7-4.1、7-4.2
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168 — 2006) 控制电缆终端制作及安装		已执行	电力工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 7-5.1
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168 — 2006) 电缆防火与阻燃		已执行	电力工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 7-7.1
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
项目总工: 符合要求 任晓强 2017年5月19日		总监理工程师: 李全忠 2017年5月19日	



由 扫描全能王 扫描创建

强制性条文执行检查表

表 14、表 28、表 29

编号: FK-FT-02-02-002

工程名称	洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站		
单位 (子单位) 工程名称	洛宁县光伏扶贫村级电站	分项 (子分项) 工程名称	逆变器、并网柜安装 (小街村)
施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	项目经理	盛培
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169—2006		已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 5-3.2
《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》 GB50254—2014		已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 5-3.2
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169—2006		已执行	建筑工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 5-1.1
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
项目总工: 李金浩 2017年5月22日		总监理工程师: 李金浩 2017年5月24日	



由 扫描全能王 扫描创建

强制性条文执行检查表

表 14、表 28、表 29

编号: FK-FT-02-02-003

工程名称	洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站		
单位（子单位）工程名称	洛宁县光伏扶贫村级电站	分项（子分项）工程名称	防雷接地（小街村）
施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	项目经理	盛培
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169—2006 组件防雷接地		已执行	电力工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 8-2.1
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169—2006 并网柜预制仓接地装置		已执行	电力工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 8-2.1
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169—2006 逆变器接地		已执行	电力工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 8-2.1
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
项目总工: 符金成 任晓强 2017年5月3日		总监理工程师: 李全忠 2017年6月21日	



由 扫描全能王 扫描创建

表 4.1.2 施工安全强制性条文通用部分执行记录表

编号: FK-FT-02-03-001

工程名称		洛宁方孔新能源 18.6MW 光伏扶贫村级电站	
单位(子单位) 工程名称	洛宁县光伏扶贫村级电站	分项(子分项)工程 名称	小街村
施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	项目经理	盛培
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
执行标准	《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3-2013		
3.2.31.1 施工临时电源在专用变压器供电时必须采用专用变压器供电的 TN-S 接零保护系统。	保护零线(PE)与工作零线(N)单独敷设,不得混用。	已执行	施工用电安全措施、施工安全检查记录
	单相负荷采用三线制(L、PE、N),三相负荷采用五线制(L1、L2、L3、PE、N)。	已执行	
3.2.31.9 PE 线严禁断线,严禁在 PE 线装设开关或熔断器,严禁在 PE 线通过工作电流。	电源用电缆线应包括 PE 线,且截面面积符合要求,不得在电缆外另附 PE 线。	已执行	施工用电安全措施、施工安全检查记录
	严禁在 PE 线装设开关或熔断器,PE 线与 N 线不得混用。	已执行	
3.2.31.12 保护零线必须在配电系统的始端,中间和末端处做重复接地。	三端必须都有重复接地,导线和接地极规格符合规定。	已执行	施工用电安全措施、施工安全检查记录
3.2.31.13 配电箱内必须分设 N 线小母线和 PE 线小母线并标识。N 线小母线必须与箱体绝缘,PE 线小母线必须与金属箱体做电气连接,金属箱体与箱门应跨接。进出线中的 N 线必须通过 N 线小母线连接,PE 线必须通过 PE 线小母线连接。	配电箱内必须分设 N 线小母线和 PE 线小母线并标识。	已执行	施工用电安全措施、施工安全检查记录
	金属箱体与箱门应跨接。	已执行	
	进出线中的 N 线必须通过 N 线小母线连接,PE 线必须通过 PE 线小母线连接。	已执行	
3.2.32.10 对配电箱、开关箱进行维修、检查时,必须将其相应的电源断开并隔离,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”安全标志牌。	进行维修、检查时,必须先将其相应的电源断开并隔离,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”安全标志牌。	已执行	施工用电安全措施、施工安全检查记录
3.2.33.5 严禁在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃易爆物品。	放易燃易爆物品必须存放在专门的危险品存放库内。	已执行	安全施工措施、施工安全检查记录
项目部安全员:  符晓东 2017年4月29日		专业监理工程师:  李红 2017年5月2日	

