


蓄电池施工强制性条文执行检查表

编号：FXWL-DQQT-009

单位工程名称	湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目	分部工程名称	开关站电气设备安装
施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	检查项目	蓄电池安装
		项目经理	韩迪
强制性条文内容		执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》GB 50172-2012			
标准条款号	标准条款内容	工程实际执行情况	是否符合标准条款要求
第 3.0.7 条	蓄电池室应采用防爆型灯具、通风机、室内照明线应采用穿管暗敷，室内不得装设开关盒插座。	已执行	符合
建设单位代表：)		项目总监(副总监)：	
 张琪 2017年12月27日		 刘发 2017年12月27日	

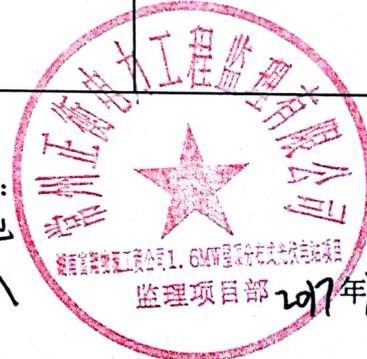