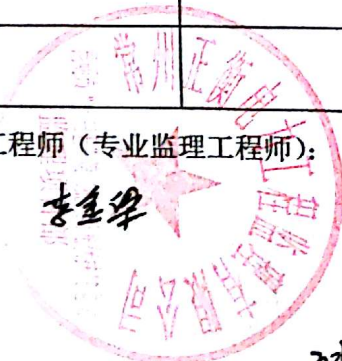


光伏电站工程建设标准强制性条文执行检查表

工程名称		昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站	
单位（子单位） 工程名称	电缆施工	分部（子分部） 工程名称	电缆制作、安装、敷设
施工单位	湖南恒宇电力建设有限公司	项目经理	邹业先
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）			
1	4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	已执行	现场检查
2	5.2.6 直埋电缆在直线段每隔 50~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。	已执行	现场检查
3	7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	已执行	现场检查
项目负责人:  邹业先		总监理工程师（专业监理工程师）:  李金华	
2019年12月15日		2019年12月15日	