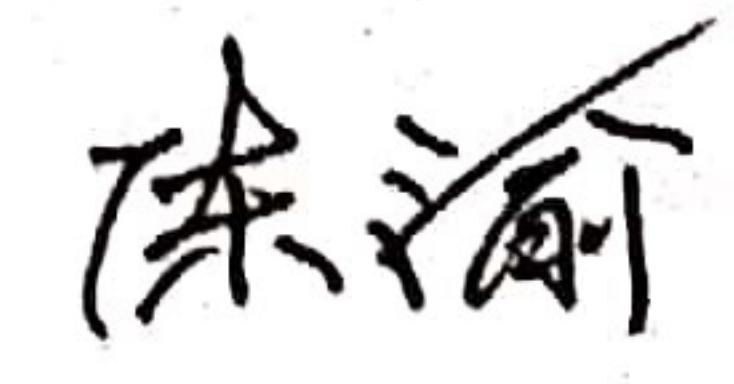


工程施工强制性条文执行检查表

编号: CZZH-DQ-QTJC-013

工程名称		蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目	
单位 (子单位) 工程名称	电气装置安装工程	分部 (子分部) 工程名称	电缆接地施工
施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	项目经理	陈明毅
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)			
1	3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时, 电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地; 由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。	已执行	接地检查记录
2	3.9.1 110kV 及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层, 应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。	已执行	接地检查记录
3	3.9.4 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。	已执行	接地检查记录
项目总工: 		专业监理工程师: 	
2020年07月21日		2020年07月21日	