


工程定位测量放线监理平行检验记录

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：GFDZJBM26-GFQFZ-013

方阵号	13 #方阵桩位图		施工单位	江苏国安	
检验批部位	13 #方阵桩位图		施工依据	13#方阵桩位图	
引进水准点位置	5#高程点	水准高程	13.522m	方阵±0.00	--

工程位置草图：

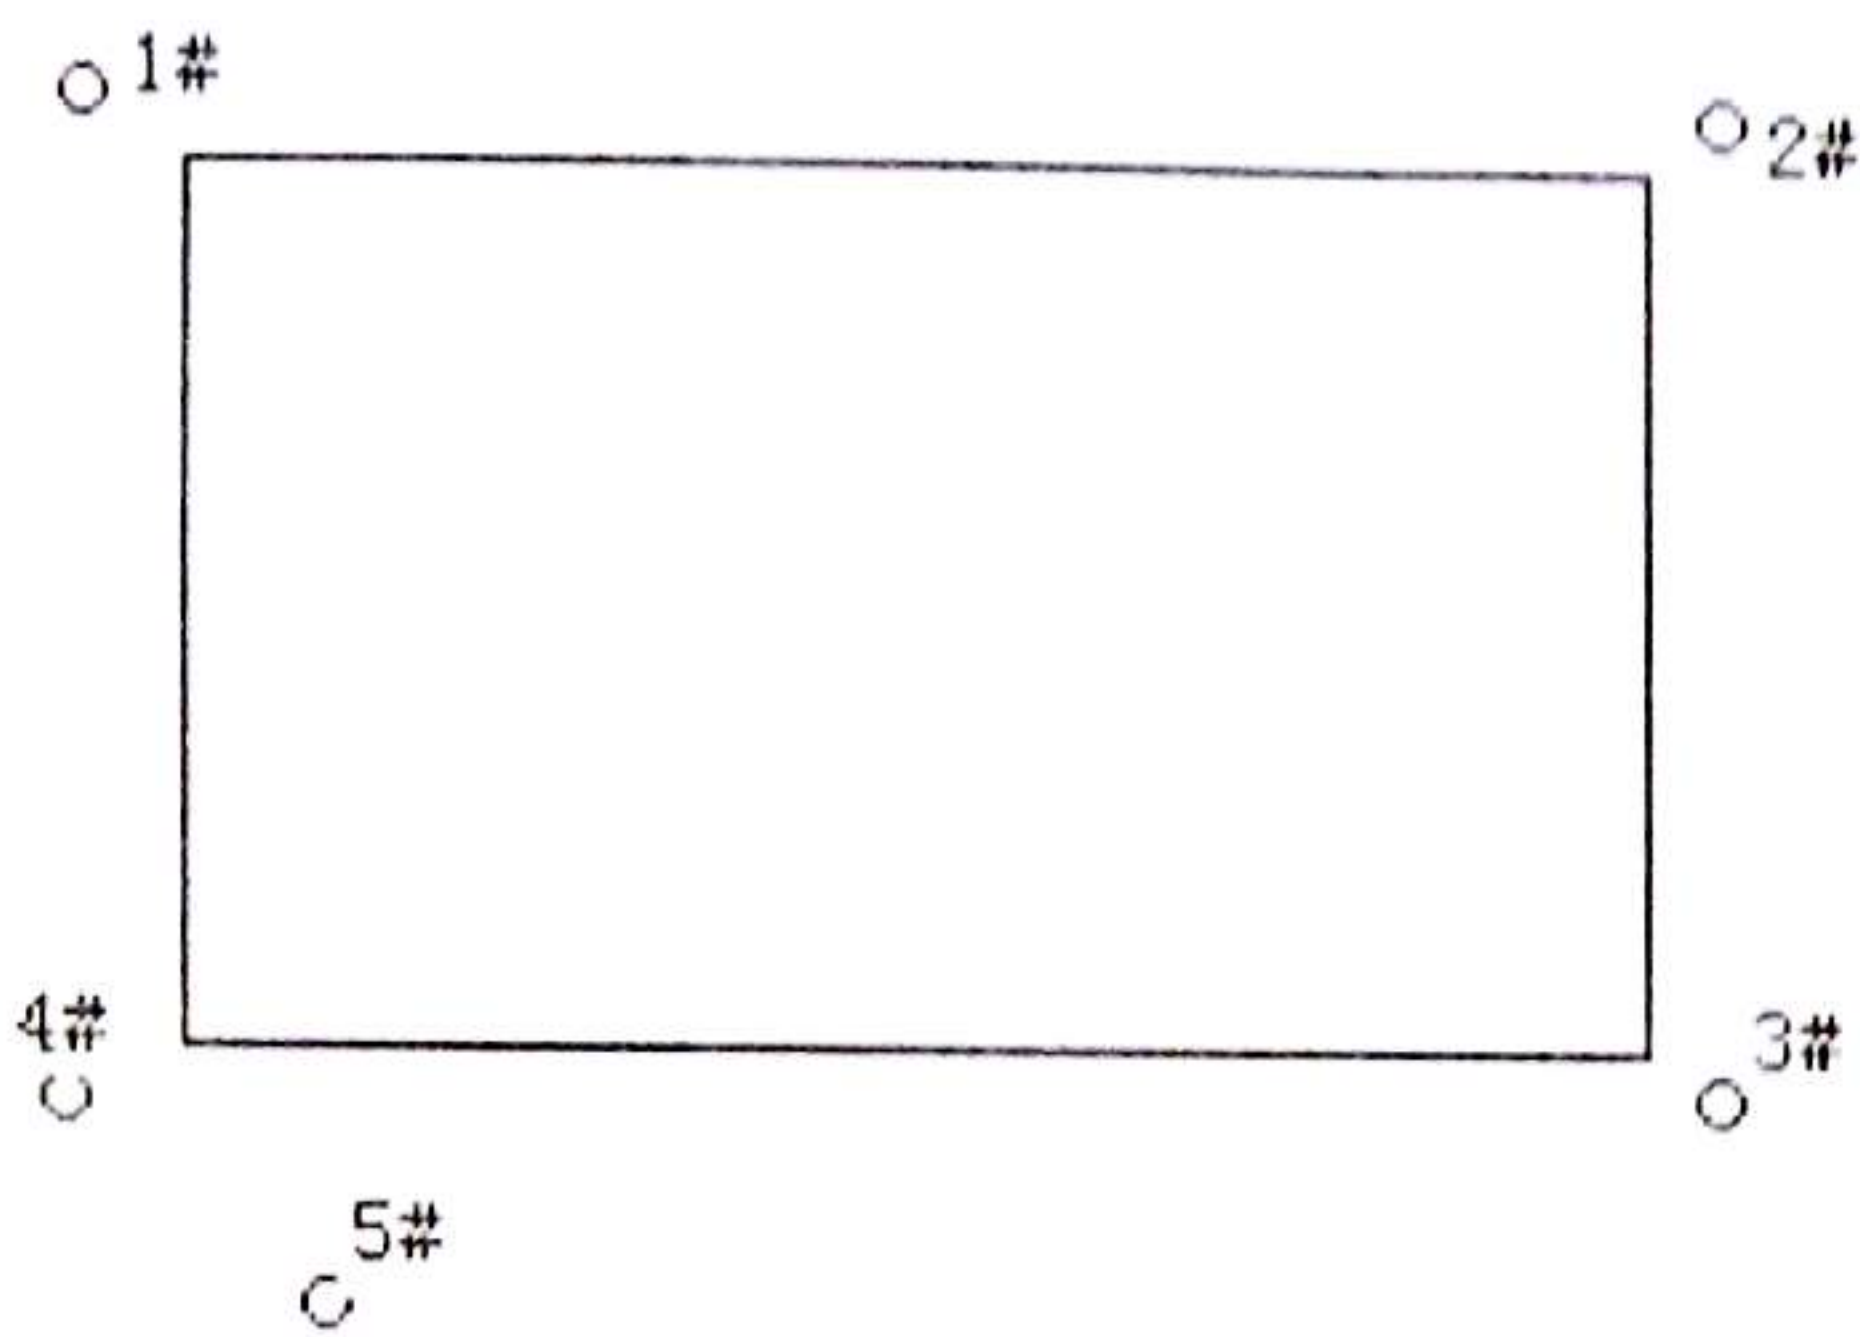

1、测站点：

1#控制点坐标：X=4429364.730，Y=551015.614 2#控制点坐标：X=4429364.730，Y=551198.168
3#控制点坐标：X=4429073.210，Y=550910.504 4#控制点坐标：X=4429073.210，Y=550820.838

2、标高:5#高程点：13.522M

施工单位	放线人	孙茂东	复核人	姜传正
	技术负责人	袁秀	验收结论	符合设计和规范要求
监理单位	复核数据：（原始测站点） 1#控制点坐标：X=4429364.735，Y=551015.622 2#控制点坐标：X=4429364.730，Y=551198.168 3#控制点坐标：X=4429073.223，Y=550910.518 4#控制点坐标：X=4429073.217，Y=550820.846 5#高程点：13.521M 检查人：王兴明			
	验收结论：符合要求 监理工程师：孙高斌 2017年3月22日			