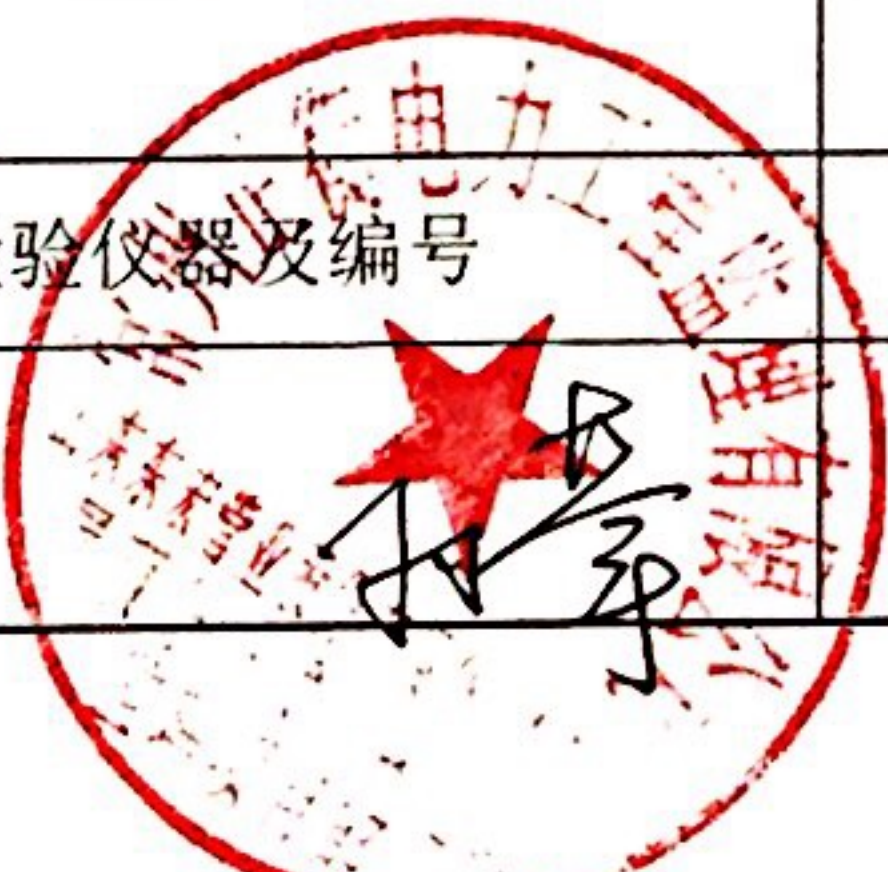


平行检验记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号 HBWX-XZY-PJ-019

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	山东福源设备安装有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外形尺寸	符合图纸	1650x991x40		
2	安装位置	符合图纸设计要求	设计及图纸要求		
3	安装的形式	符合设计文件的规定	沿屋顶铺设		
4	安装标高	与图纸设计一致	20mm		
5	螺栓紧固	符合厂家技术要求	紧固		
6	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	压块紧固		
7	组件边缘高差	相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10	相邻组件高差为1 低高差为5		
8	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）	平整度相邻高差为1		
9	接地安装	符合图纸设计要求	与接地母线连接良好		
检验结论					
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员			检验日期	2017年2月25日	