

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号 FGH01-PXJY-0383

施工部位	升压站消弧线圈室基础	检验时间	2019年10月04日
------	------------	------	-------------

检验项目：基础底板钢筋模板。

检验依据：《模板钢筋工程验收规范》2018。

检验方式：钢卷尺。

问题及处理情况：检查问题。
1. 局部钢筋间距不均匀。
2. 局部模板安装不牢固。
施工单位派人整改后，再次验收合格。

相关监理文件索引：


☐ 检测报告

☐ 检评记录

☐ 监理工程师通知

☐ 工程暂停令

☐ 其它

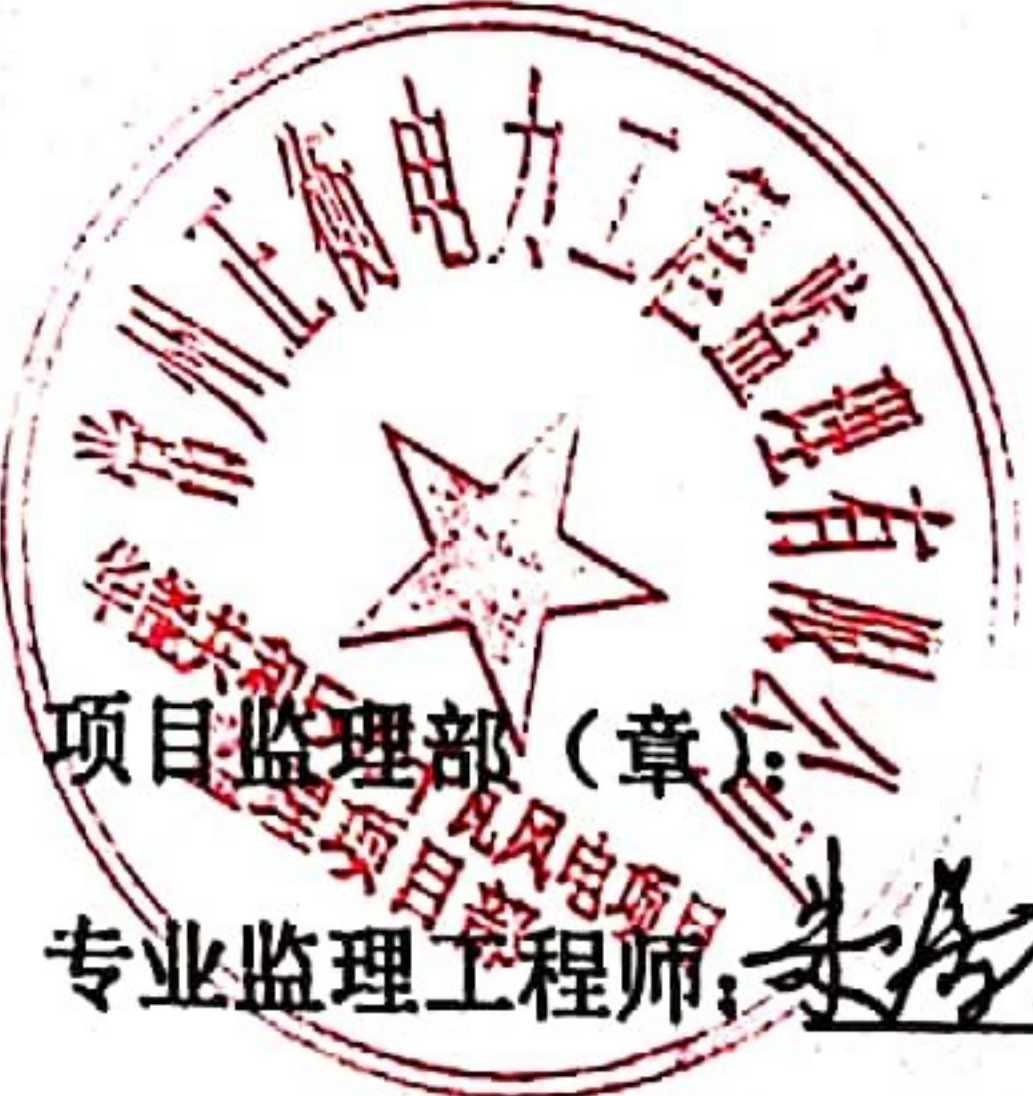

项目监理部（章）

专业监理工程师：朱彦名

日 期：2019年10月04日