


设备材料开箱检查记录表

编号: CW17004-852-0202-014

工程名称	池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2018 年 03 月 17 日		
产品来源	EPC 采购		合同号			
产品名称	镀锌桥架及其辅材		合同数量			
型号规格	见附件		到货数量	见附件		
制造厂商	池州市畅通电缆桥架有限公司		总箱（件）数			
厂商国别			到货时间	2018 年 3 月 17 日		
唛头号			存放地点	超威厂区		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无	缺件登记: 无				
外观检查	无锈蚀					
铭牌核对	无					
型号核对	符合图纸要求					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		李鹏飞		☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 合格 开箱负责人（签字）: 李鹏飞 日期: 2018.3.17						
处理意见: 外观无锈蚀, 尺寸型号符合图纸要求 开箱负责人（签字）: 王道春 日期: 2018.3.17						
参加开箱单位及人员签字: 王道春、李鹏飞、蒋帅焱、刘同银						

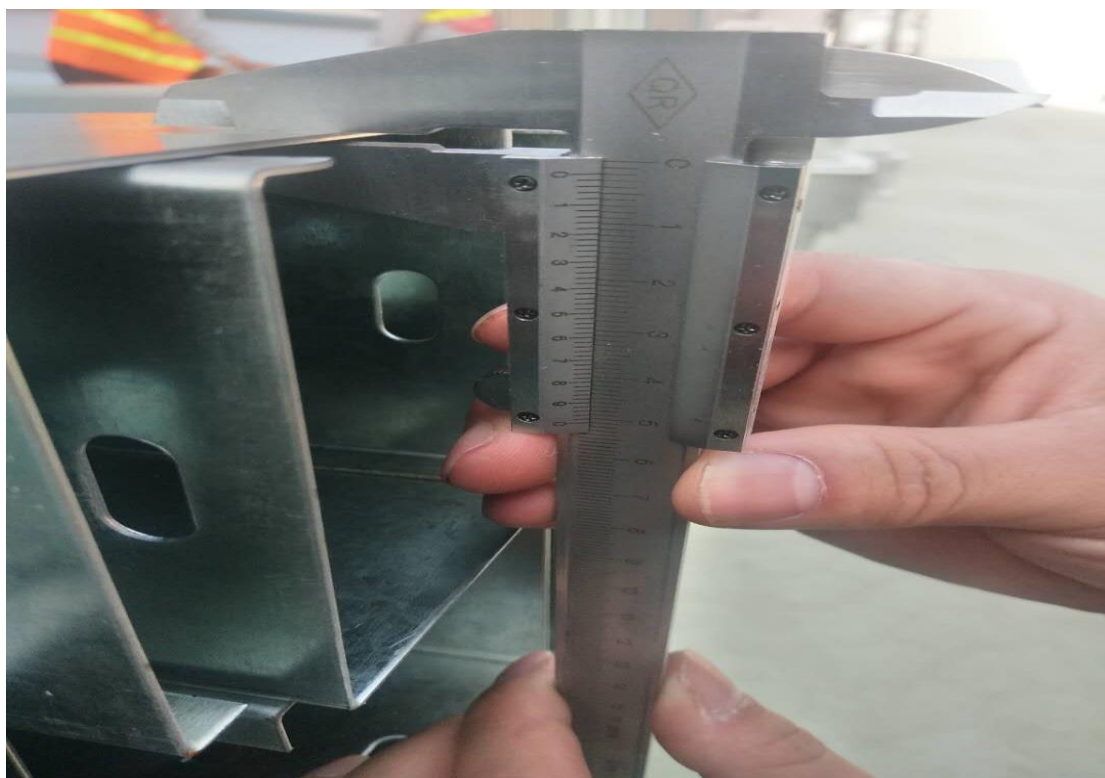

IMA 151200100034

ALC (2019) (皖) 质监检字 224号

检 验 报 告

Test Report

(2017) GJT 检 JY 字 第 02312 号

产品名称: 镀锌桥架
Product Name: 镀锌桥架

生产单位: 池州市物通电缆桥架有限公司
Supplier: 池州市物通电缆桥架有限公司

委托单位: 池州市物通电缆桥架有限公司
Client: 池州市物通电缆桥架有限公司

检验类别: 委托检验
Kind of Test: 委托检验

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心
National Center of Quality Supervision & Testing For Copper-Lead-Zinc Product (ANHUI)

GAO SHANG
CLEAR HOLDER
A40P-W319