

设备材料开箱检查记录表


编号: GFDZJBM07-01

工程名称	海南炼化 3.8WMP 布式光伏电站项目		开箱日期	2022 年 07 月 11 日	
产品来源	石家庄科林电气设备有限公司		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量	4092 (块)	
型号规格	晶澳 545W		到货数量	4092 (块)	
制造厂商	晶澳太阳能有限公司		总箱 (件) 数	132 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2022 年 07 月 06 日	
唛头号			存放地点	聚丙烯仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		王景	07.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		王景	07.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		王景	07.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		王景	07.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		王景	07.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		王景	07.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		王景	07.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观无损伤 配件外观完好. 开箱负责人 (签字): 田同有 日期: 2022.7.11					
处理意见: 无需整改. 开箱负责人 (签字): 田同有 日期: 2022.7.11					
参加开箱单位及人员签字: 田同有. 王景 刘顺顺. 支强强.					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



扫描全能王 创建

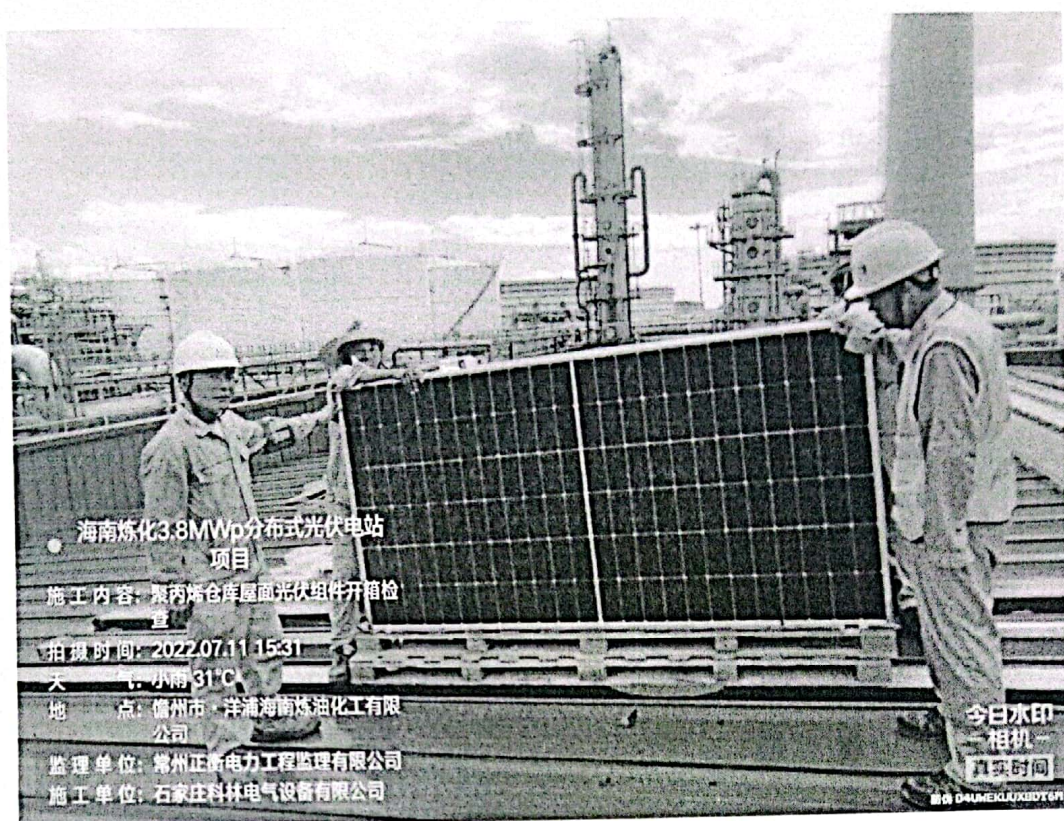

光伏组件开箱检查

