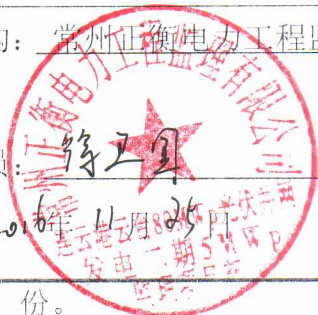


# 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

项目编号: GFDZJBM30-08

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2016.11.25      晴      -2-8℃                                                                                                                                                                                                               |  | 施工地点: 站前区                                                                                                                                                       |
| 旁站监理的部位和工序: 避雷器、避雷针基础, 事故油池混凝土浇筑                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                 |
| 旁站监理开始时间: 上午 8:00                                                                                                                                                                                                                                 |  | 旁站监理结束时间: 上午 11:00                                                                                                                                              |
| <p>施工情况:</p> <p>1.采用商品混凝土 C30 , 运输砼车 2 辆, 泵车 1 辆, 保证混凝土运输满足要求。浇筑方量: 57m<sup>3</sup>。</p> <p>2.人员安排: 砼工 5 人; 钢筋工 2 人; 模板工 3 人; 施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人参加旁站, 顺序浇筑, 保证混凝土施工质量。</p> <p>3.机械设备准备就绪, 振捣棒 1 台, 满足混凝土浇筑质量。</p>                             |  |                                                                                                                                                                 |
| <p>监理情况:</p> <p>1.旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位准备情况; 核对混凝土配比资料;</p> <p>2.检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求。</p> <p>3.检查模板夹固支撑情况, 满足要求。</p> <p>4.检查混凝土坍落度检查 (控制在 140±30、150、150、150) 基本符合要求, 并按要求留置同条件、标养试块。</p> <p>5.检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况。</p> <p>6.检查临时用电及安全防护情况。</p> |  |                                                                                                                                                                 |
| <p>发现问题:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                 |
| <p>处理意见:</p>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                 |
| <p>备注 (包括处理结果):</p>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                 |
| <p>承包单位: 江苏中能建设集团有限责任公司</p> <p>质 检 员: </p> <p>日 期: 2016 年 11 月 25 日</p>                                                                                        |  | <p>项目监理机构: 常州征淮电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员: </p> <p>日 期: 2016 年 11 月 25 日</p> |

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。