



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏发电项目

编号: PZ-JLYZ21#-0713

旁站的关键部位、 关键工序	光伏区 21#区 静力压桩施工	施工单位	湖北省电力勘测 设计院
------------------	--------------------	------	----------------

旁站日期


2016 年 7 月 4 日 (管桩定位放线完成) ~
~2016 年 7 月 13 日 (静力压桩施工完成)

施工情况:

施工项目部管理及施工人员均在岗尽职, 施工人员 4 人, 施工所需人、材、机均已准备齐全, 预制管桩出厂合格证齐全, 桩外观质量合格。打桩方法及路线能有效施工, 且有专人负责测量桩位、观察垂直度等。

监理情况:

沉桩前, 对施工机械证明文件及施工人员上岗证进行检查, 相关证明及证书符合要求。预制管桩经检查外观质量、桩身、桩帽等质量符合设计和规范要求。打桩过程中的桩身垂直度、打桩深度、桩顶标高等符合设计和规范要求。

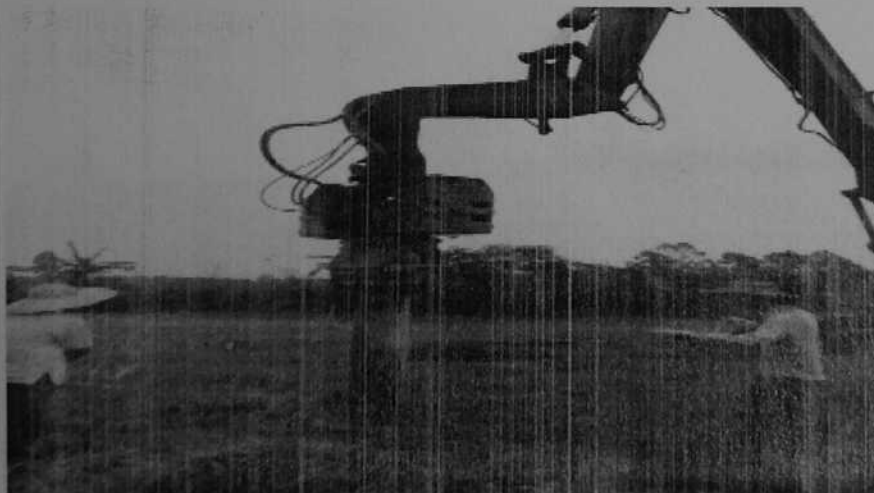

旁站监理人员 (签字):

2016 年 7 月 13 日

阳长平

填报说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。