

旁站监理记录表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司6MW分布式光伏发电项目
编号：JL-PZ-07


日期及气候：2016年11月28日 晴 | 工程地点：河北邯郸大名县羽祥电动车厂

旁站监理的部位及工序：10KV箱变耐压试验

旁站监理开始时间： 8:00

旁站监理结束时间： 12:00

管理人员及试验施工人员均到位，试验设备准备齐全。由试验人员进行耐压试验，试验前确保安全，进行危险区隔离等工作，完成后进行耐压试验，试验电压为 25KV，试验时间为 1min。

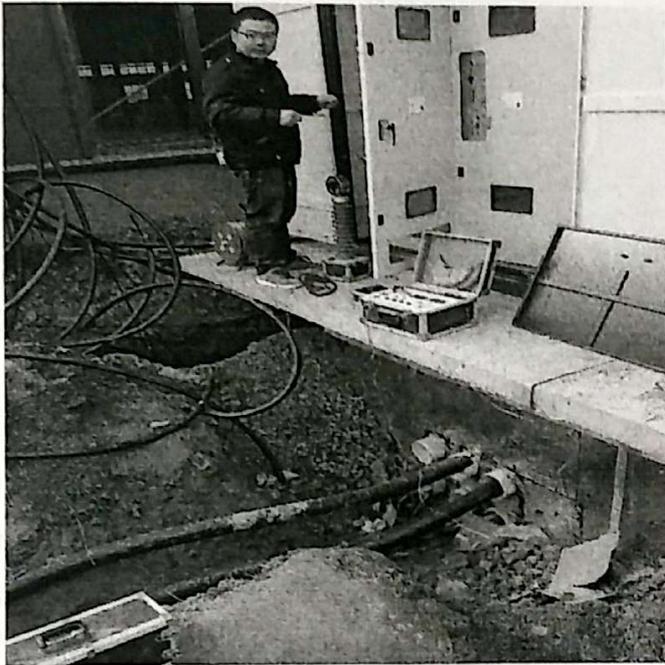

监理情况：

试验单位提前已做好试验范围内的安全防护工作。继而先进行绝缘检测，合格后进行耐压试验，耐压结束后再进行放点以及绝缘测试，重复以上步骤完成各项耐压试验。

发生情况：

处理意见：

施工企业：秦皇岛港城电力工程有限公司

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：*谢廷佐*

旁站监理人员（签字）：*施耀东*

2016年11月28日

2016年11月28日