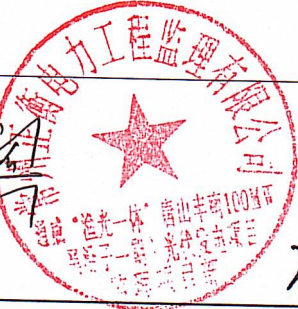


旁站监理记录表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: J2L6-JLT01-98

日期及天气: 2017 年 6 月 17 日 天气: 晴 23/34℃	施工单位: 河北荣威安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 12#箱变至 13#箱变 35kV 高压电缆直埋隐蔽	
旁站监理开始时间: 2017.6.17 13: 10	旁站监理结束时间: 2017.6.17 13: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、旁站部位: 12#箱变至 13#箱变 35kV 高压电缆直埋隐蔽。 2.施工人员 25 名,安全员 1 名; 3.施工机具: 铁锹, 挖掘机; 4.电缆隐蔽方式: 电缆上下敷设超过 100mm 沙子, 35kV 电缆平铺敷设, 每相邻电缆间距为 250mm, 动力电缆平铺, 每相邻电缆之间相距 100mm, 控制电缆平铺, 每相邻电缆之间保持间隔为 80mm 以上; 电缆交叉隔板分隔敷设时, 电缆之间距离不得小于 250mm, 电缆铺沙完成后, 进行盖砖作业, 最后进行沙土回填。 5.设计要求电缆沟深度不得低于 1 米。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):   2017 年 6 月 17 日	