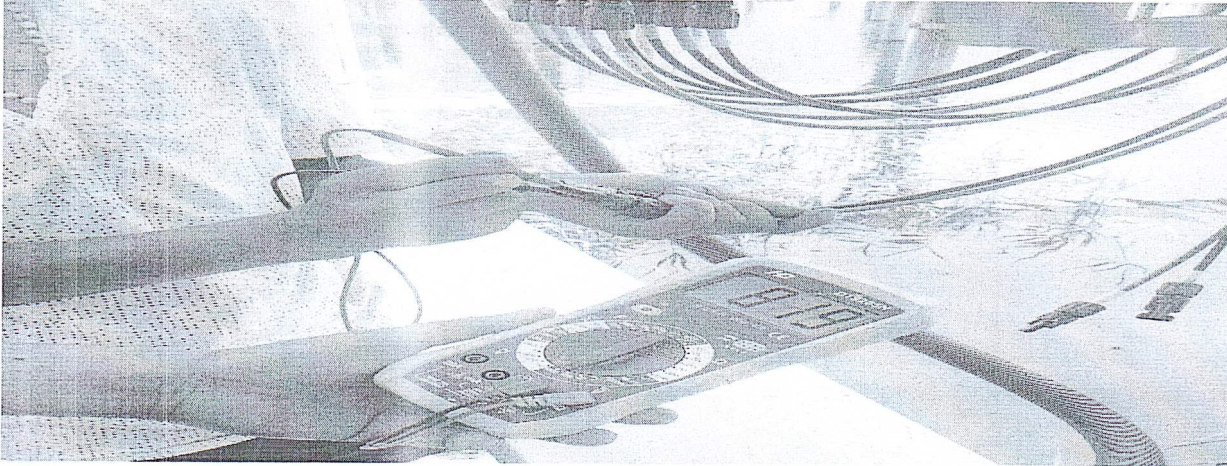
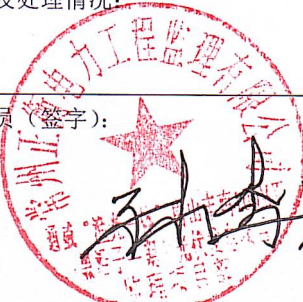


旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号: J2L6-JLT01-132

日期及天气：2017年7月16日 天气：多云 17/28℃	施工单位：河北荣威安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：开路电压测试	
旁站监理开始时间：2017.7.16 8：30	旁站监理结束时间：2017.7.16 9：40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、旁站部位：开路电压测试 2.施工人员 25 名，安全员 1 名； 3.施工仪器：VICTOR VC980A 4.用万用表直流档位检测开路电压。测试前确认组串串列开路。 监理情况： 1.测量仪器符合要求，合格证明清晰可辨； 2.测试结果与产品性能相符； 3.各串列之间电压误差符合要求，波动在 10V 之内； 照 片 : 	
发现的问题及处理情况：	
无	
旁站监理人员（签字）：   2017年7月16日	