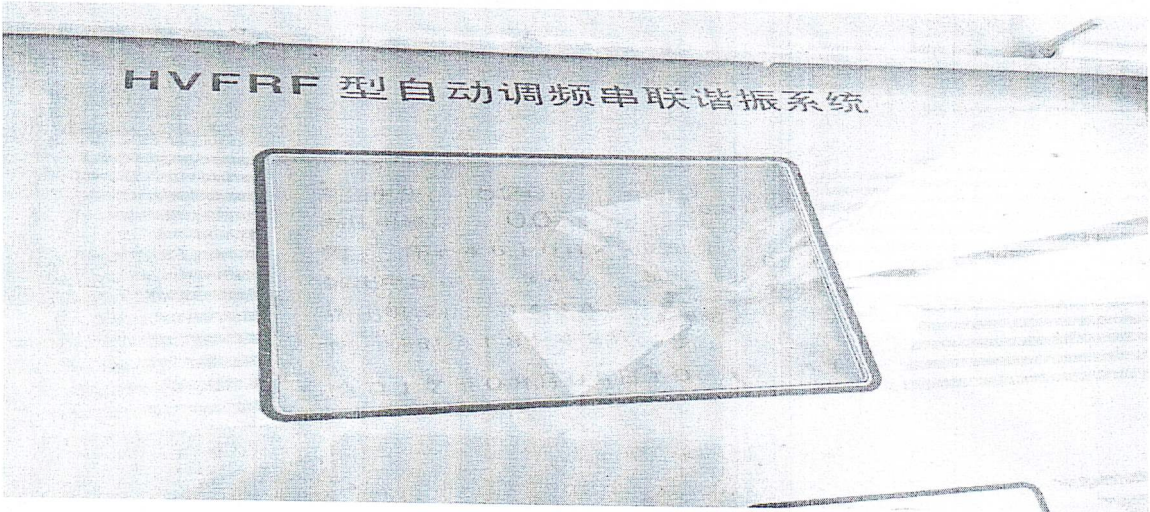


旁站监理记录表

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：J2L6-JLT01-141

日期及天气：2017 年 8 月 8 日 天气：多云 32℃	施工单位：河北荣威安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35kV 高压电缆耐压试验	
旁站监理开始时间：2017.8.8 7: 30	旁站监理结束时间：2017.8.8 18: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工情况： 1) 测试人员 4 名 2) 安全员 1 名，已就位； 3) 测试仪器：变频谐振变频耐压设备 BC2000 绝缘电阻测试仪；放电棒； 2、监理情况： 1) 测试前已进行安全交底； 2) 测试仪器均有接地保护； 3) 测试过程中无安全事件发生； 4) 测试结果满足要求。	
	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 8 月 8 日	