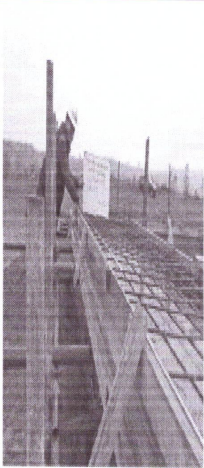
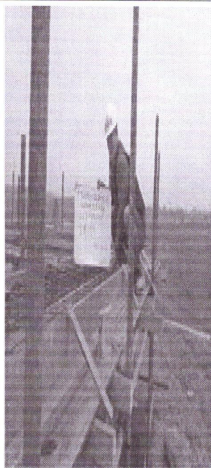
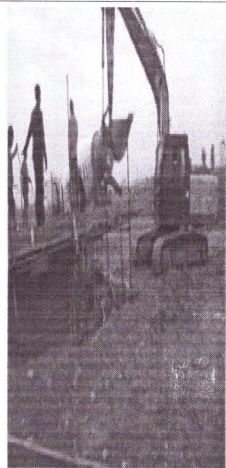


旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目 编号：JZL6-002

日期及天气：2016、10、10 日多云东风微风 12~18℃ 小雨转多云	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：5#8#箱变基础梁、板、柱砼浇筑	
旁站监理开始时间：17.40 分	旁站监理结束时间：19.00 分
旁站的关键部位、关键工序的施工情况： 本工程砼采用鲁山县信宝商品砼有限公司供应 C30 级、塌落度 180 ± 20 ；浇筑总计方量：10.m ³ ；根据预拌砼进行了出厂检验和交货验收；采用罐车自卸和装载机配合运输至工作面；施工机械设备及人员（找平 4 人、振捣 1 人、摸面 1 人）准备齐全，发电机带动插入式（220V 两相手提）振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量留置了两组试块，一组同条件，一组拆模。	
   	
发现的问题及处理情况： 梁保护层垫块布置的稀少，悬挑板负弯距筋踩踏变形严重。 把保护层垫块增补合格，悬挑板负弯距筋整改到位后，复验合格再进行砼浇筑。 经复验合格，允许砼浇筑。	
旁站监理人员（签字）：周 辉 2016 年 10 月 10 日 	