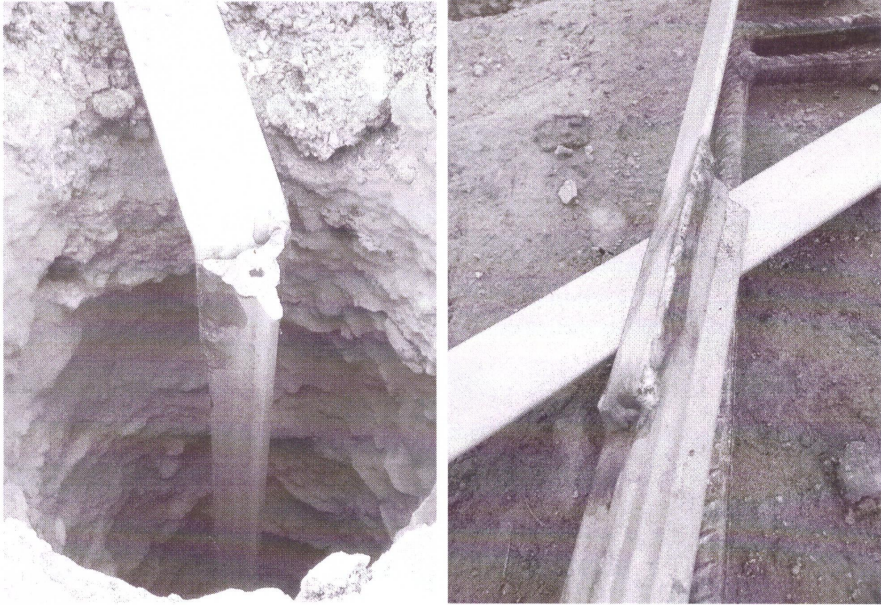


旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-025

日期及天气：2017、1、 10	晴 -1~8℃	施工单位：国电南瑞科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站主接地网垂直接地极焊接施工		
旁站监理开始时间：上午 9 点 30 分		旁站监理结束时间：上午 11 点 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员的相关上岗证书齐全；2、垂直接地极采用 ARC 材料，符合设计要求；3、采用氧气、丙烷火焰焊接，焊缝成型符合设计及规范要求；4、垂直接地极埋深符合设计要求；5、焊接接头进行了有效的防腐处理；6、回填土采用软质无腐蚀细土，并进行夯实。		
		
发现的问题及处理情况： 整个施工程序符合设计及规范要求。		
旁站监理人员（签字）： 