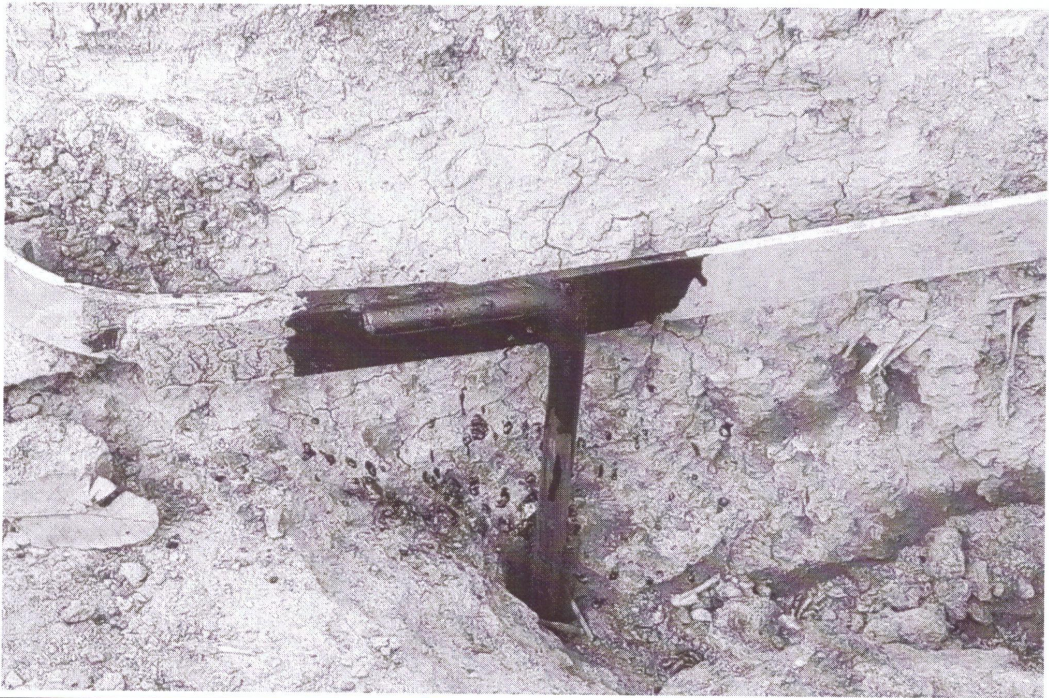


旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-034

日期及天气：2017、3、 18	多云 7~17℃	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 A 区垂直接地极安装焊接旁站		
旁站监理开始时间：下午 14 点 20 分		旁站监理结束时间：下午 16 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、对引孔的深度进行确认，对垂直接地极的材质及相关尺寸进行确认，符合设计要求；2、对垂直接地极和主接地网扁铁焊接搭接长度进行测量，满足设计及规范要求；3、对焊缝的成型情况进行检查，焊缝宽度及高度符合规范要求，外观光滑无夹渣、咬边等焊接缺陷；4、对焊接接头的防腐进行检查，已按设计要求涂刷防腐沥青漆。		
		
发现的问题及处理情况： 整个施工过程符合设计及规范要求。		
旁站监理人员（签字）：		