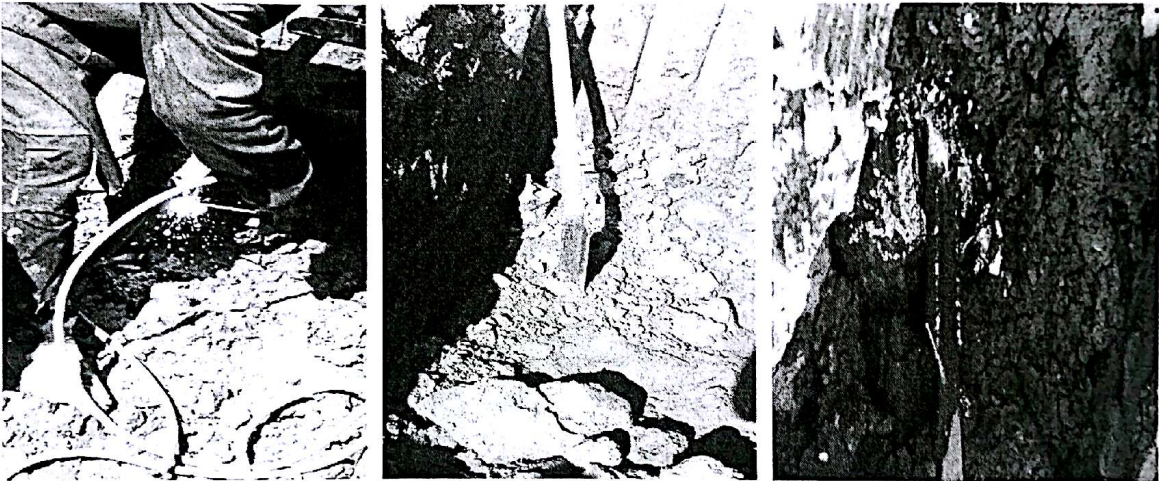



JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

编号: ZHJL-011

日期及气候: 2017. 3. 26 多云	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位及工序: 光伏7区接地网焊接	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 10:30
施工情况: 施工人员到达现场, 电焊机、工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底, 然后开始工作。 	
监理情况: 施工人员按照图纸要求和规范, 进行下料, 然后进行焊接作业。搭焊接长度不少于扁钢宽度的2倍, 并且三个棱边进行焊接, 焊缝平整、饱满、牢固。符合设计要求。焊接完成后做好防腐工作。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):  2017 年 3 月 26 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。