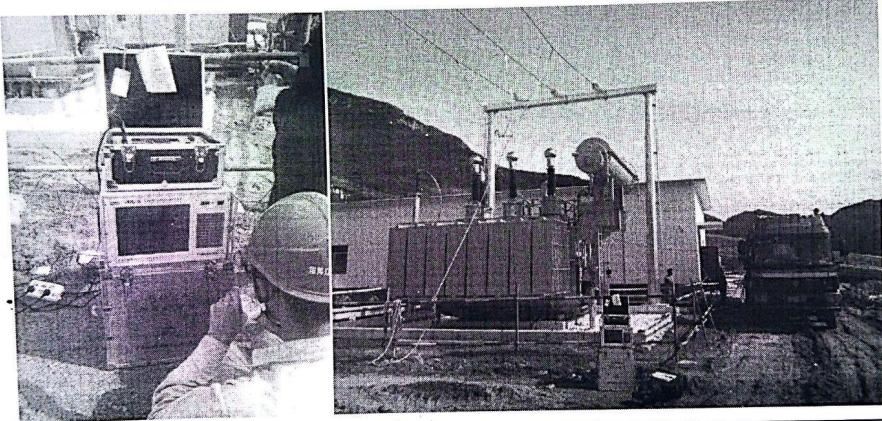


旁站监理记录表

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目

编号：37

日期及气候：2017 年 6 月 22 日 晴	施工地点：66KV 升压站
旁站监理的部位或工序：主变局放实验	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：18:00
施工情况： 试验主变：济南西电特变生产的 SZ11-40000/66 型有载调压电力变压器；试验单位：电科院；试验现场局放实验设备一套（合格证齐全），试验人员按要求戴安全帽，穿工作服。主变局放试验方案经厂家现场代表确认，并严格按方案实施。 现场监理依据 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准等相关标准实施旁站监理，并严格执行有关高压试验的安全措施，按要求设置防护栏防止外来人员闯入，严格监视试验电压，对更换接线进行检查，在电容器充分放电结束后方能进入下道工序。	
	
监理情况： 1. 测试前已进行安全技术交底 2. 测试仪器均有保护接地 3. 测试过程无安全事件发生 4. 局放实验过程正常，未发生异常现象，测试结果满足设计及规范要求	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
施工单位： 质 检 员： 日 期：	项目监理机构： 旁站监理人员： <i>[Signature]</i> 日 期： 2017.6.22

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存____份。