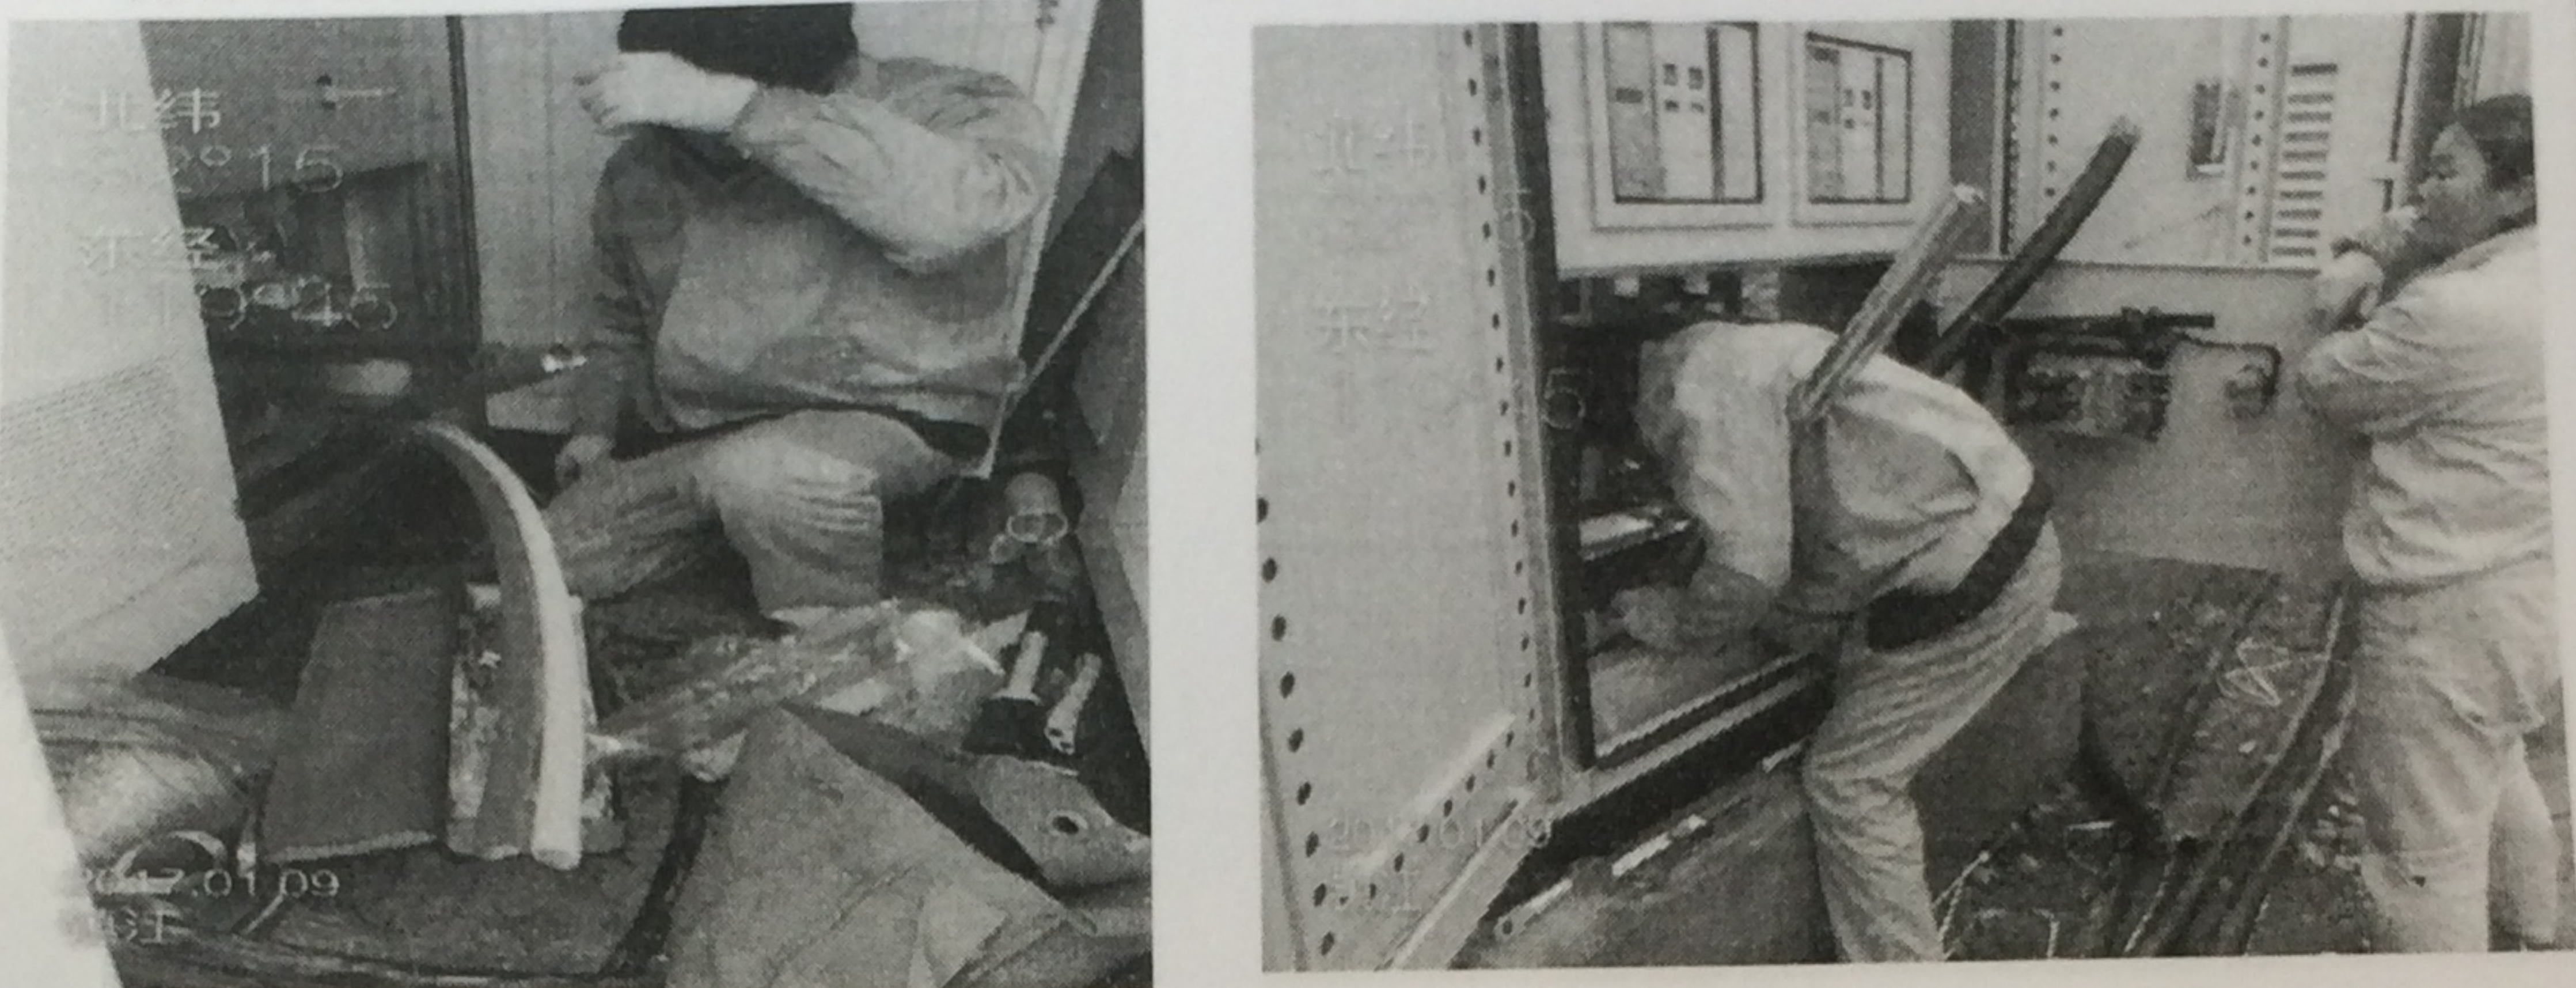


旁站监理记录

工程名称：大航集团新坝科技园区 3.83MW 屋顶分布式项目

编号：011

日期及气候：2017 年 1 月 9 日	工程地点：新坝科技园区
旁站监理的部位或工序：分 B 区 2 号楼前箱逆变基础电缆头制作	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：16:00
施工情况：1、施工方人员均已到场。 3、3 人施工，2 人拖拽电缆，一人制作头子。 4、现场设备配备齐全。	
	
监理情况： 1、对现场施工人员进行安全强调， 2、检查现场器械使用情况正常。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：镇江华伏新能源有限公司	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员：[Signature]	旁站监理人员：宿春宇
日 期：2017 年 1 月 10 日	日 期：2017 年 1 月 9 日