



旁站监理记录

工程名称：大航集团新坝科技园区 3.83MW 屋顶分布式项目

编号：012

日期及气候：2017 年 1 月 12 日	工程地点：新坝科技园区
旁站监理的部位或工序：分 B 区 2 号楼前箱逆变基础电缆头制作	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：10:00

施工情况：1、施工方人员均已到场。
3、3 人施工，2 人拖拽电缆，一人制作头子。
4、现场设备配备齐全。

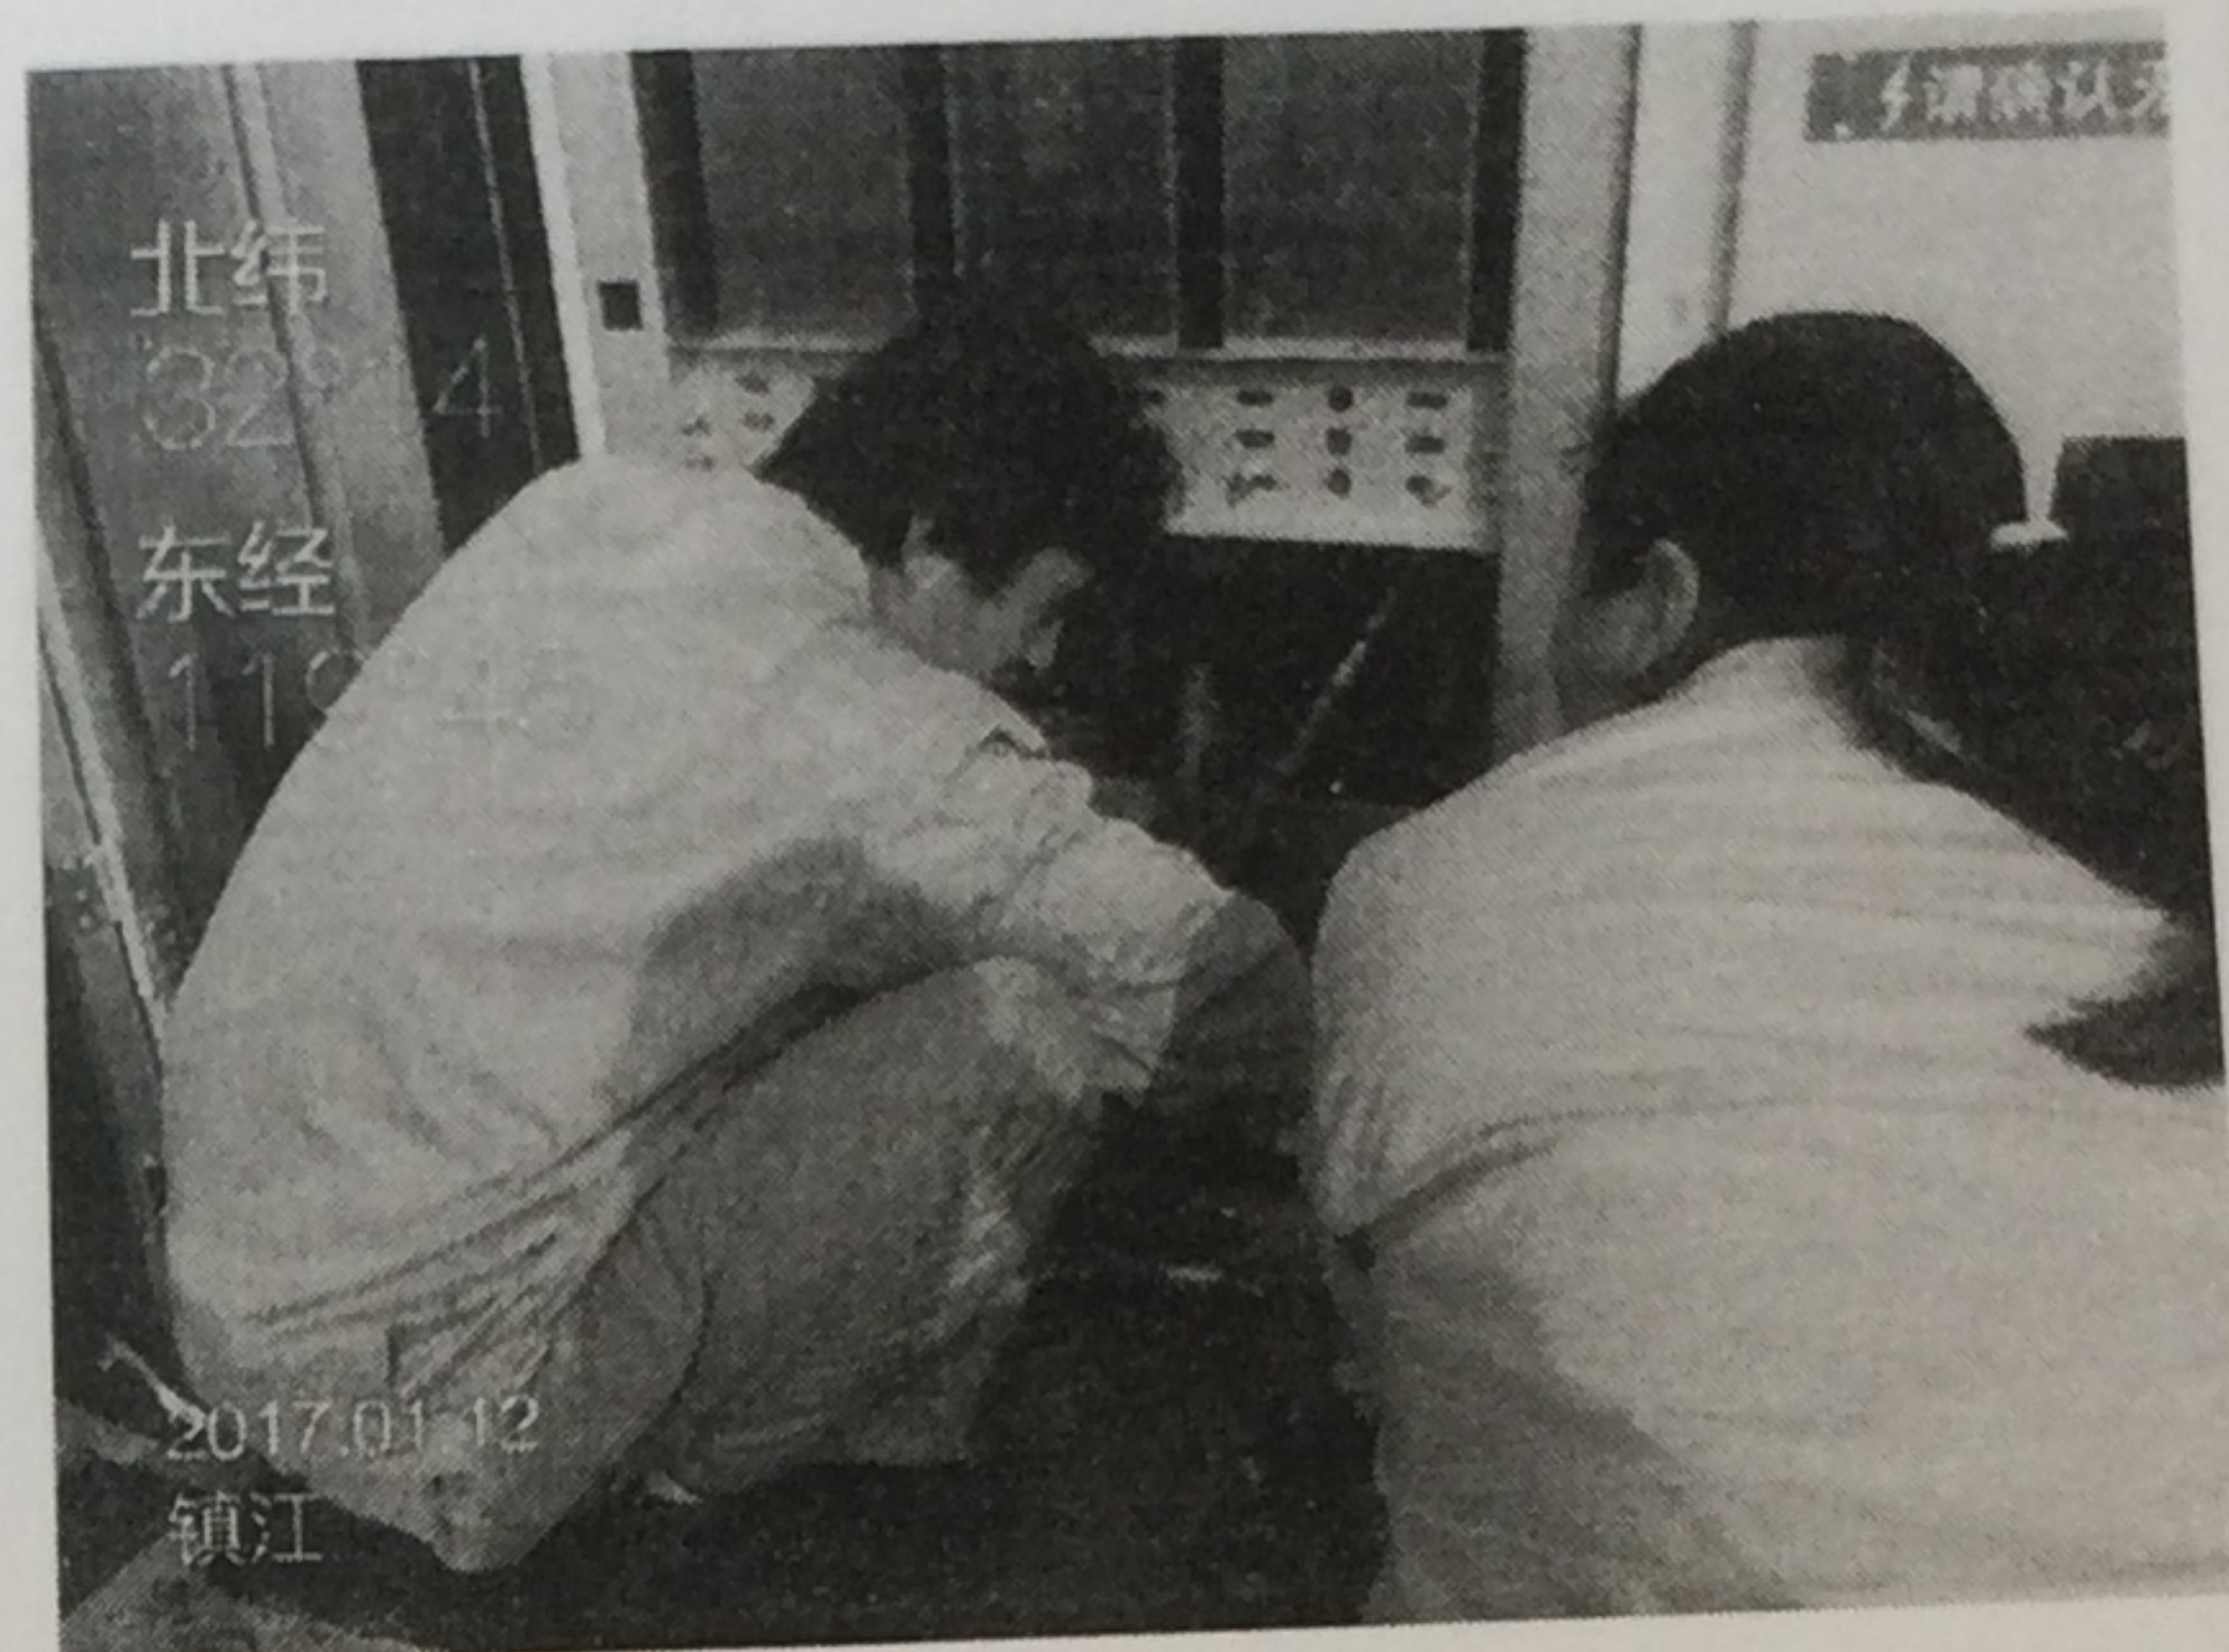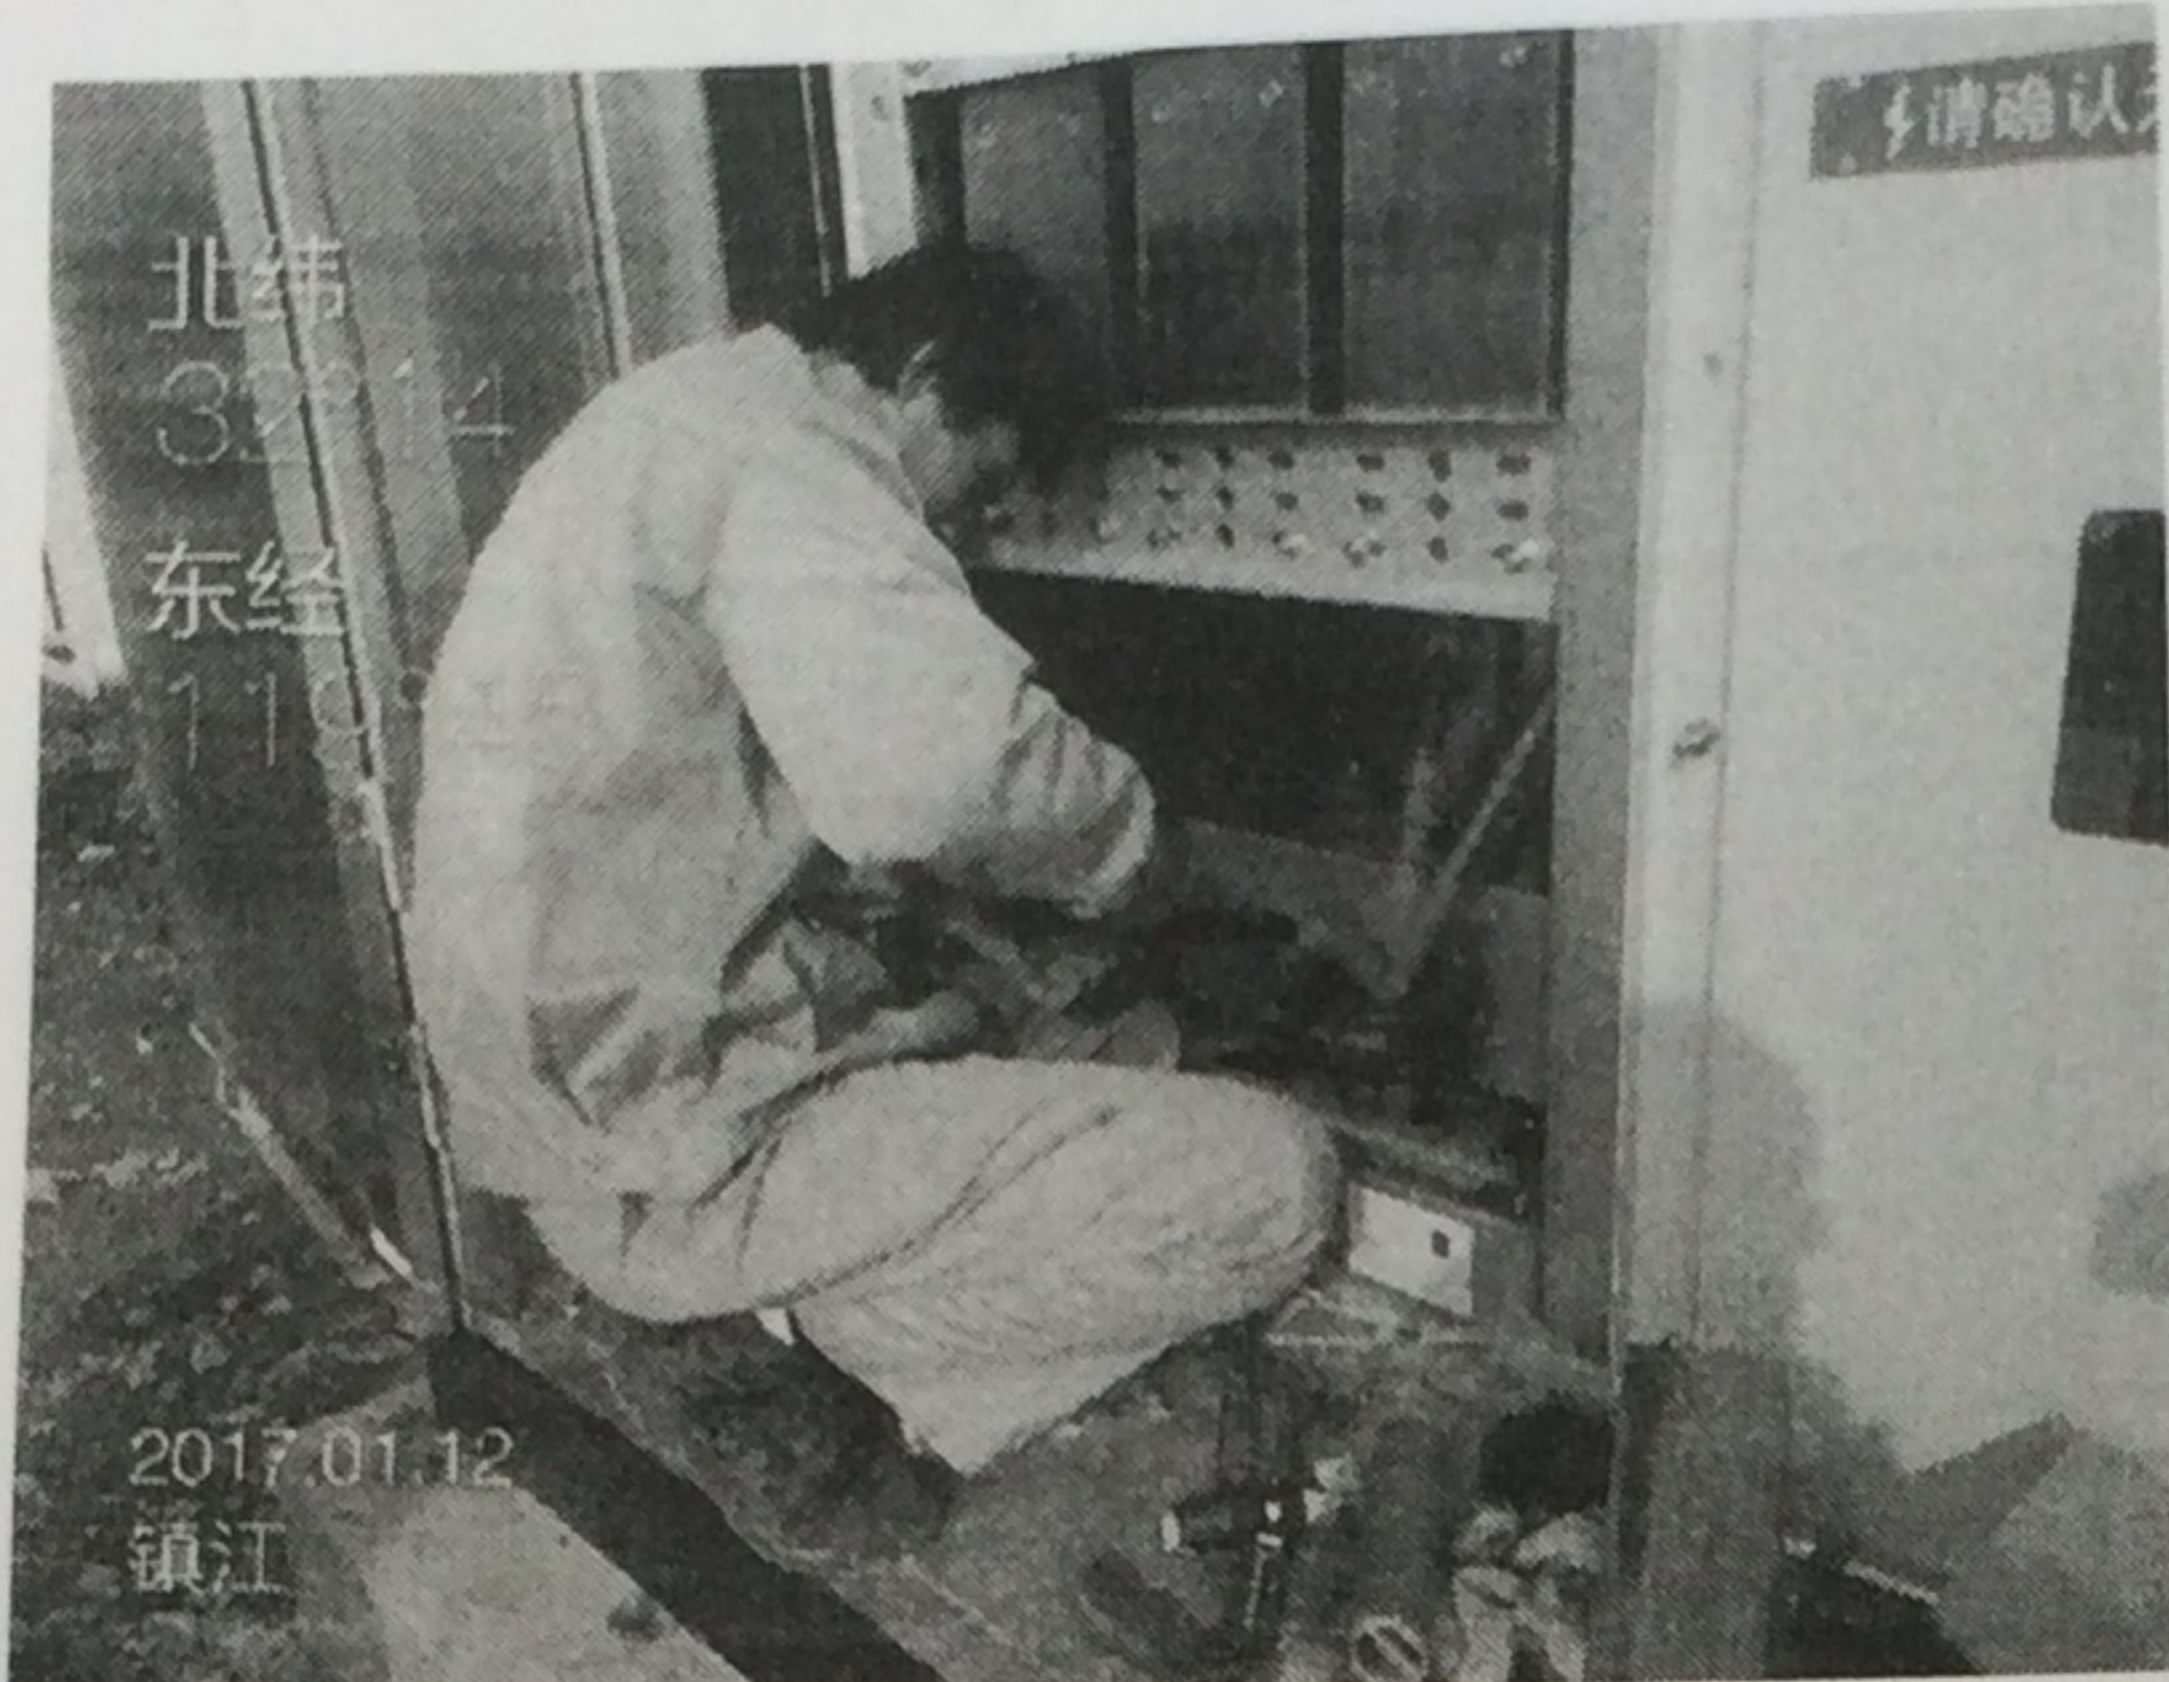

监理情况：

- 1、对现场施工人员进行安全强调，
- 2、检查现场器械使用情况正常。

发现问题：无

处理意见：无

备 注：

施工项目部：镇江华伏新能源有限公司

监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司

质 检 员：

旁站监理人员：宿春宇

日 期：2017 年 1 月 13 日

日 期：2017 年 1 月 12 日

监理项目部