

## 旁站监理记录

工程名称：大航集团新坝科技园区 3.83MW 屋顶分布式项目

编号：002



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 日期及气候：2016 年 12 月 8 日  | 工程地点：新坝科技园区   |
| 旁站监理的部位或工序：箱逆变基础混凝土的浇筑 |               |
| 旁站监理开始时间：8：30          | 旁站监理结束时间：9：30 |

施工情况：1、施工方现场管理人员及项目管理人员均已到场。

2、一辆罐车，一台混凝土浇筑机

3、5 人施工，对其 5 人混凝土浇筑进行旁站

4、现场设备配备齐全。

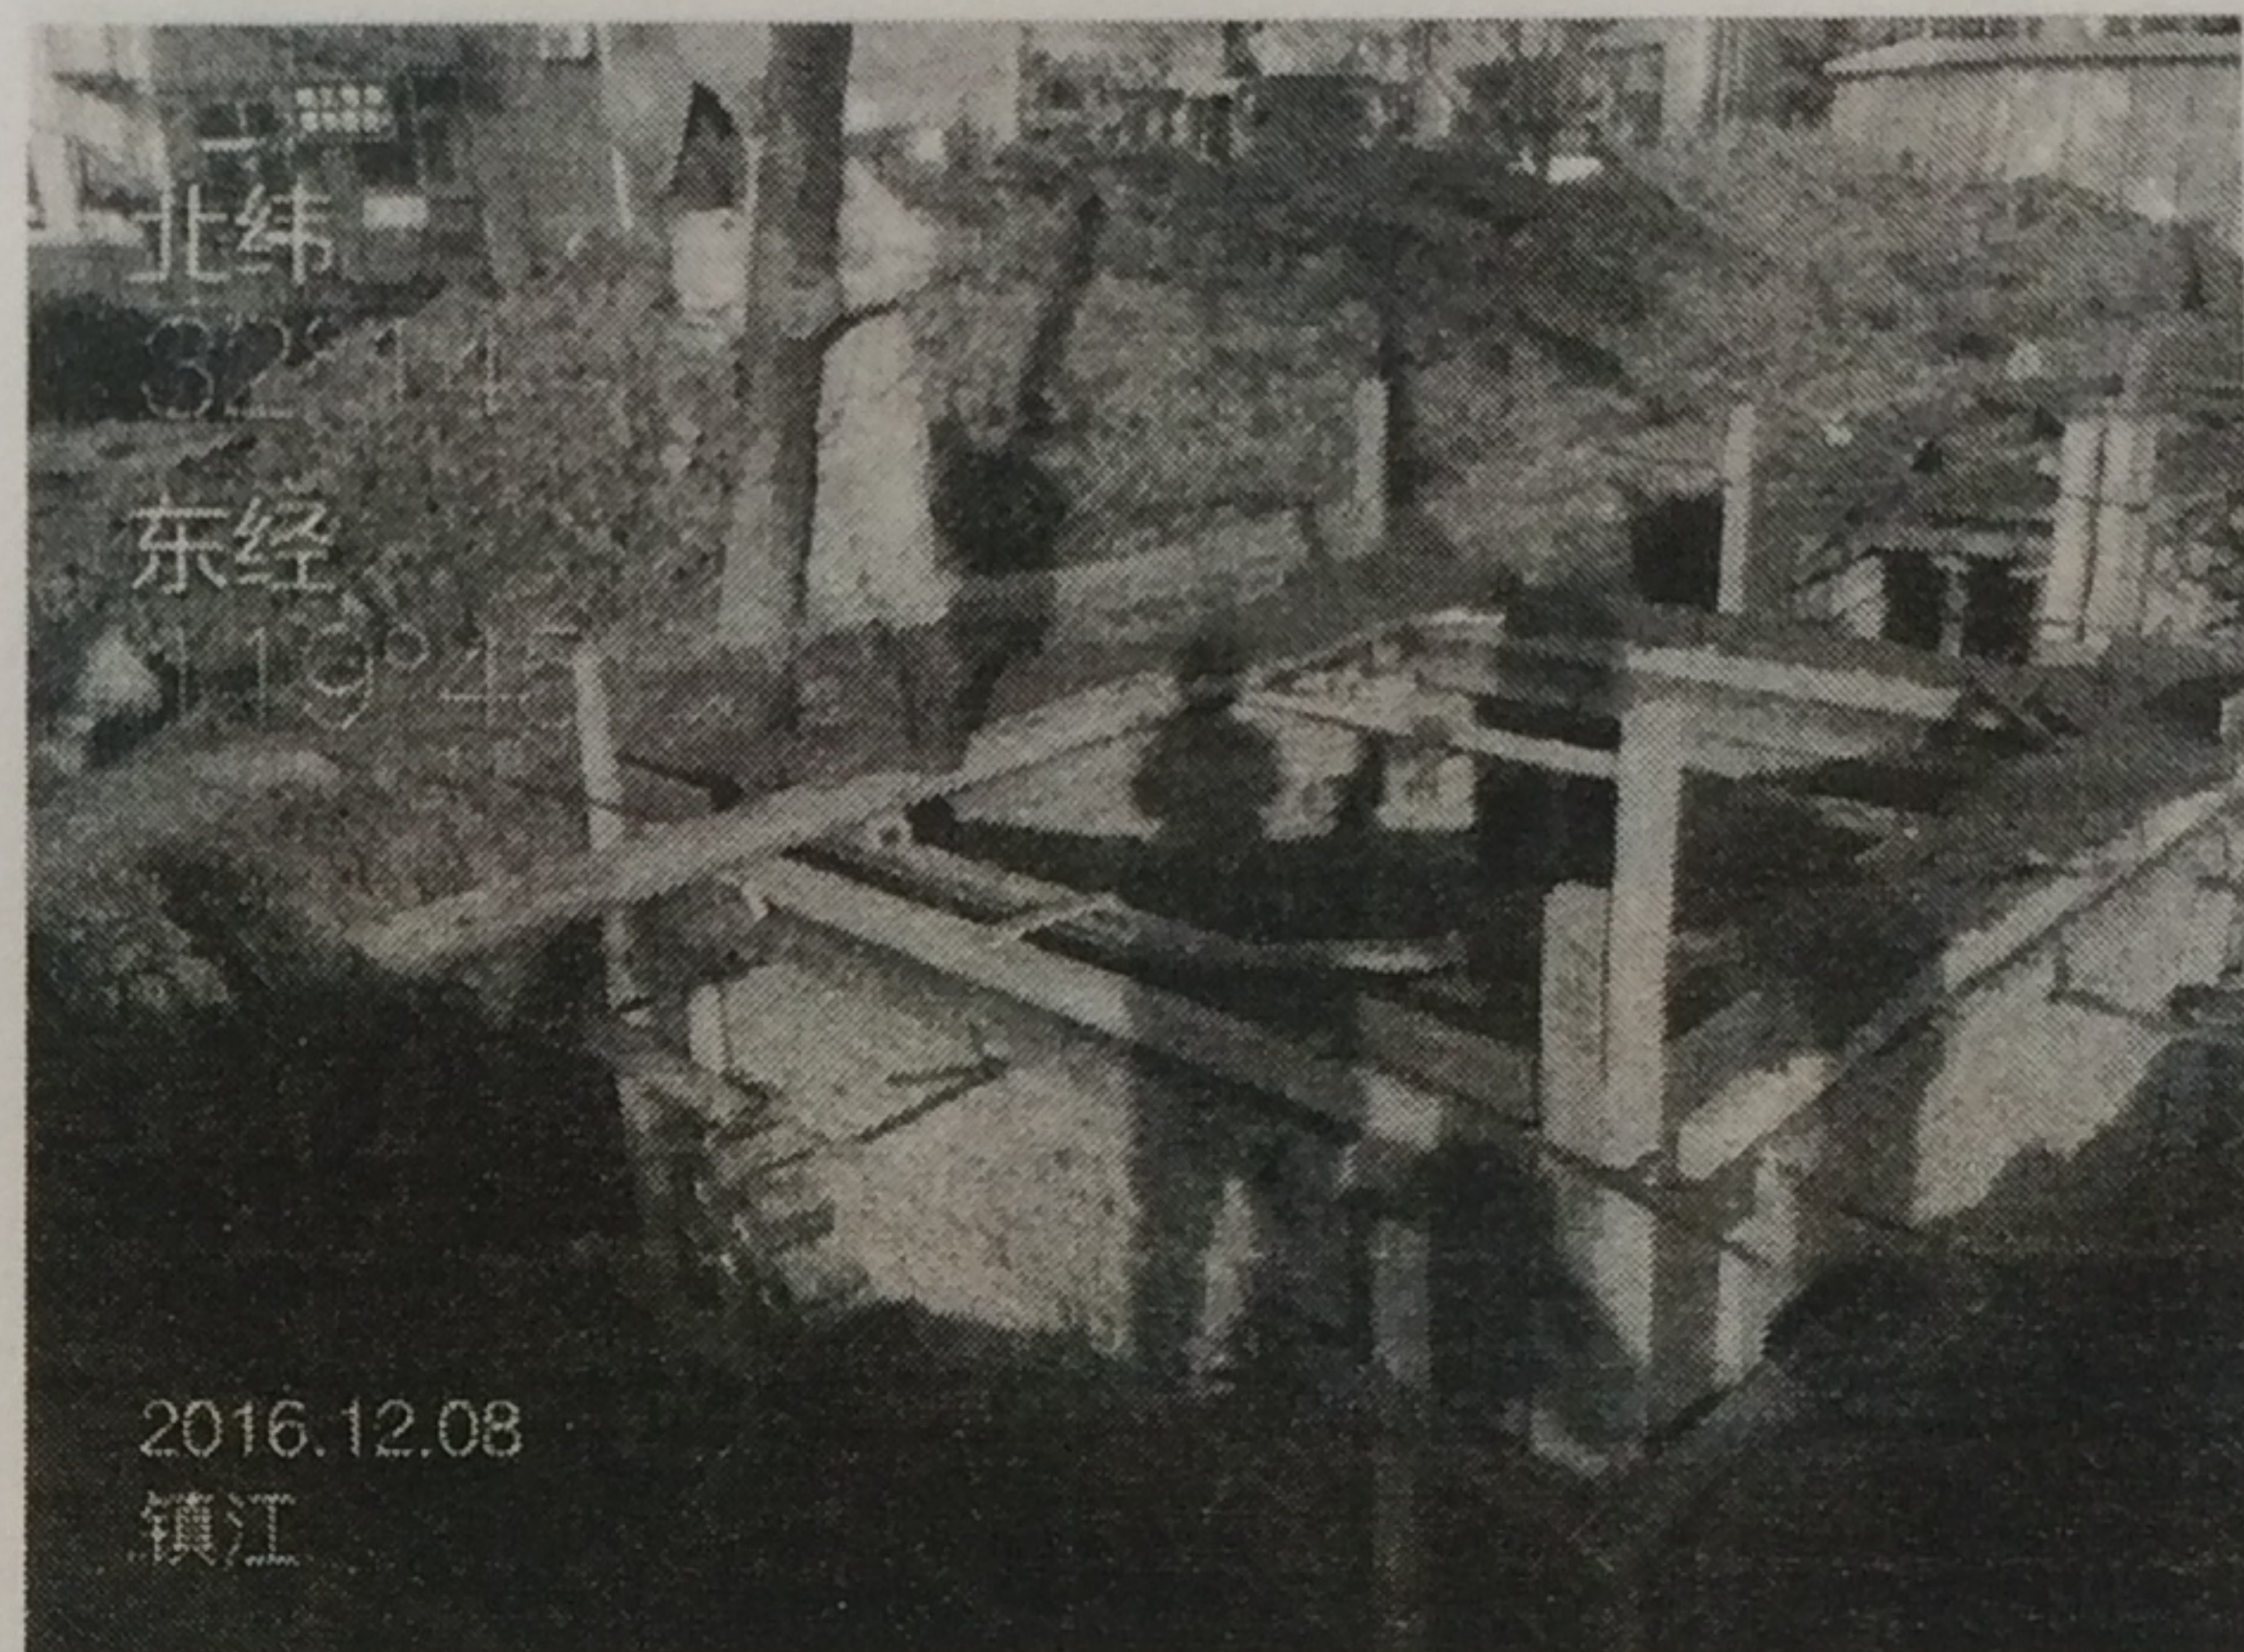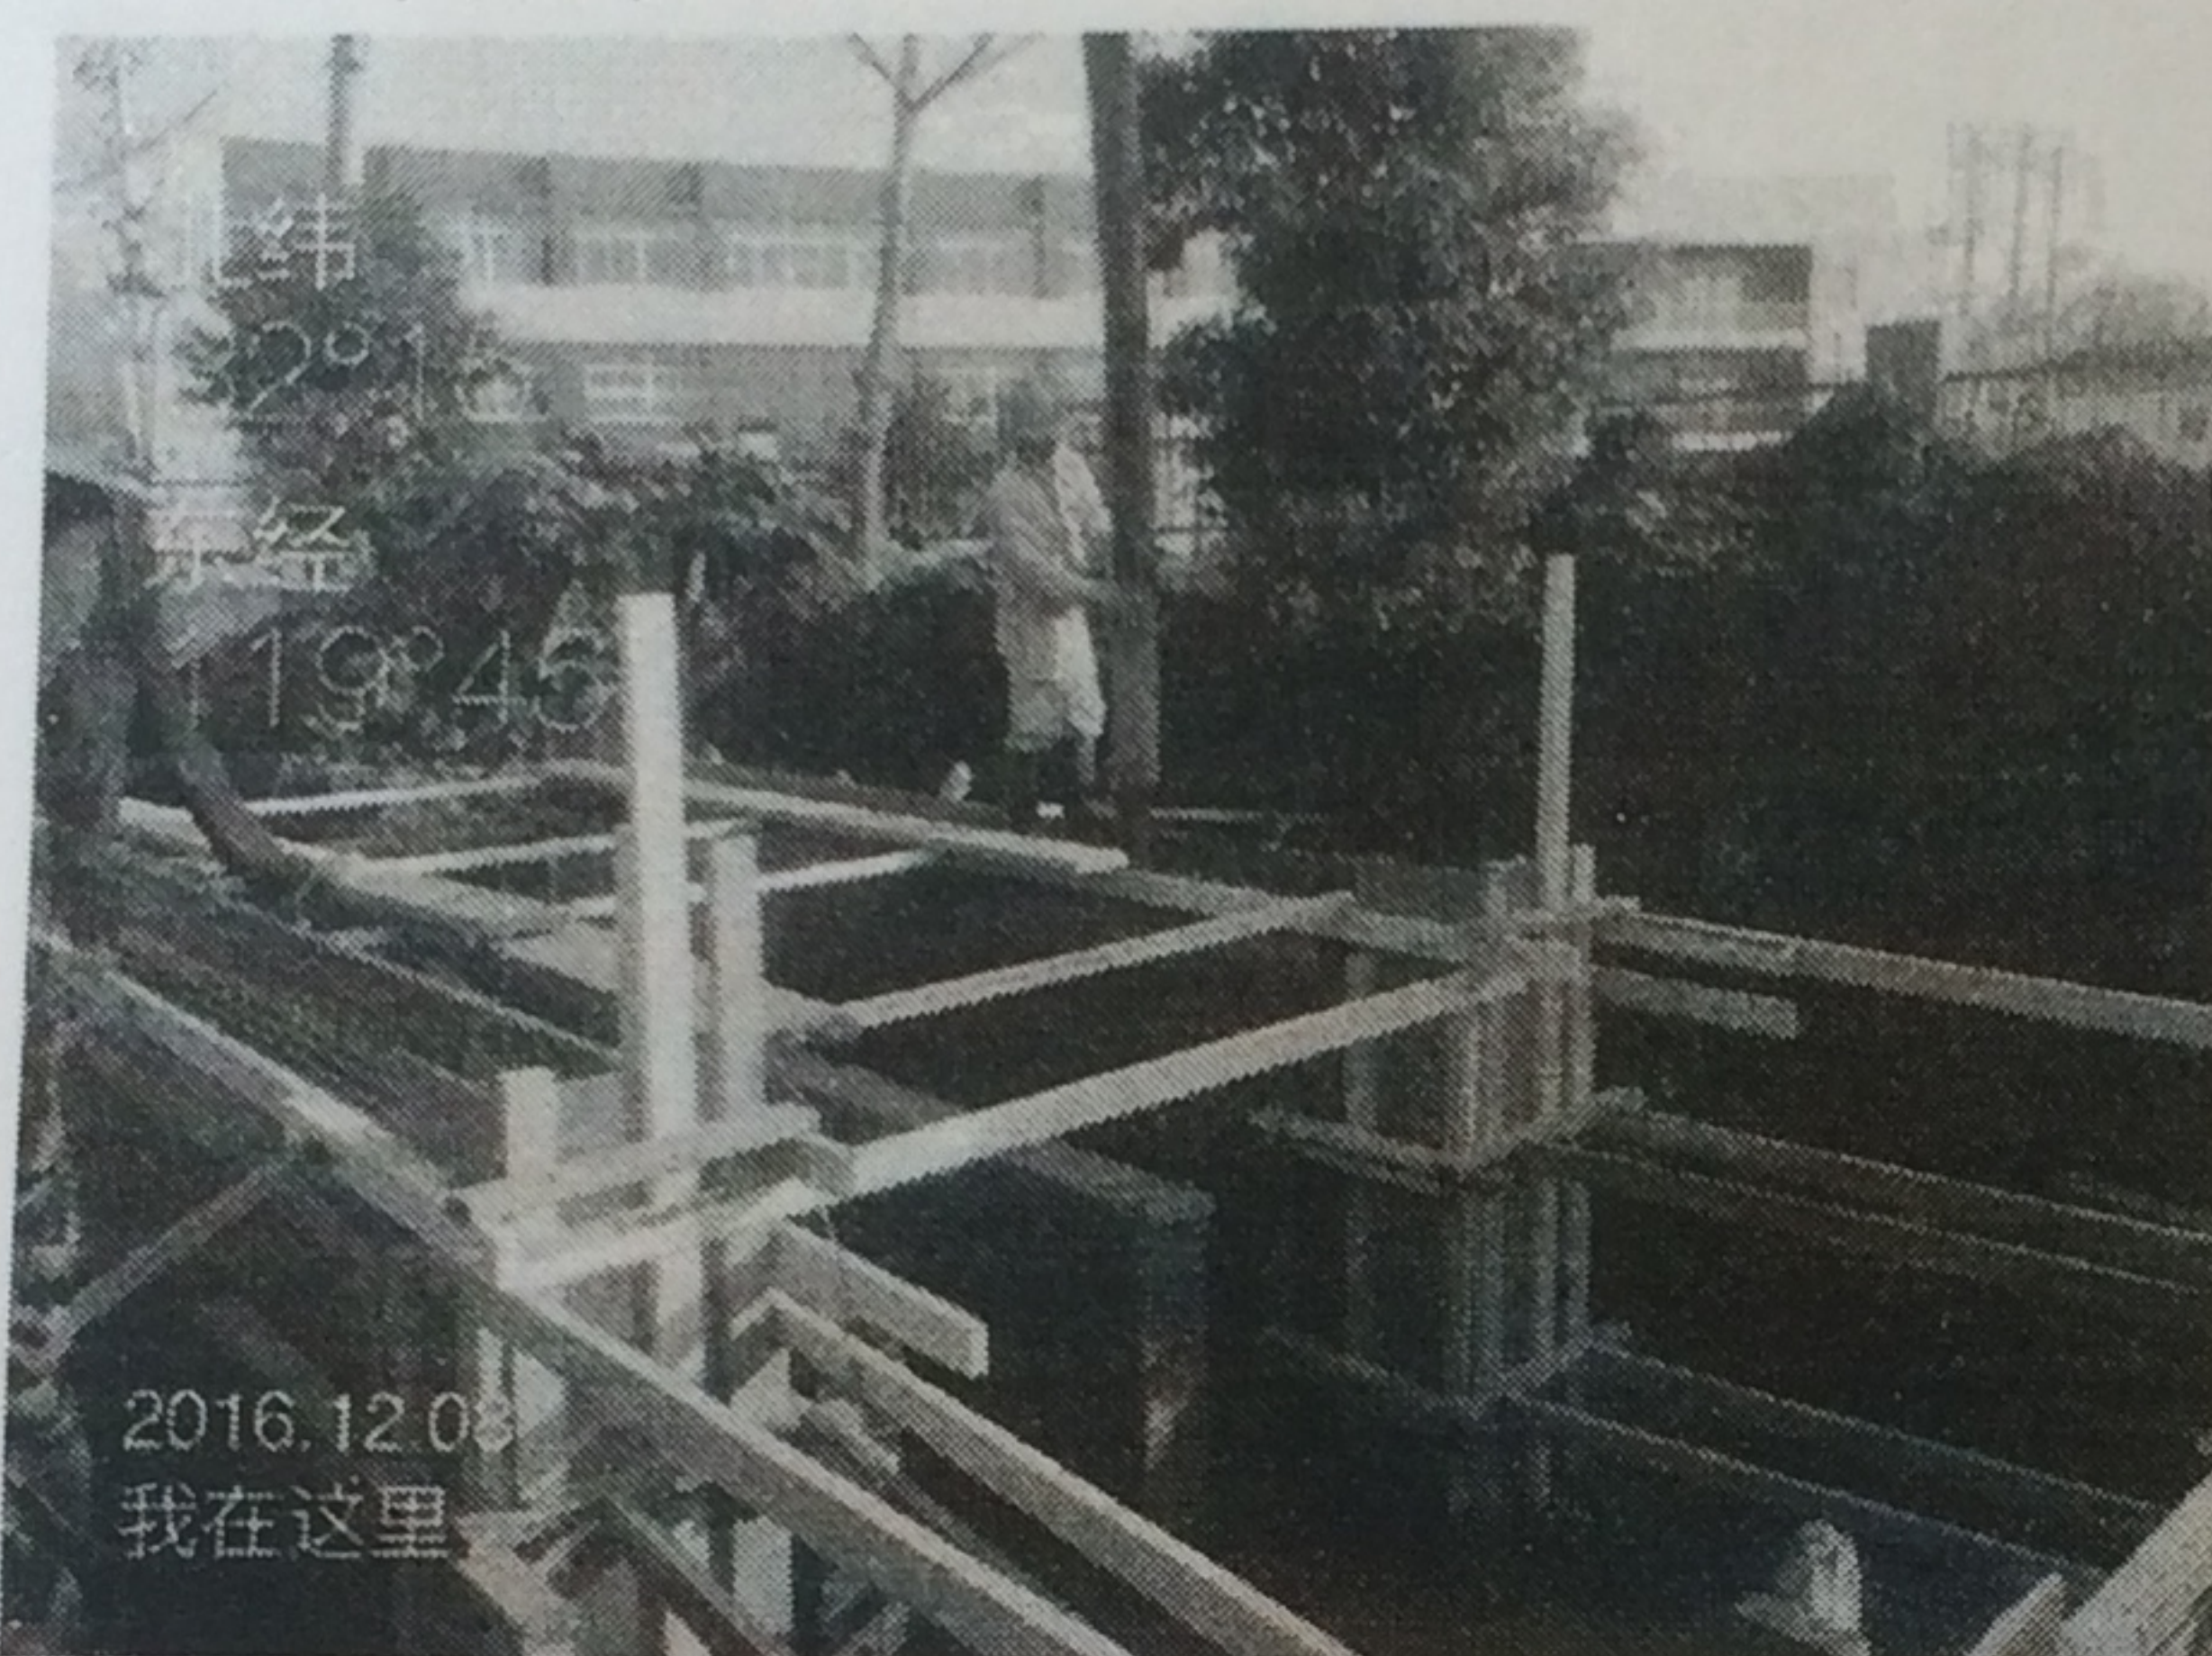

监理情况：1、检查现场施工人进行混凝土浇筑过程。

2、对现场施工人员进行安全强调。

3、检查现场器械使用情况正常。

发现问题：无

处理意见：无

备 注：

施工项目部：镇江华伏新能源有限公司

质 检 员：

日

期：2016 年 12 月 10 日

监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：宿春宇

日

期：2016 年 12 月 8 日