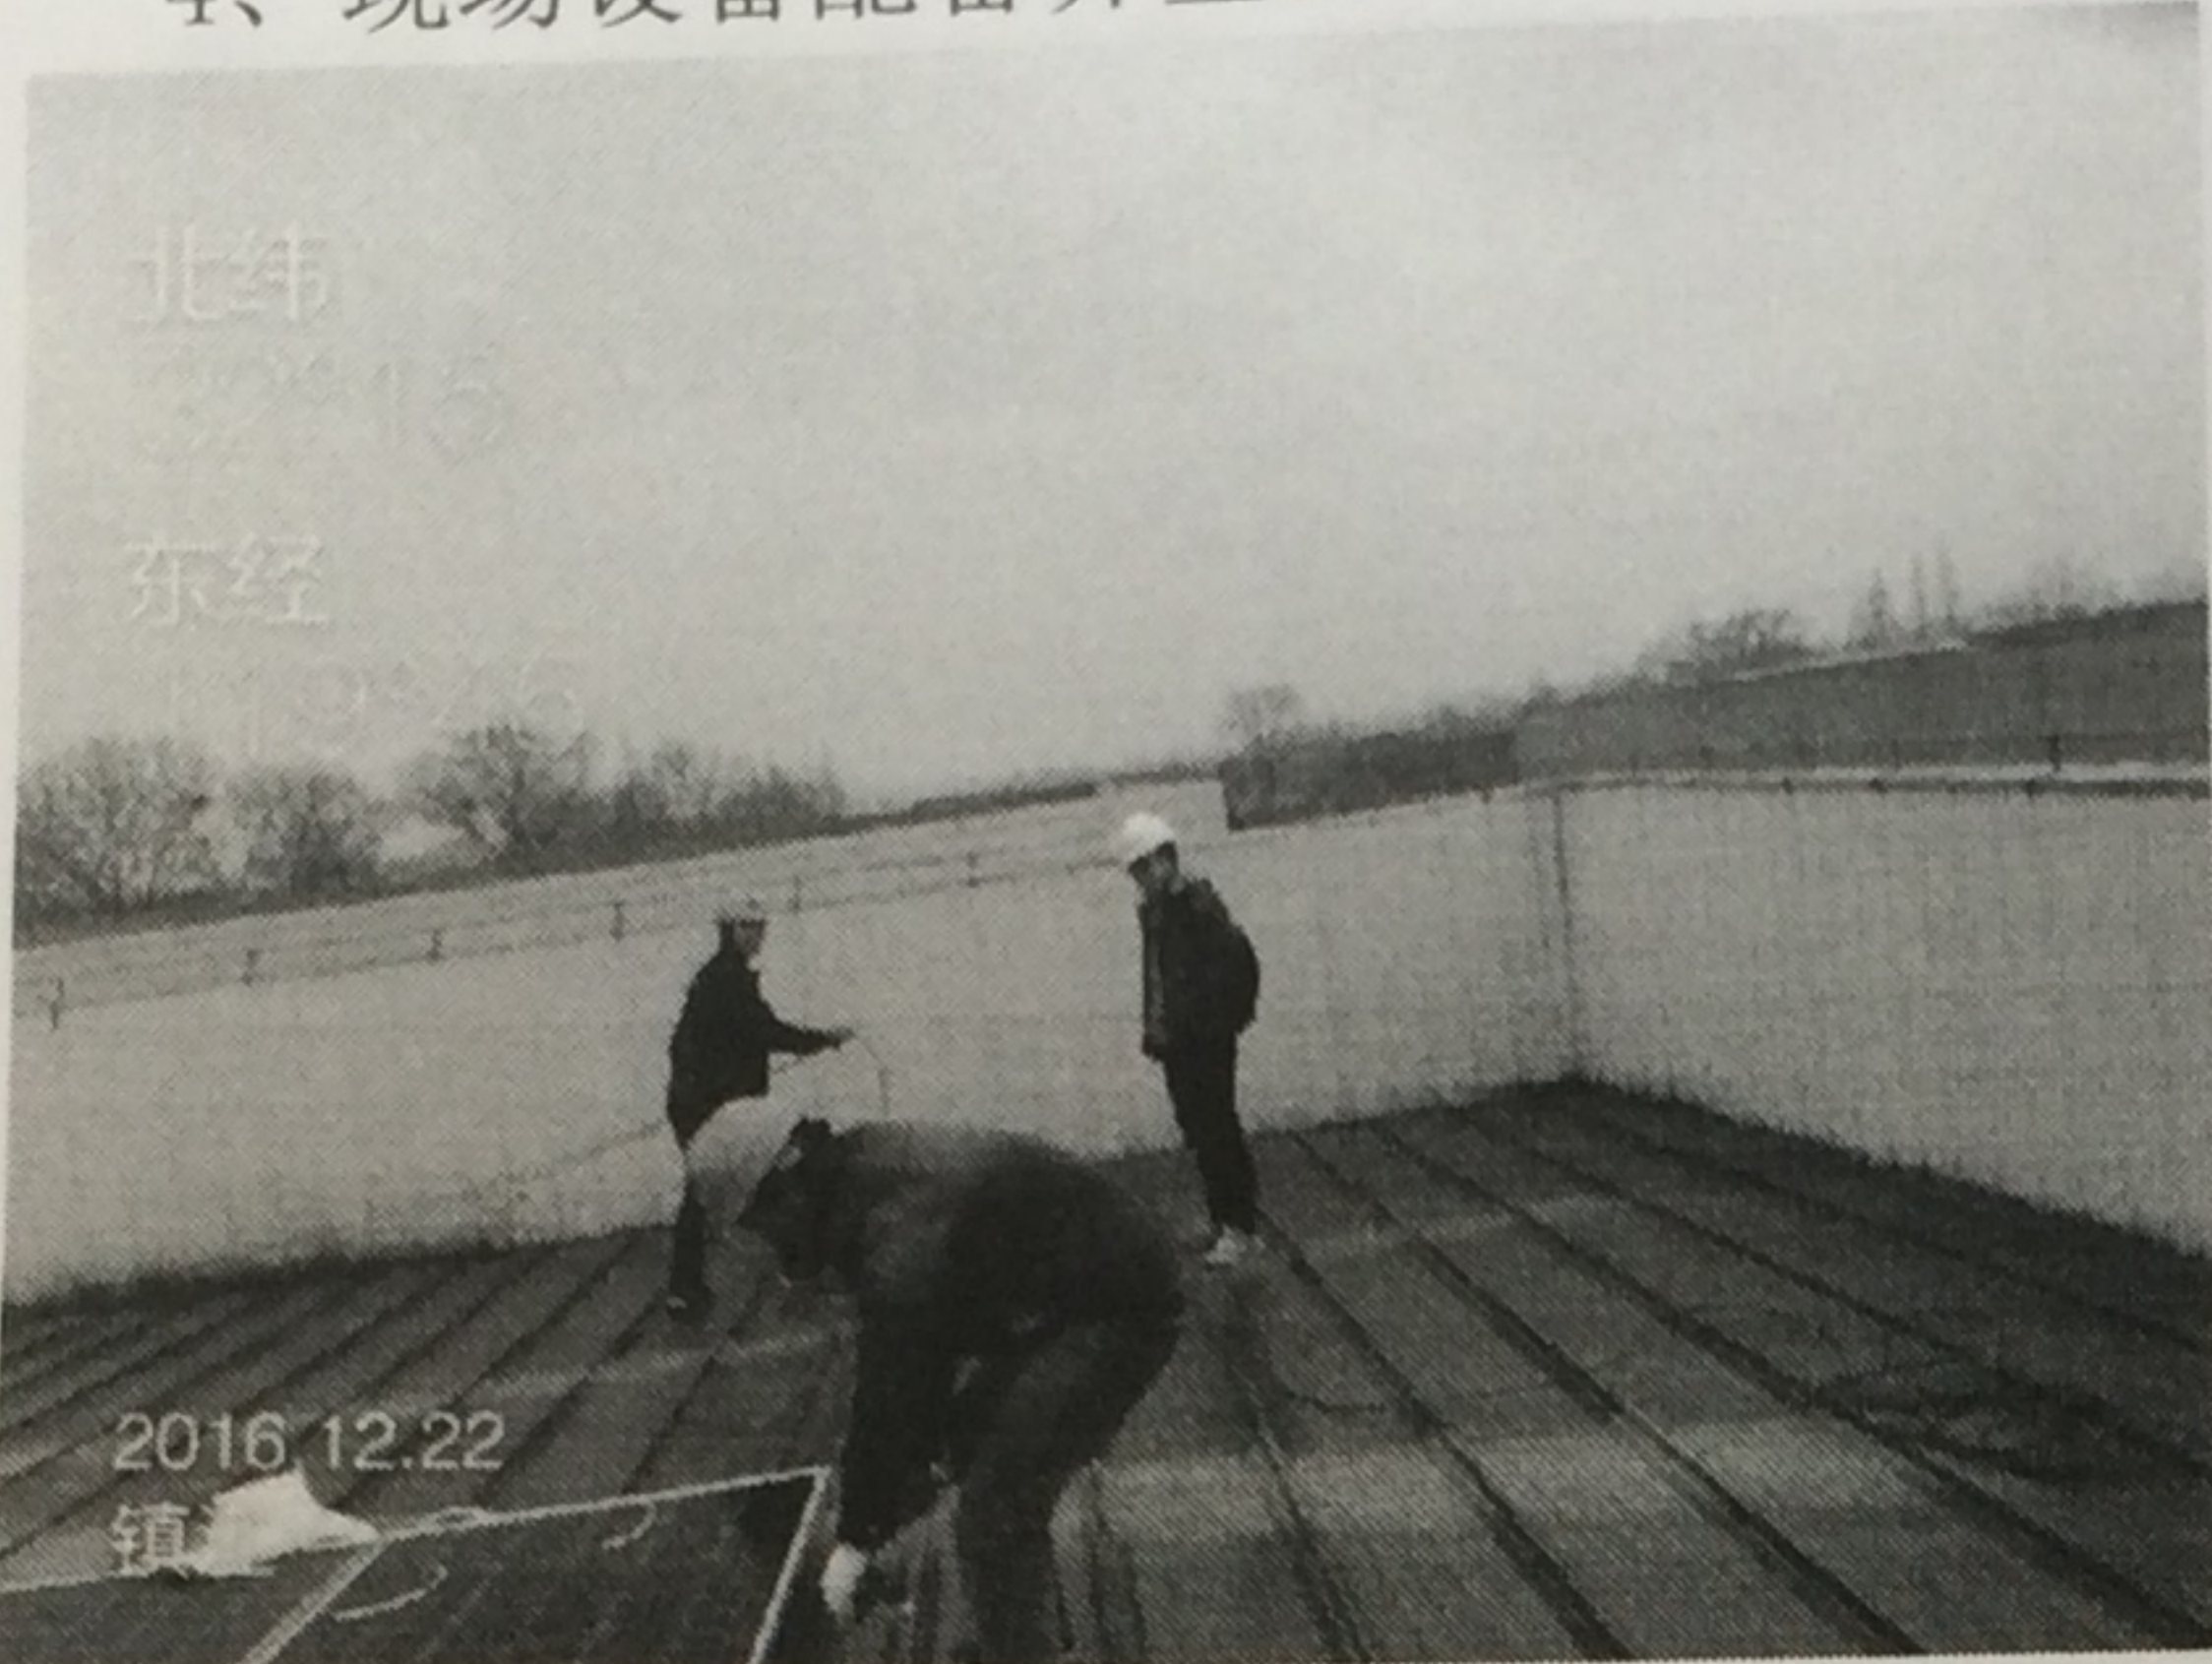
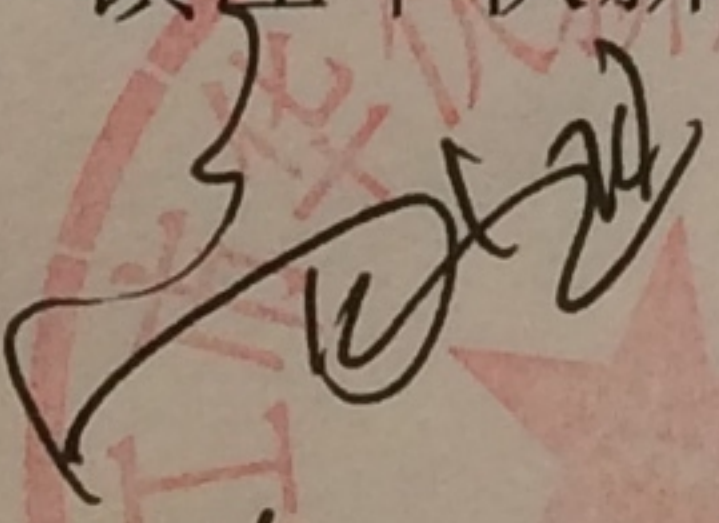
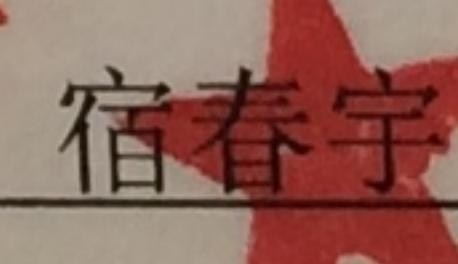


旁站监理记录

工程名称：大航集团新坝科技园区 3.83MW 屋顶分布式项目

编号：004

日期及气候：2016 年 12 月 22 日		工程地点：新坝科技园区	
旁站监理的部位或工序：组件布线			
旁站监理开始时间：9：30		旁站监理结束时间：10:30	
施工情况：1、施工方现场管理人员及项目管理人员均已到场。 3、5 人施工，2 人拖拽线缆人，三人布线 4、现场设备配备齐全。			
			
监理情况：1、检查现场施工人进行线缆拖拽过程。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查现场器械使用情况正常。			
发现问题：线缆拖拽时打结容易损坏线缆			
处理意见：把线尽量拉直			
备 注：			
施工项目部：镇江华伏新能源有限公司		监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 		旁站监理人员：  宿春宇	
日 期：2016 年 12 月 22 日		日 期：2016 年 12 月 22 日	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。