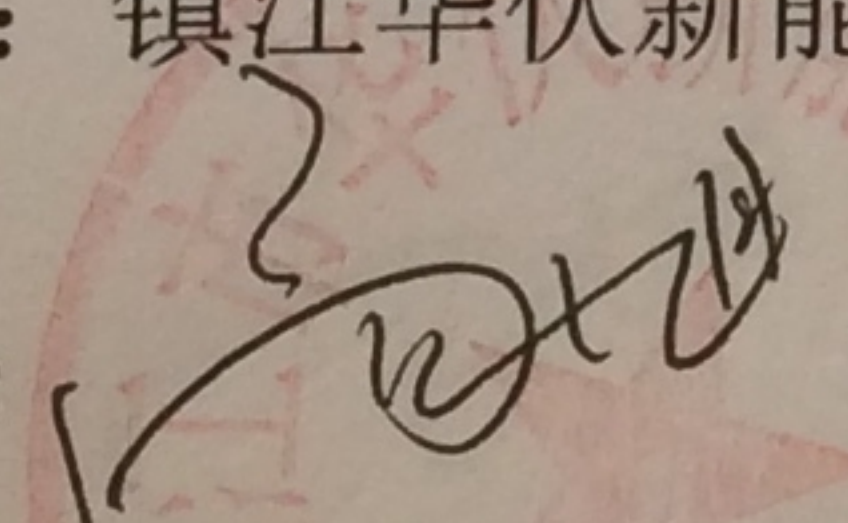
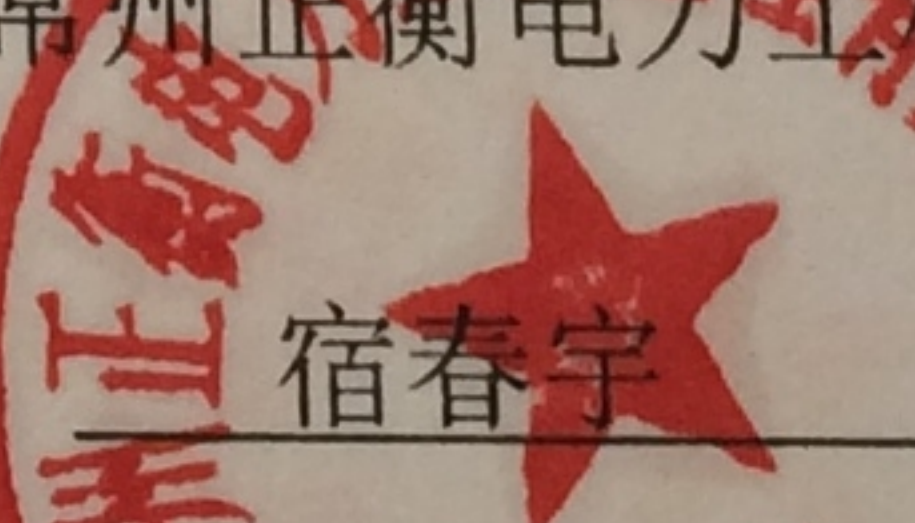


旁站监理记录

工程名称：大航集团新坝科技园区 3.83MW 屋顶分布式项目

编号：007

日期及气候：2016 年 12 月 30 日		工程地点：新坝科技园区	
旁站监理的部位或工序：电缆管埋设混凝土浇筑封路			
旁站监理开始时间：14:30		旁站监理结束时间：15:00	
施工情况：1、施工方人员均已到场。 3、3 人施工，3 人用铁锹开挖 4、现场设备配备齐全。			
 2016.12.30 镇江		 北纬 32°10' 东经 119°15' 2016.12.30 镇江	
监理情况： 1、对现场施工人员进行安全强调， 2、检查现场器械使用情况正常。			
发现问题：无			
处理意见：无			
备 注：			
施工项目部：镇江华伏新能源有限公司		监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 		旁站监理人员：  宿春宇	
日 期：2016 年 1 月 1 日		日 期：2016 年 12 月 30 日	