
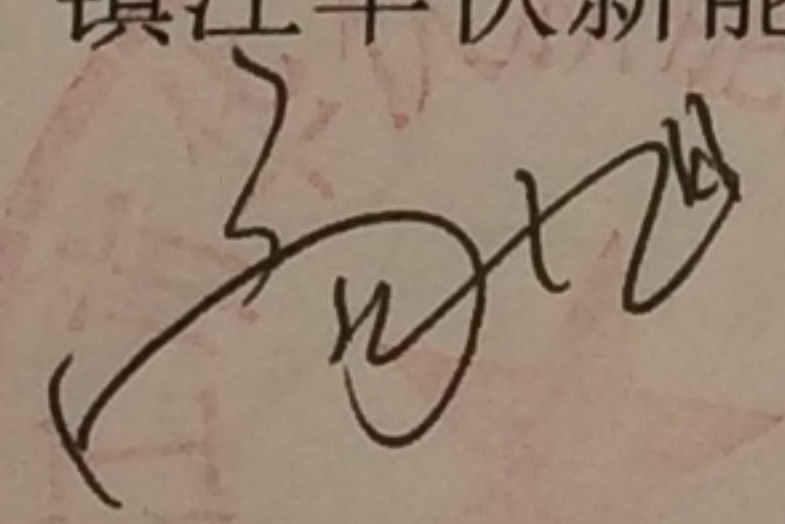


旁站监理记录

工程名称：大航集团新坝科技园区 3.83MW 屋顶分布式项目

编号：008

日期及气候：2017 年 01 月 03 日		工程地点：新坝科技园区	
旁站监理的部位或工序：电缆沟的开挖			
旁站监理开始时间：9：30		旁站监理结束时间：10:00	
施工情况：1、施工方人员均已到场。 3、5 人施工，2 人进行浇筑 4、现场设备配备齐全。			
			
监理情况：1、检查现场施工人开挖过程。 2、对现场施工人员进行强调，管道一定要铺设直，混凝土浇筑要严密 3、检查现场器械使用情况正常。			
发现问题：无			
处理意见：无			
备 注：			
施工项目部：镇江华伏新能源有限公司		监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 		旁站监理人员：  宿春宇	
日 期：2017 年 1 月 4 日		日 期：2017 年 01 月 03 日	

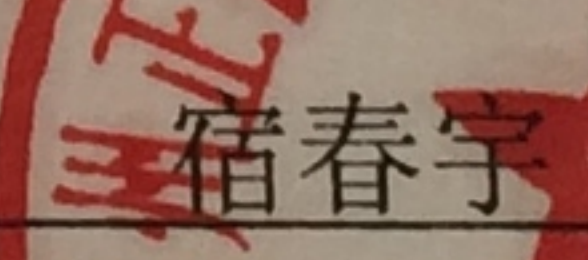