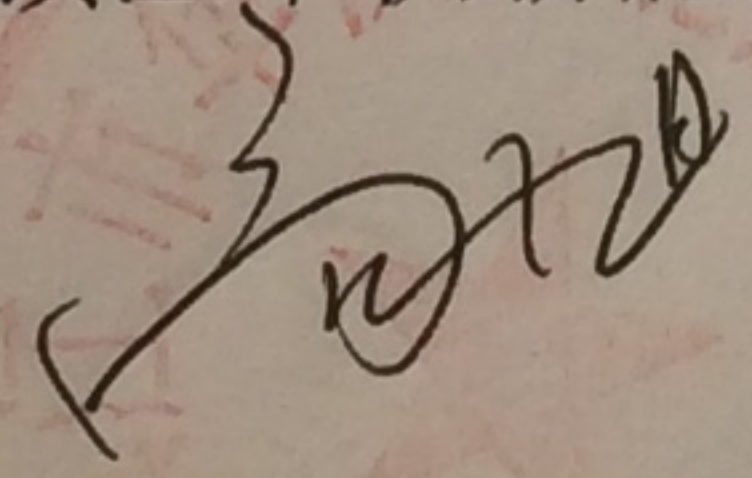


旁站监理记录

工程名称：大航集团新坝科技园区 3.83MW 屋顶分布式项目

编号：009

日期及气候：2017 年 01 月 03 日		工程地点：新坝科技园区	
旁站监理的部位或工序：电缆管埋设			
旁站监理开始时间：14:30		旁站监理结束时间：15:30	
施工情况：1、施工方人员均已到场。 3、5 人施工， 4、现场设备配备齐全。  			
监理情况：1、检查现场施埋设过程。 2、对现场施工人员进行强调，混凝土浇筑一定要严密。 3、检查现场器械使用情况正常。			
发现问题：铺设管道电缆沟交浅			
处理意见：在往深挖			
备 注：			
施工项目部：镇江华伏新能源有限公司		监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 		旁站监理人员：宿春宇 	
日 期：2017 年 1 月 5 日		日 期：2017 年 01 月 03 日	