

旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-012

日期及天气： 2017.8.18 晴 26~35℃

施工单位：中国核工业二三建设有限公司


旁站监理的部位或工序：升压站一次舱 AH03#高压开关柜 240 平方高压馈出电缆做线头

旁站监理开始时间：9 时 00 分

旁站监理结束时间：12 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程采用证书齐全、质量合格的 NLY-35/3.3 户内型专用高压终端附件，对 ZRC-YJV22-3*240/35 型高压电缆制作终端接头，施工前准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工时工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。

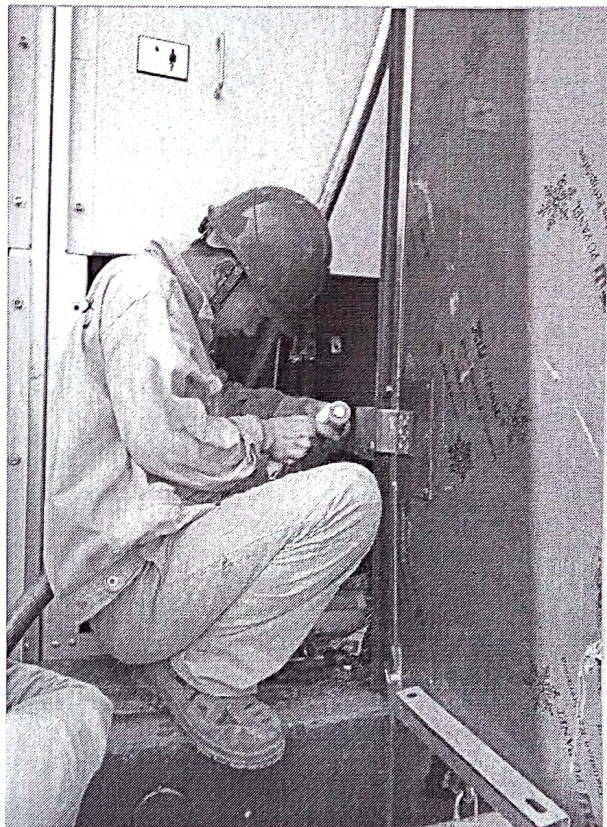

发现的问题及处理情况：

电缆固定夹具位置不正，现场已调整好。

旁站监理人员（签字）：

李云

