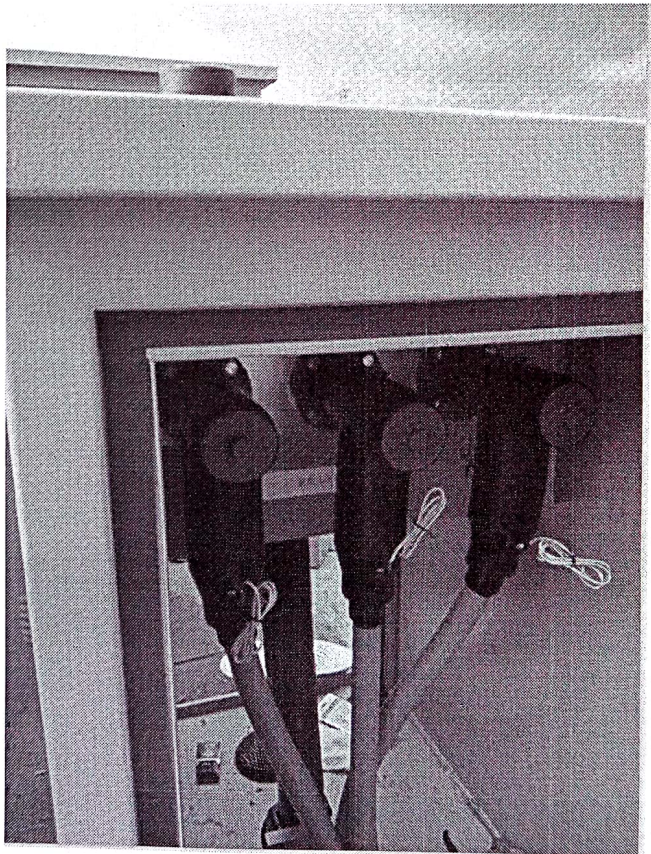


旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-018

日期及天气： 2017.8.20 晴 26~35℃	施工单位：中国核工业二三建设有限公司
旁站监理的部位或工序：34#箱逆变平台分支接线箱高压电缆头制作	
旁站监理开始时间：15 时 30 分	旁站监理结束时间：17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程采用湖南长沙资质齐全某正规厂家生产的 NLY-35/3.2 型户内高压冷缩终端附件，对 ZRC-YJV22-3*95/35 高压电缆制作终端接头。施工准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘及防火、防水密封性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。  	
发现的问题及处理情况： 施工现场垃圾未清理干净，已督促整改。	
旁站监理人员（签字）： 李 云 	