

## 旁站监理记录表



工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-026

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 日期及天气： 2017.10.14      晴    15~26℃ | 施工单位：中国核工业二三建设有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：17#、18#、19#箱变高压侧电缆头制作   |                    |
| 旁站监理开始时间：8 时 00 分                  | 旁站监理结束时间：11 时 30 分 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程采用证书齐全、质量合格的 NLS-35KV 户内型专用高压终端附件，对 ZRC-YJV22-3\*70/35 型高压电缆制作终端接头，施工前准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工时工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。

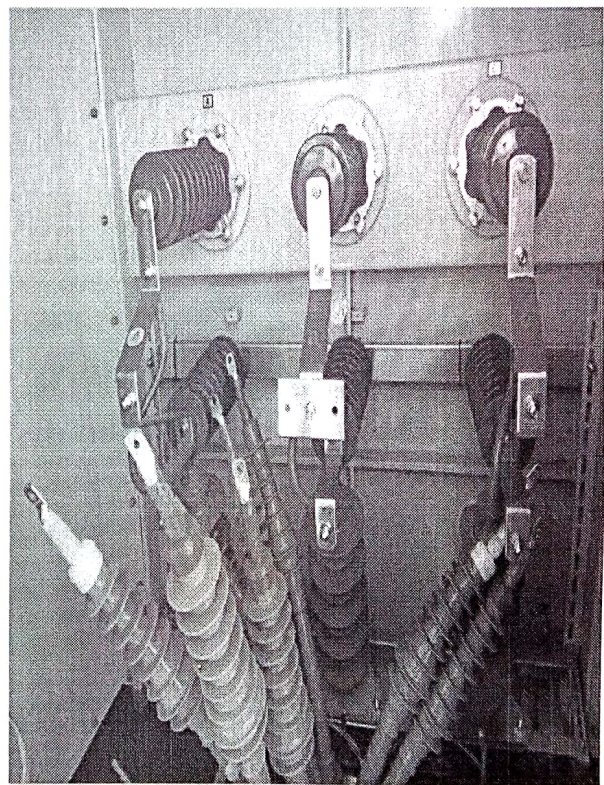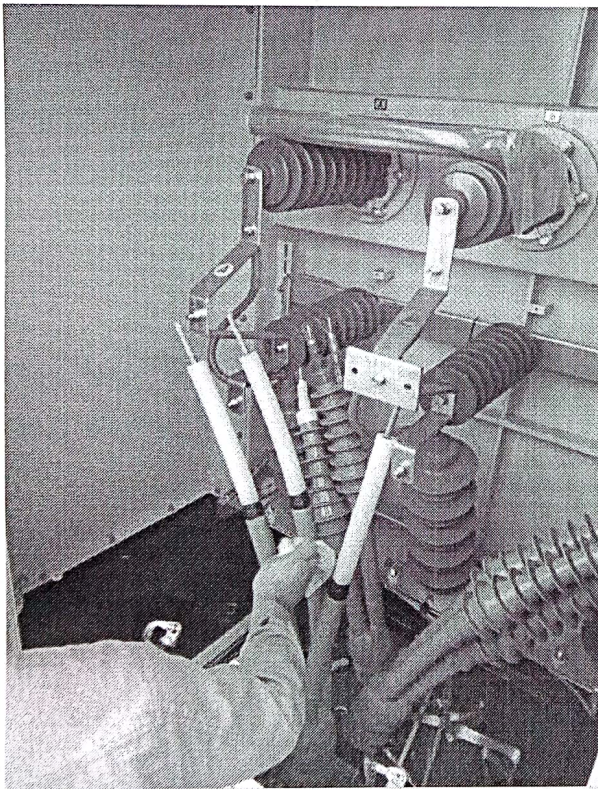

发现的问题及处理情况：

现场垃圾未及时清理，事后已派人清理。

旁站监理人员（签字）：

李云

