

旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-028

日期及天气： 2017.10.29 晴 19~29℃	施工单位：中国核工业二三建设有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站一次舱 2#集电线高压开关柜 95 平方电缆头接线	
旁站监理开始时间：15 时 30 分	旁站监理结束时间：17 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程 ZRC-YJV22-3*95/35 型高压电缆终端头已由证书齐全、质量合格的湖南长缆公司提前做好（采用本厂生产的 WLS-35/KV-3*95 型终端附件），且已完成电缆耐压试验。现场准备工作充分，工具配备齐全，电缆固定牢靠，芯线相色分清，排列整齐美观，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。




发现的问题及处理情况：

电缆沟内有杂物，现场已清理干净。

旁站监理人员（签字）：

李云

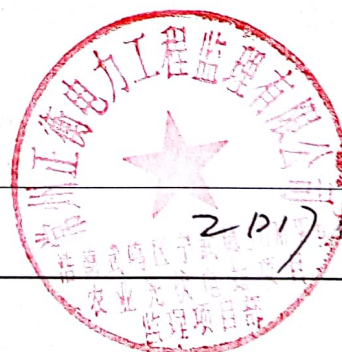

2017 年 10 月 29 日