

旁站监理记录表


工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JZL6-003

日期及天气：2017、7、 28	晴 29~36℃	施工单位：广西兴能电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：主变 35KV 低压侧电缆头制作		
旁站监理开始时间：17 点 19 分		旁站监理结束时间：18 点 11 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

主变低压侧 35KV 电缆头制作，现场施工人员 4 人，具有高压电工操作证书。采用 YOK-240 液压钳进行压接，满足施工需要。电缆出厂合格证及检测报告齐全。铠装层已按要求接地，相序标识分明，硅橡胶冷缩套管安装规范，铜鼻子压接牢固，连接螺栓安装牢固，施工现场没有粉尘，环境干燥，满足高压电缆头制作需要。整个施工程序符合设计及规范要求。

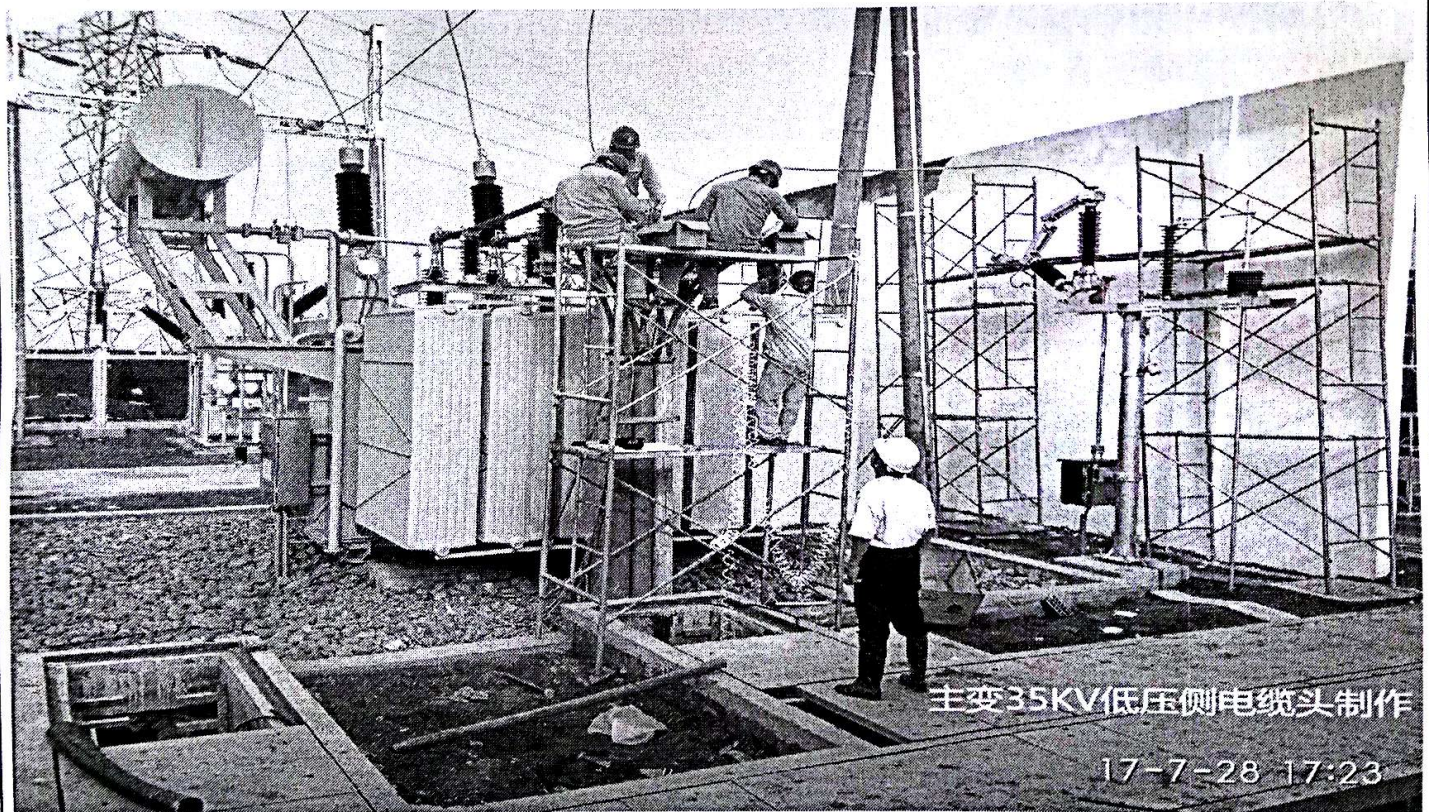

发现的问题及处理情况：

整个施工程序符合设计及规范要求。

旁站监理人员（签字）：李云

