

旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号： ZHJL-PZ-042


日期及天气：2018.05.17 晴	施工单位：湖南卓越建设有限公司
--------------------	-----------------

旁站监理的部位或工序：26#箱变耐压测试

旁站监理开始时间：19:00	旁站监理结束时间：20:00
----------------	----------------

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、测试人员有资质证书，测试仪器齐全。
- 2、安全措施、警戒线，专人监护严禁他人入场。
- 3、测试数据：试验电压：51.7kV、试验频率：24.2Hz、励磁电压：126.1V、励磁电流：12.2A。
- 4、测试程序符合规范要求。

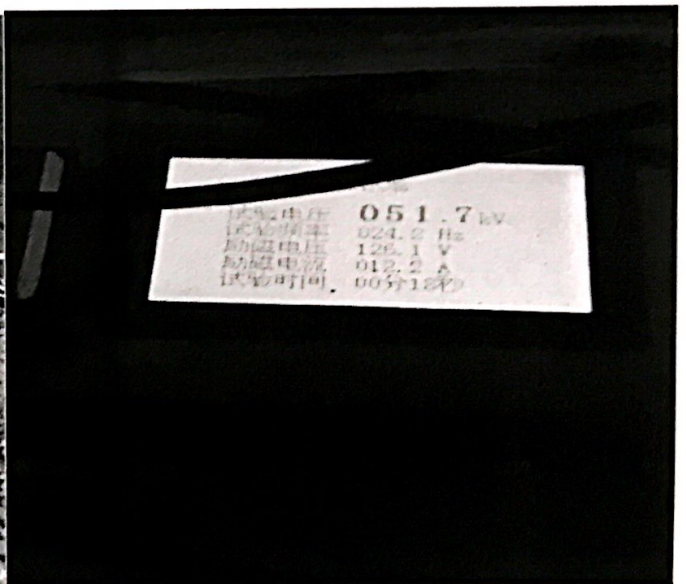

现场人员：

正衡旁站人员：刘德文 徐恩思

发现的问题及处理情况：

旁站监理人员（签字）：刘德文 徐恩思 2018 年 05 月 17 日



由 扫描全能王 扫描创建