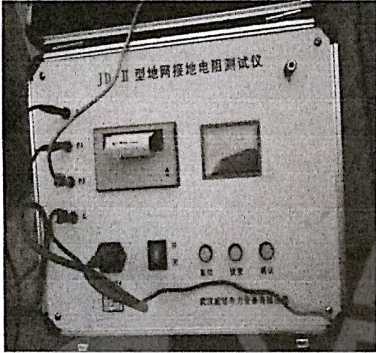


旁站监理记录表

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程项目 编号：ZHJL-SDHLMY-

日期及气候：2018年1月22日 雪		工程地点：德州市齐河县和乐门业有限公司	
旁站监理的部位及工序：光伏场区防雷接地电阻测试			
旁站监理开始时间：10:00		旁站监理结束时间：11:00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 测试前，人员、工器具、接地电阻测试仪已准备到位。由现场测试负责人作测试工作交底，然后开始测试工作。 			
监理情况： 测试采用JD-II型地网接地电阻测试仪。测试前，清理被测体表面，使连接线良好接触。测试结果：接地电阻0.17Ω，符合要求。			
发现的问题及处理情况： 无			
旁站监理人员（签字）： 侯维维、张良才 2018年1月22日			

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。