


旁站记录

工程名称:沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号: ZHJL SHHB JLPZ-01

日期及气候: 2018 年 1 月 4 日 阴	施工地点: 正玻科技园内
旁站监理的部位或工序: 箱变基础垫层以及配电房基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 10:00
施工情况: 1.浇筑 1-8 号箱变基础垫层以及配电房, 强度等级 C15 防冻, 10 点完成浇筑。 2.采用商混车送混凝土, 由邢台城投商品混凝土有限公司, 施工管理人员及相关班组人员均到位。	
监理情况: 1.施工企业现场人员, 机械准备到位, 施工机械良好。 2.人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护设施到位。 3.整个浇筑过程进行全程旁站监理。 4.商混车一台, 商砼公司供料比较连续、及时。 5.满足设计和施工要求, 砼试压件见证取样。 6.整个浇筑过程未出现异常, 施工操作基本按相关规范要求施工。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 1.砼塌落度允许偏差: (mm) 2.混凝土强度等级: C15 防冻 3.基础垫层厚度:(mm)100	
施工单位: 汉新邢台新能源科技有限公司 质 检 员: 张金明 日 期: 2018.1.4	项目监理机构: 常州正衡电力工程 监理有限公司监理项目部 旁站监理人员: 张金明 日 期: 2018.1.4

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____份。

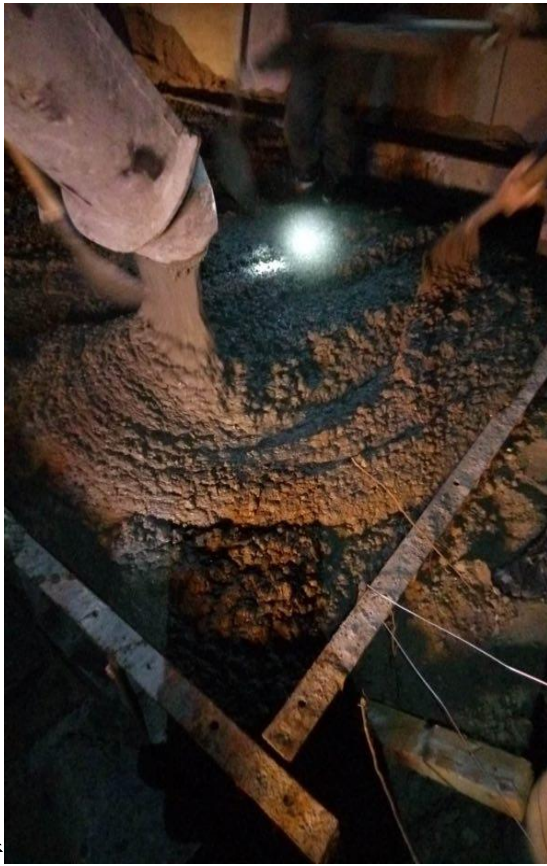

旁