

旁站监理记录表

工程名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15MW

全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：DYJX-PZJL-006

日期及气候：2018年06月10日 晴	工程地点：高压电缆头制作
旁站监理的部位：SVG电抗器、隔离开关（刀闸）接地变电缆头制作	
旁站监理开始时间：09:00	旁站监理结束时间：18:00
施工情况： 1. 现场负责人1名，技术人员3名，安全员1名 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全 3.1. 作业人员共计5人，其中工作负责人（监护人）1人，电缆制作人员2人，试验人员1人，记录人员1人。 3. 施工器具：液化气罐、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀； 4. 作业顺序：电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。	
监理情况： 1. 安全员已到位； 2. 作业过程中，用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。 3. 相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。 4. 施工过程符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质检员：王凯 2018年6月10日	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员：李波 2018年6月10日

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存____份。

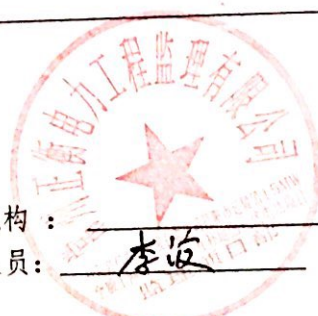
表 B.5

旁站监理记录表

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15MW

全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: DYJX-PZJL-007

日期及气候: 2018 年 06 月 11 日 晴	工程地点: 电气房高压电缆头制作
旁站监理的部位: 电气房盘柜 35KV 电缆头制作	
旁站监理开始时间: 08: 20	旁站监理结束时间: 18: 00
施工情况: 1. 现场负责人 1 名, 技术人员 3 名, 安全员 1 名 2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全 3. 作业人员共计 5 人, 其中工作负责人 (监护人) 1 人, 电缆制作人员 2 人, 试验人员 1 人, 记录人员 1 人. 4. 施工器具: 液化气罐、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀; 5. 作业顺序: 电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。	
监理情况: 1. 安全员已到位; 2. 作业过程中, 用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净, 再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后, 涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。 3. 相色带清晰可辨, 绝缘措施安全、有效。 4. 施工过程符合要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): /	
承包单位: _____ 质检员: 王凯 2018 年 6 月 10 日	 项目监理机构: _____ 旁站监理人员: 李波 2018 年 6 月 10 日

本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份

旁站监理记录表

工程名称： 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15MW
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: DYJX-PZJC-008

日期及气候：2018 年 06 月 12 日 晴	工程地点：光伏厂区箱变高压电缆头制作
旁站监理的部位：光伏厂区高压阻燃电缆头制作	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：18:00

施工情况：

1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名
2. 制定完整的技术安全措施并技术交底
3. 施工器具：兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀；
4. 作业顺序：电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。

监理情况：

1. 安全员已就位；
2. 作业过程中，用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。
3. 相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。
4. 施工过程符合要求。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

承包单位： _____
质 检 员： 王 凯

2018 年 6 月 10 日

项目监理机构： _____
旁站监理人员： 李 俊

2018 年 6 月 10 日

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 _____ 份。